

**ATKLĀTA KONKURSA
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS RĪGĀ, AUGUSTA DOMBROVSKA IELĀ 4,
UN NEPIECIEŠAMO ĀRĒJO ŪDENSVAIDA UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
TĪKLU IZBŪVE UN PĀRBŪVE”**

NR.RŪ-2024/12

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2

Rīgā

Sanāksme sākas: 13:30

2024.gada 27.februārī

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Komisija izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” 23.01.2024. rīkojumu Nr.2024-2.2-5-22.

Komisijas priekšsēdētājs: Valdes priekšsēdētājs K.Krūmiņš

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:

Iepirkumu vadības daļas vadītāja S.Pereca

Komisijas locekļi: Iepirkumu vadības daļas juriskonsulte I.Aprāne

Būvniecības vadības daļas vadītājs J.Sīpols

Būvniecības vadības daļas Projekta vadītājs M.Lesītis

Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un J.Ļaksa
kontroles daļas vecākā budžeta ekonomiste

Komisijas sekretāre: Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste M.K.Sondore

Sanāksmi vada: I.Aprāne.

Sanāksmi protokolē: M.K.Sondore.

Sanāksmē piedalās:

Iepirkuma komisijas pārstāvji: I.Aprāne, J.Sīpols, J.Ļaksa, M.K.Sondore.

Iepirkuma komisijas pieaicinātie pārstāvji: Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs E.Runcis.

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

Darba kārtības jautājumi:

Atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 4, un nepieciešamo ārējo ūdensvada un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/12; turpmāk – atklāts konkurss) ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Sanāksmes gaita:

1. Iepirkumu komisijas locekle I.Aprāne atklāj sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar iepirkuma komisijas un tās pieaicinātajiem pārstāvjiem un sanāksmes darba kārtību.
2. Komisijas pieaicinātais eksperts, Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs E.Runcis, prezentē un iepazīstina klātesošos ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un veicamajiem būvdarbiem un to apjomiem.

Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs E.Runcis norāda, ka būvprojekta Darbu organizēšanas projektā paredzēta būvdarbu izpilde piecos posmos, bet, ja Uzņēmējs saskata efektīvāku būvdarbu organizēšanas risinājumu, Uzņēmējs to var paredzēt Darbu veikšanas projektā, kas saskaņojams ar Būvuzraugu Līguma projekta 6.2.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Komisijas loceklis J.Sīpols informē, ka būvdarbu organizācijā piegādātājiem ir jāparedz, ka daļa darbu tiks veikti Muitas teritorijā, kur jānodrošina nepārtraukta satiksmes organizācija un satiksmi pavisam nevar slēgt.
4. Komisijas loceklis J.Sīpols informē, ka izbūvējamā kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā zemesgabalā, tādēļ, ja būvniecības laikā zemes gabals izmantojams (tai skaitā atbērtnes veidošanai), Uzņēmējam jānoslēdz līgums ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību (Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par Rīgas valstspilsētas pašvaldības gatavību šāda līguma noslēgšanai).
5. Ieinteresētie pakalpojumu sniedzēji tiek lūgti uzdot jautājumus.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja pārstāvju sniegtās atbildes:

Jautājums Nr.1:

Kādēļ atklāta konkursa nolikuma kvalifikācijas prasībās noteikta prasība par pieredzi cauruļvadu ar diametru 300 mm būvdarbos, ja būvprojektā paredzēti būvdarbi cauruļvadam ar diametru 160 mm?

Atbilde Nr.1:

Komisija skaidro, ka atklāta konkursa nolikuma 8.5.c) punkts paredz pieredzi ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada atjaunošanā vai pārbūvē ar beztranšējas metodi, jauno cauruli ar ārējo diametru vismaz 300mm ievelkot vecās caurules vietā ar specializēto cauruļvadu ievilkšanas hidraulisko iekārtu, sagraujot esošo tērauda cauruļvadu (atklāta konkursa nolikuma 8.6.2.b) apakšpunktā ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājam (remonta darbiem ūdensvada tīkla pārbūvei ar beztranšējas metodi) noteikta prasība minēto darbu vadībā).

Faktiski veicama ūdensvada tīkla atjaunošana, jauno cauruli ar ārējo diametru 450mm ievelkot vecās caurules ar diametru 400mm vietā ar specializēto cauruļvadu ievilkšanas hidraulisko iekārtu, sagraujot esošo tērauda cauruļvadu.

Tādējādi atklāta konkursa nolikuma 8.5.c) un 8.6.2.b) apakšpunkta prasība ir noteikta samērīgi ar veicamo būvdarbu specifiku un raksturlielumiem.

Jautājums Nr.2:

Finanšu piedāvājuma veidnē nav noteikti ceļa seguma atjaunošanas apjomi ūdensvada atjaunošanas darbu izpildei.

Atbilde Nr.2:

Komisija pārskatīs Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktos ceļa seguma atjaunošanas darbu apjomus un veiks nepieciešamos grozījumus atklāta konkursa nolikumā.

Jautājums Nr.3:

Kā šobrīd tiek organizēta kanalizācijas pārsūkņēšana?

Atbilde Nr.3:

Noteikūdeņi tiek novadīti caur akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" zemes gabalā izvietotiem kanalizācijas tīkliem un tiek pārsūkņēti akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" īpašumā esošā kanalizācijas sūkņu stacijā. Līguma ietvaros kanalizācijas tīkla savienojums ar akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" kanalizācijas tīklu pārslēdzams uz jaunizbūvējamo pašteses kanalizācijas tīklu.

Jautājums Nr.4:

Lūdzu norādīt akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" īpašumā esošās kanalizācijas sūkņu stacijas atrašanās vietu.

Atbilde Nr.4:

Kanalizācijas sūkņu stacijas atrašanās vieta norādīta 1.attēlā (zaļā krāsā ar piezīmi "Privātā KSS").

[illegible]

Atbilde Nr.7:

Komisija informē, ka Uzņēmējam jāveic kanalizācijas sūkņu stacijas paviljona izbūve atbilstoši būvprojektā paredzētajam risinājumam. Kanalizācijas sūkņu stacijas paviljona izbūve paredzēta, lai atvieglotu kanalizācijas sūkņu stacijas apkalpi.


Jautājums Nr.8:

Kur atrodas iebrauktuve Muitas zonā?

Atbilde Nr.8:

Iebrauktuve Muitas zonā norādīta 2.attēlā (ar sarkanu) un 3.attēlā.

2.attēls

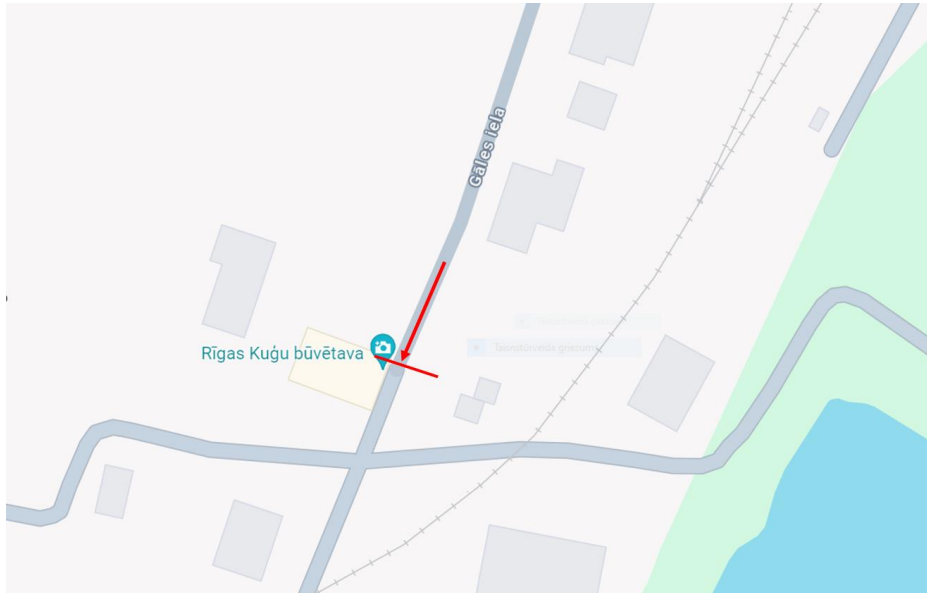

3.attēls

**Jautājums Nr.9:**

Vai korpusa būvniecībā jāizmanto stikla šķiedra (termoreaktīvā GRP)?

Atbilde Nr.9:

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei paredzams GRP korpuss, kas saistīts ar lielo kanalizācijas sūkņu stacijas iebūves dziļumu.

Jautājums Nr.10:

Kāpēc darbu veikšanā jāpielieto sagraušanas, nevis caurduršanas metode?

Atbilde Nr.10:

Ūdensvada tīkla atjaunošana, jauno cauruli ar ārējo diametru 450mm ievielkot vecās caurules ar diametru 400mm vietā ar specializēto cauruļvadu ievilkšanas hidraulisko iekārtu, sagraujot esošo tērauda cauruļvadu, paredzēta, ņemot vērā jaunizbūvējamā un esošā ūdensvada cauruļvadu diametru nesavietojamību.

Sanāksme beidzas: 14:00.

Komisijas locekle	I.Aprāne
Komisijas loceklis	J.Sīpols
Komisijas locekle	J.Ļaksa
Komisijas sekretāre	M.K.Sondore

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS