
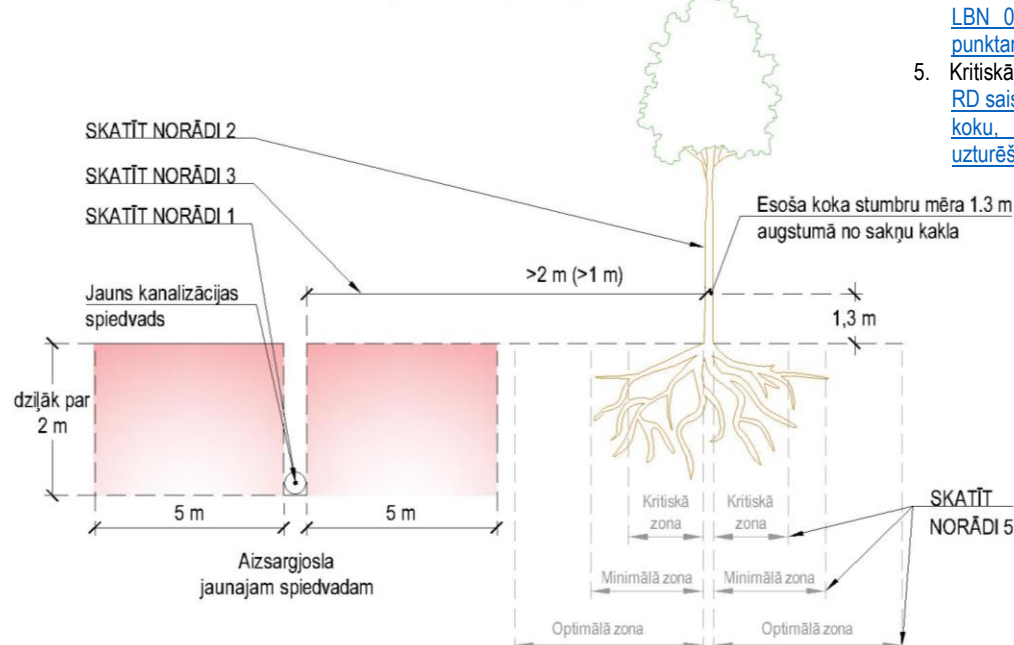


MINIMĀLIE ATTĀLUMI JAUNU KANALIZĀCIJAS TĪKLA IZBŪVEI UN
REMONTDARBU VEIKŠANAI


ESOŠU KOKU/DEKORATĪVO STĀDĪJUMU (KRŪMU) TUVUMĀ

ESOŠI KOKI KANALIZĀCIJAS TĪKLA TUVUMĀ

Kanalizācijas tīkla izvietojums līdz 2 metru dziļumam

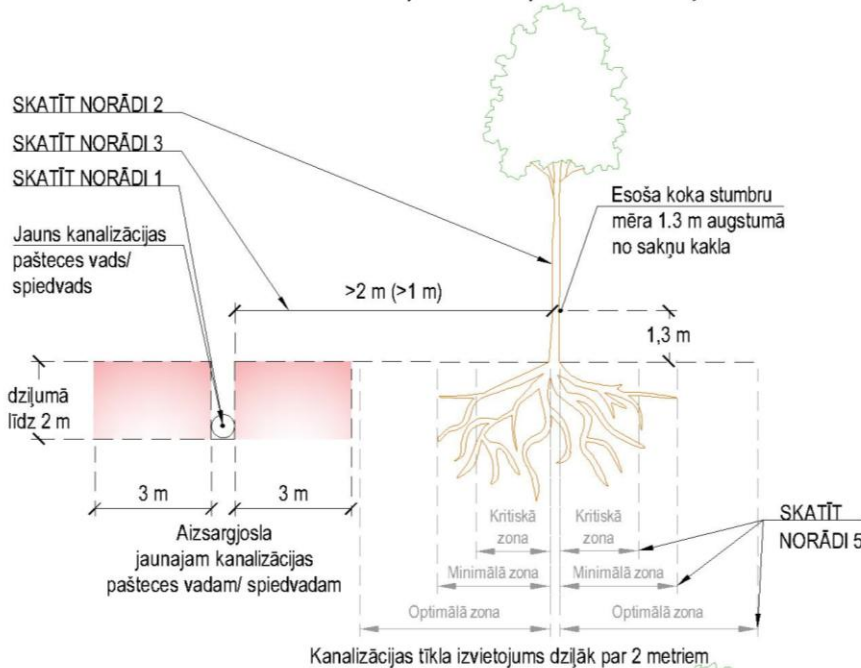

ESOŠIE DEKORATĪVIE STĀDĪJUMI (KRŪMI) KANALIZĀCIJAS TĪKLA TUVUMĀ

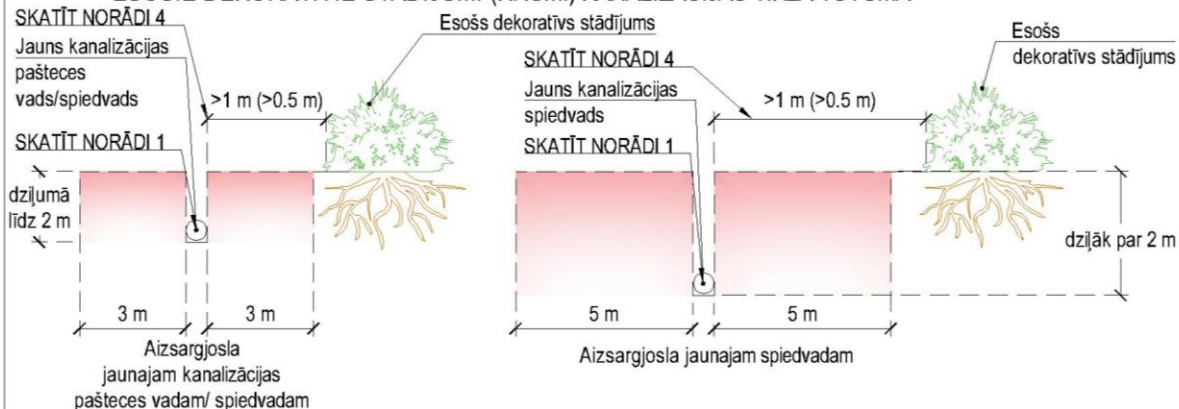

Norādes:

1. Kanalizācijas tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [35. pantam](#), un attiecīgi tiek piemērotas [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktā](#) minētais aprobežojums, ka aizsargjoslās kokus un krūmus audzēt aizliegts. Prasības kokaugu aizsardzībai atbilstoši standartam [LVS 1094.](#)
2. Gadījumos, kad tiek veikts kanalizācijas tīkla remonts, pārbūve vai atjaunošana, vai ir notikusi avārija, kanalizācijas tīkla īpašniekam ir tiesības izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par to paziņojot zemes īpašniekam atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 13. punktam.](#)
3. Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam.](#)
4. Dekorativā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam.](#)
5. Kritiskā, minimālā un optimālā zona atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-24-276-sn" Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. punktam.](#)



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Teksta labošana	08/2025
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGTSASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VĪRSRAKSTS. PAPILDVĪRSRAKSTS.	
Minimālie attālumi jaunu kanalizācijas tīkla izbūvei un remontdarbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā	

TTR-KT-020	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
08/2025	UKT
	REVĪZIJA
	1