MINIMĀLIE ATTĀLUMI JAUNU KOKU/DEKORATĪVO STĀDĪJUMU (KRŪMU) STĀDĪŠANAI GAR ESOŠA KANALIZĀCIJAS VADA AIZSARGJOSLU

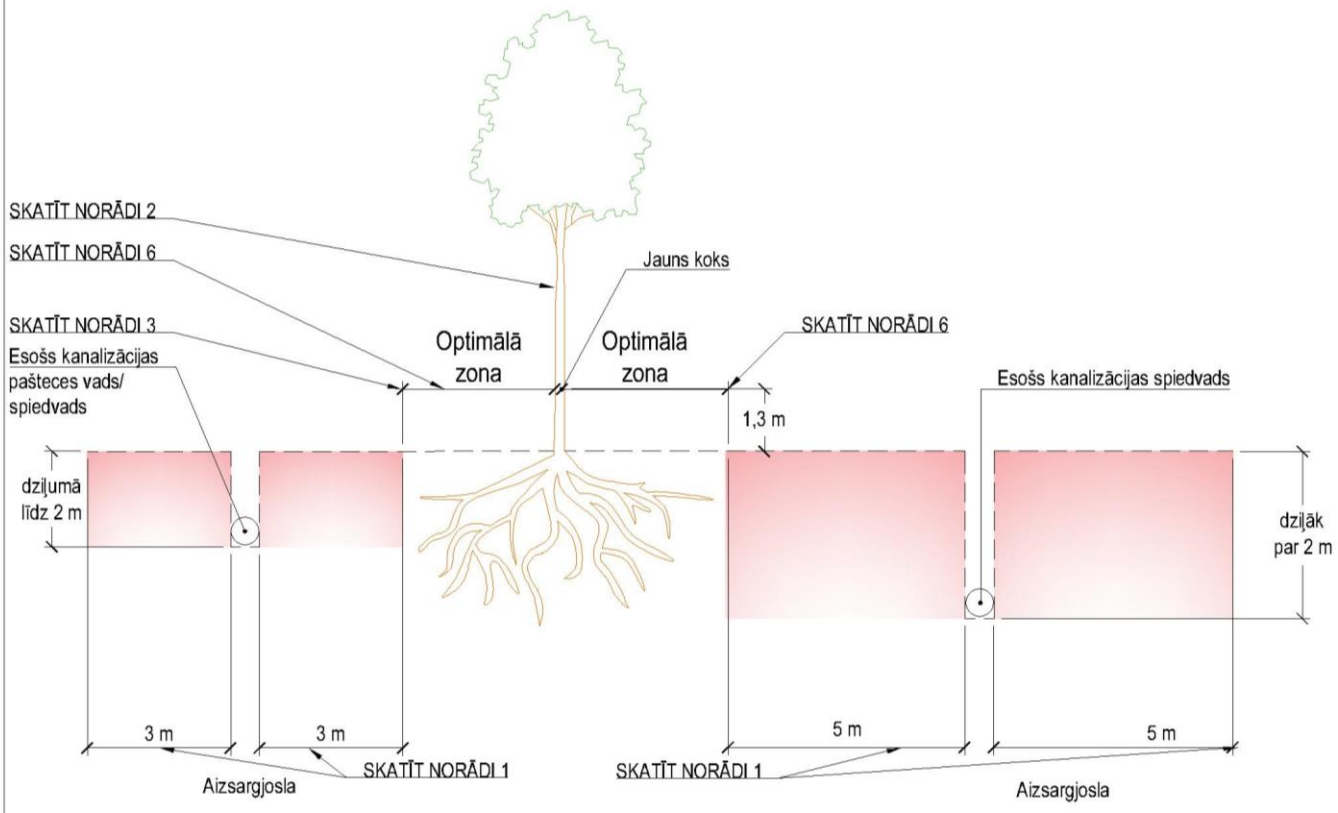

ATTĀLUMI NO DEKORATĪVĀ STĀDĪJUMA (KRŪMA) LĪDZ KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADAM

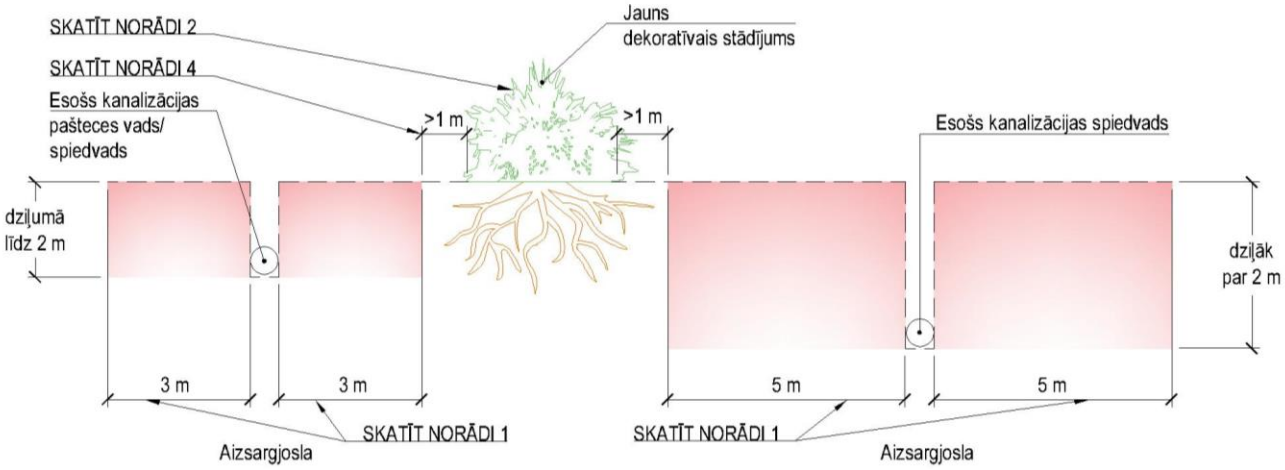

Piezīmes:

1. Kanalizācijas vada ekspluatācijai un drošībai tiek noteikta aizsargjosla, atbilstoši Aizsargjoslu likums 19. un 35. pantam.
2. Lai nodrošinātu kanalizācija tīkla ekspluatāciju un drošību, aizsargjoslās atbilstoši MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktam (sevišķi 4.3. apakšpunktam) aizliegta koku un krūmu audzēšana. Prasības inženiertīklu aizsardzībai atbilstoši standartam LVS 1094.
3. Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam.
4. Dekoratīvā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam.
5. Minimālie attālumi no koka stumbra ārējai malai līdz ūdensvada ārējai malai.
6. Atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr.RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. apakšpunktam.

NR	SAGT	PĀRB	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS
3					
2	IB	MZ	AV	Optimālā zona	08/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024

RĪGAS ŪDENS

DOKUMENTA TIPS: CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS: Minimālie attālumi jaunu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai gar esoša kanalizācijas vada aizsargjoslu

RASĒJUMA NR.: TTR-KT-021

MĒROGS: bez mēroga | IZMAIŅU INDEKSS: V/2.3

IZDOŠANAS DATUMS: 08/2025 | MARKA: UKT | REVĪZIJA: 2