


MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS ATTIECĪBĀ PRET DN/OD

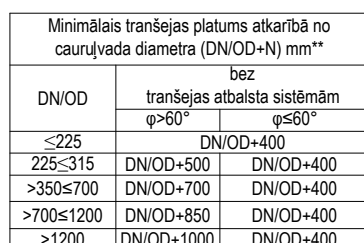

Technical drawing of a trench cross-section. The drawing shows a trench with a sloped side and a flat bottom. Key dimensions and components are labeled:

- SKATĪT NORĀDI 1**: Points to the top edge of the trench.
- SKATĪT NORĀDI 2**: Points to the top edge of the trench.
- A**: Horizontal distance from the left edge to the start of the trench.
- D**: Horizontal distance from the start of the trench to the right edge.
- B**: Vertical distance from the ground level to the top edge of the trench.
- C**: Vertical distance from the ground level to the bottom of the trench.
- E**: Vertical distance from the top edge of the trench to the bottom of the trench.
- J**: Vertical distance from the top edge of the trench to the bottom of the trench.
- F**: Vertical distance from the top edge of the trench to the bottom of the trench.
- G**: Horizontal distance from the left edge to the start of the trench.
- H**: Horizontal distance from the start of the trench to the right edge.
- I**: Horizontal distance from the right edge to the bottom of the trench.
- DN/OD**: Dimension line for the diameter of the trench.
- K**: Horizontal distance from the left edge to the start of the trench.
- Brīdinājuma lenta**: Warning tape.
- SKATĪT NORĀDI 3**: Points to the warning tape.
- SKATĪT NORĀDI 5**: Points to the bottom of the trench.
- SKATĪT NORĀDI 4**: Points to the bottom of the trench.

Minimālais tranšējas platums (K) attiecībā pret tranšējas dziļumu (J+DN/OD)**	
Kopējais tranšējas dziļums (J+DN/OD), m	Minimālais tranšējas platums (K), m
<1,00	Nereglamentē
≥1,00≤1,75	0,80
>1,75≤4,00	0,90
>4,00	1,00

A. zālajā zonā (bez transporta slodzes). Stabilitāti jānodrošina vai nu ar tranšēju atbalstsistēmu sistēmām ([LVS EN 13331](#)), vai, veicot tranšēju nogāzēšanu līdz stabili nogāzei, kas var tikt uzturēta darbos, vai izmantojot citus piemērotus līdzekļus. Maksimālais dziļums atbalsta sistēmu nesaturošām tranšejām ar vertikāliem tranšēju sienām jābūt ierobežotam saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un jebkurā gadījumā mazākam par 1,4 m;

B. melnzeme ≥ 150 mm;

C. aizbēršana ar grunti, blietēt pēc ražotāju instrukcijām;

D. zem braucamās daļas (ar transporta slodzi);

E. braucamās daļas segums;

F. aizbēršana ar grunti, blietēt pēc cauruļu ražotāja instrukcijām;

G. plastmasas caurulēm (PP), bez mehāniskas blietēšanas ≥ 150 mm;

H. brīdinājuma lentu uzstāda 300 mm virs kanalizācijas vada;

I. apakšējās pamatnes pildījums, atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 69 punktam](#);

J. tranšejas dziļums no zemes virsmas līdz caurulvada ārējai virsmai (skatīt norādi 2);

K. tranšejas platums (atkarībā no tranšejas dziļuma)***;

N. minimālais attālums starp cauruli un tranšejas sienu (tranšēja platums atkarībā no caurulvada nominālā/ārējā diametra (DN/OD)**);

φ - bezbalsta tranšejas malas leņķis, kas izmērīts horizontāli un norādīts grādos;

DN/OD - cauruļes nominālais / ārējais diametrs. [mm].

***- atbilstoši standartiem LVS EN 1610 un LVS CEN/TS 1046 prasībām.