



DZELZSBETONA SKATAKAS IZBŪVE

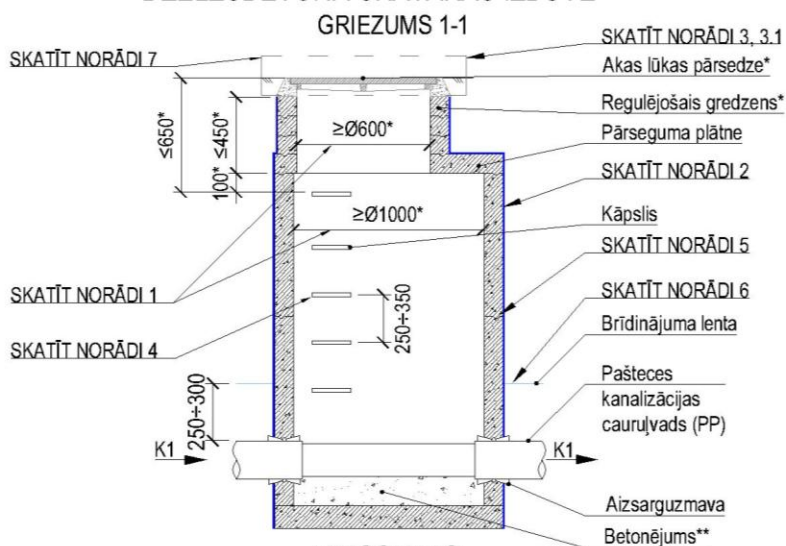


VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, regulējošie gredzeni un pārseguma
plātne nav parādīti) Pašteses

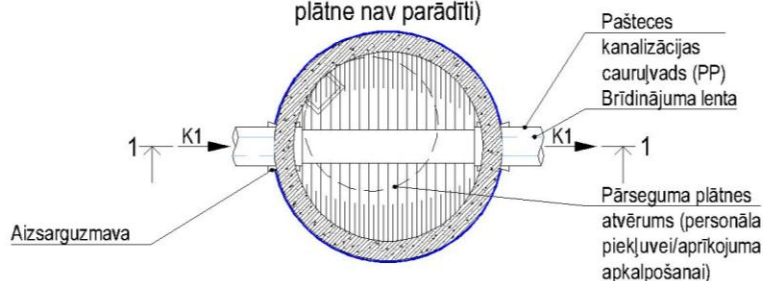


POLIMĒRMATERIĀLA SKATAKAS IZBŪVE

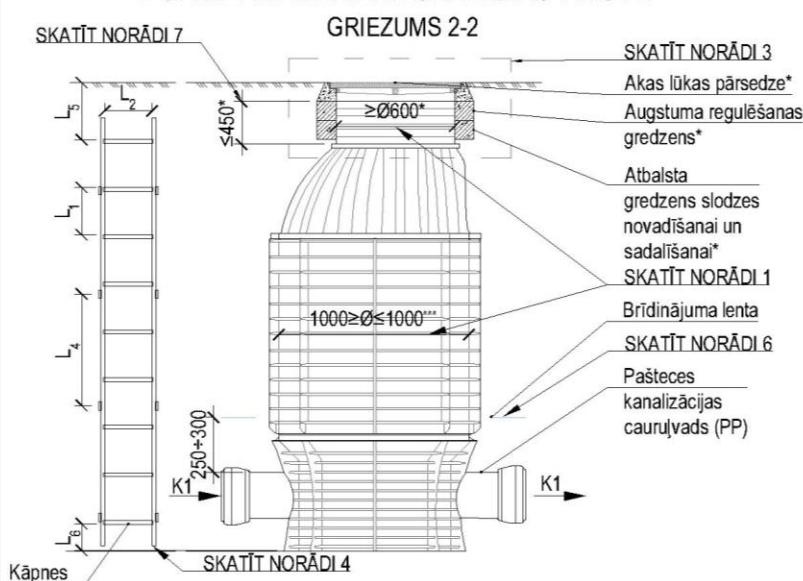

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze nav parādīta)

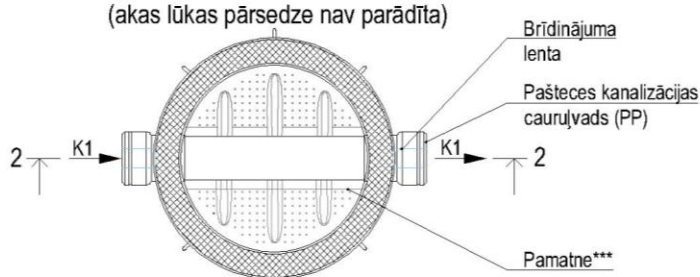

Norādes:

1. Izvērtējumi atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem.](#)
2. Hidroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam.](#)
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
 - 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zaļajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
 - 3.2. Risinājumi akas lūkas pārsedzei skatāmi TTR-KT-(040-045).
4. Kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām, skatot darba daļai atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 76. punktam.](#)
5. Blīvējums atbilstoši [LVS EN 681](#) un [LVS EN 1917](#) prasībām.
6. Atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001.
7. Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610](#), [LVS CEN/TR 1046](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām personāla piekļuvei un aprikojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
 - ** - pamatnes apbetonējams ar betona klasi ne zemāku kā C25/30 un izturības rādītājiem atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam, pamatnes virsmai jābūt ar ūdensnecaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11;
 - *** - izmēri atbilstoši [LVS EN 13598-2](#) standartam.

2. Apzīmējumi:
 - L/1 - attālums starp pakāpieniem $250 \div 300$;
 - L/2 - pakāpiena platums 250;
 - L/3 - (nav parādīts) -pakāpiena attālums no skatakas sienas virsmai 150;
 - L/4 - attālums starp kāpņu stiprinājumiem ≤ 3000 ;
 - L/5 - attālums no zemes virsmas līdz pirmajam pakāpienam $250 \div 300$;
 - L/6 - attālums no skatakas apakšas līdz pēdējam pakāpienam ≤ 250 .

3					
2					
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT PĀRB APST IZMAINU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.
Dzelzsbetona un polimērmateriāla skatakas

RASEJUMA NR.		
TTR-KT-050		
MĒROGS bez mēroga	IZMAIŅU INDEKSS V/2.3	
IZDOŠANAS DATUMS 01/2026	MARKA UKT	REVĪZĪA 1