



PĀRKREDITUMS STĀVVADA VEIDĀ DZELZSBETONA AKAS ĀRPUSĒ GRIEZUMS 1-1

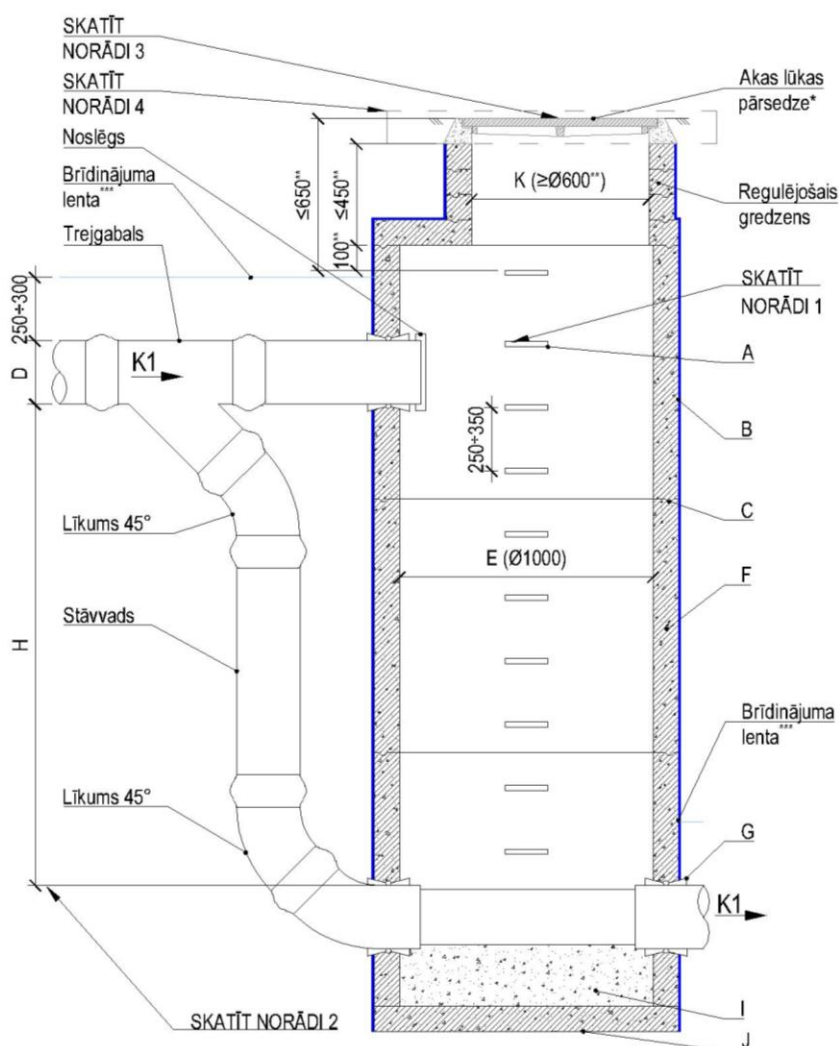

Akas Ø ≤ 1000, tad cauruļvada Ø ≤ 250 mm, pārkrituma augstums (H) no 500 mm līdz 3000 mm

PLĀNS

(akas lūkas pārsedze, regulējošie gredzeni un pārseguma plātne nav parādīti)

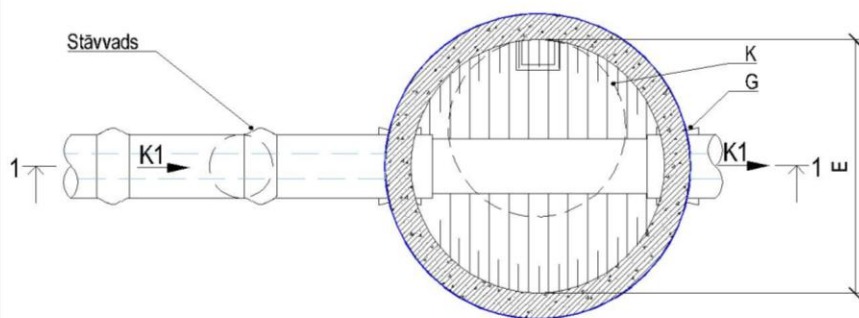

Norāde:

- Skatāka darba daļa atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 76. punktam](#).
- Darba laukumu iezogojumu atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 76. punktam](#).
- Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-C250-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-B125-2/2-CO**
- 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietošanu paredzēt pēc iespējas zaļajā zonā vai braukšanas joslas vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
3.2. Risinājumi akas lūkas pārsedzei skatāmi TTR-KT-(040-045).
- Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādīt pielietojamo akas lūkas pārsedzi un aprīkojumu.

Apzīmējumi:

- Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) vai stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) prasībām.
- Hidroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam](#).
- Blīvējums atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 681](#) prasībām.
- Cauruļvada diametrs, atbilstoši ražotāju izmēriem un akas diametram.
- Izmēri līdz Ø 1000 atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- Skatākas izbūvēt no saliekamā dzelzsbetona gredzieniem atbilstoši [LVS EN 1917](#) ar iestrādātiem gumijas blīvģredzeniem, vai gredziem ar gropi blīvģjuma iestrādei.
- Aizsarguzmava cauruļvada iebūvei sienā.
- Akas pārkritums atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- Betona klase ne zemāka kā C25/30 ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11, atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.
- Akas pamatne, atbilstoši ražotāju izmēriem.
- Pārseguma plātnes atvērums (≥ Ø600) personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#), [LVS EN 1917](#).

Piezīme:

- Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- **- personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 1917](#), [LVS EN 476](#);
- ***- atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026
2	IB	MZ	AV	Griezumta līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI

VĪRSRAKSTS PAPILDVĪRSRAKSTS

Pārkrītums stāvvada veidā dzelzsbetona
akas ārpusē

RĀSĒJUMA NR.

TTR-KT-052

MĒROGS

bez mēroga

IZDOŠANAS DATUMS

01/2026

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

MARKA

UKT

REVĪZIJA

3