

IEKŠPUŠĒ
GRIEZUMS 1-1

SKATĪT
NORĀDI 3
Akas lūkas pārsedze*

SKATĪT NORĀDI 4

Regulējamais gredzens
Trejgabals

SKATĪT NORĀDI 1

Noslēgs

A

B

C

F

I

J

K

L (≥600**)

E (Ø1500)

G

K1

Brīdinājuma
lenta***

100'' ≤ 450''

5650

D

H

Caurule

250+350

Līkums 45°

SKATĪT NORĀDI 2


Akas Ø ≥ 1500, tad caurļvada Ø ≤ 250 mm, pārkrituma augstums (H) no 500 mm līdz 6000 mm

PLĀNS

(akas lūkas pārsedze, regulējamie gredzeni, caurļvada stiprinājumi un pārseguma plātne nav parādīti)

- A. Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) vai stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) prasībām.
- B. Hidroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam](#).
- C. Blīvējums atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 681](#) prasībām.
- D. Caurulvada diametrs, atbilstoši ražotāju izmēriem un akas diametram.
- E. Izmērs no Ø1500 atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- F. Skatakas izbūvēt no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši [LVS EN 1917](#) ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, vai grodiem ar gropi blīvējuma iestrādei.
- G. Aizsarguzmava caurulvada iebūvei sienā.
- H. Akas pārkritums atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- I. Caurulvadu stiprinājumi.
- J. Betona klase ne zemāka kā C25/30 ūdensnecaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11, atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.
- K. Akas pamatne, atbilstoši ražotāju izmēriem
- L. Pārseguma plātnes atvērums ($\geq \varnothing 600$) personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#), [LVS EN 1917](#)

***-atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma
aprikojuma izvietojumam ūdensapgādes un
kanalizācijas cauruļvadu izbūvē un piederības
robežām, skatīt TTR-KT-001.

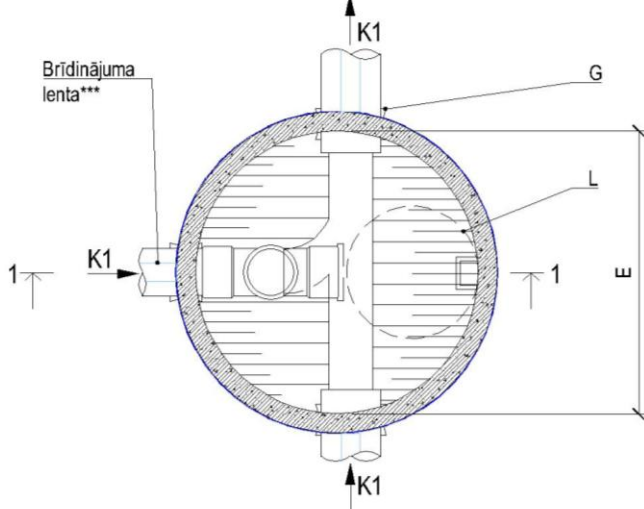

3						DOKUMENTA TIPI CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-KT-053		
2									
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS	
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024	Pārkrītums stāvvada veidā dzelzsbetona akas iekšpusē	bez mēroga	V/2.3	
NR SAGTĀRĀBĀPST							IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVĪZĪJA
							01/2026	UKT	1