



POLIMĒRMATERIĀLA INSPEKCIJAS AKA

GRIEZUMS 1-1

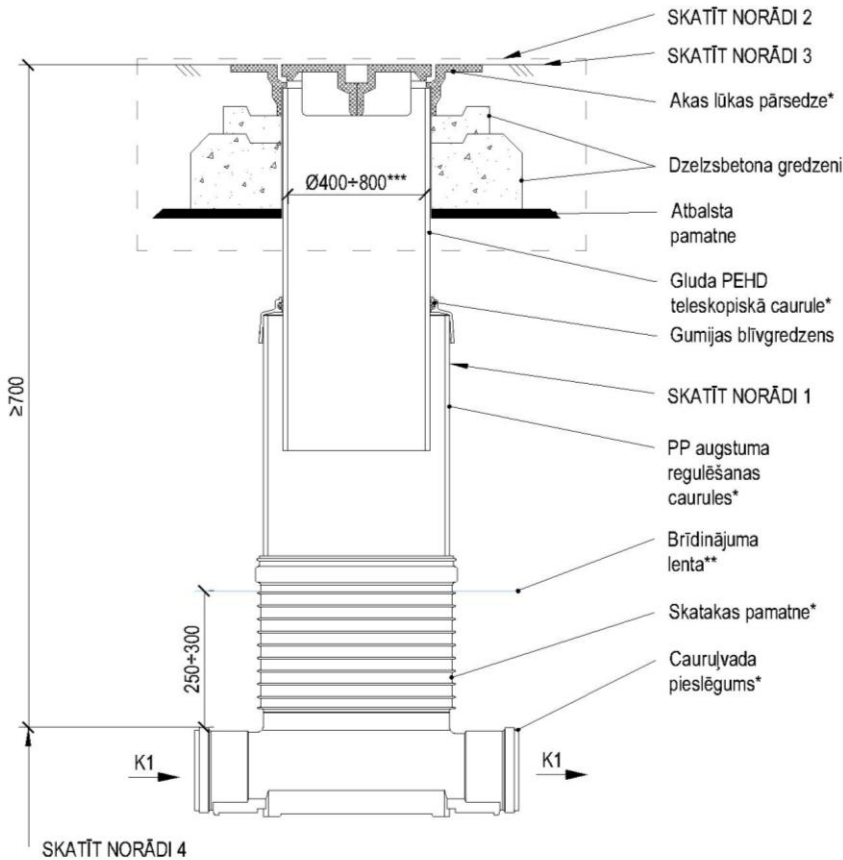

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, teleskopiskais adapteris un gofrētā caurule nav parādīti)

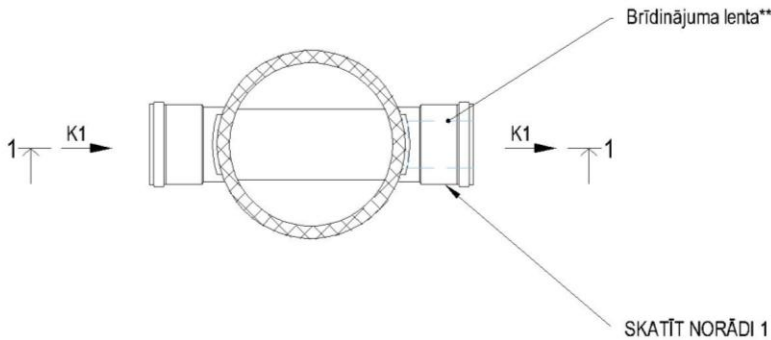

Norādes:

1. Inspekcijas akas atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 74. un 78. punktiem](#).
2. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#).
 - 2.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zaļajā zonā vai braukšanas joslas vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-SN "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
4. Inspekcijas akas iebūves dziļums atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 67. punktam](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves prasībām;
- ** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- ***-izmēri atbilstoši [LVS EN 13598-2](#) standartam.



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaītes pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT SASKĀPST IZMAIŅU ĪMĒSLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Polimērmateriāla inspekcijas aka

RĀSĒJUMA NR.

TTR-KT-054

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

IZDOŠANAS DATUMS

06/2025

MARKA

UKT

REVIZIJA

3