

GRIEZUMS 1-1


SKATĪT NORĀDI 1

Akas lūkas pārsedze
SKATĪT NORĀDI 3
 Aizbīdņa kape*
 Atslēgās kvadrāts***
 Atbalsta gredzens/
 atbalsta plāksne
 Fiksēta augstuma
 aizbīdņa atslēgstienis
 Regulējamoais gredzens
 Pārseguma plātne
SKATĪT NORĀDI 4
SKATĪT NORĀDI 5
SKATĪT NORĀDI 6
 Kāpslis
SKATĪT NORĀDI 7
SKATĪT NORĀDI 8
 Brīdinājuma lenta**
 Spiedvads
 Trejgabals
 Līkums 90°
 Atbalsta bloks
 Aizbīdnis
SKATĪT NORĀDI 9
 Aizsarguzmava
 Izplūdes kape

$\geq \varnothing 600^*$
 $\leq 450^*$
 $\leq 650^*$
 100°
 250+350
 $\geq \varnothing 1000^{****}$
 300
 SPK1
 250+300
 500

****- izmēri atbilstoši standartam LVS EN 13598-2.

(akas lūkas pārsedze, pārseguma plātne, regulējošie gredzeni, un aizbīdņa kape nav parādīti)

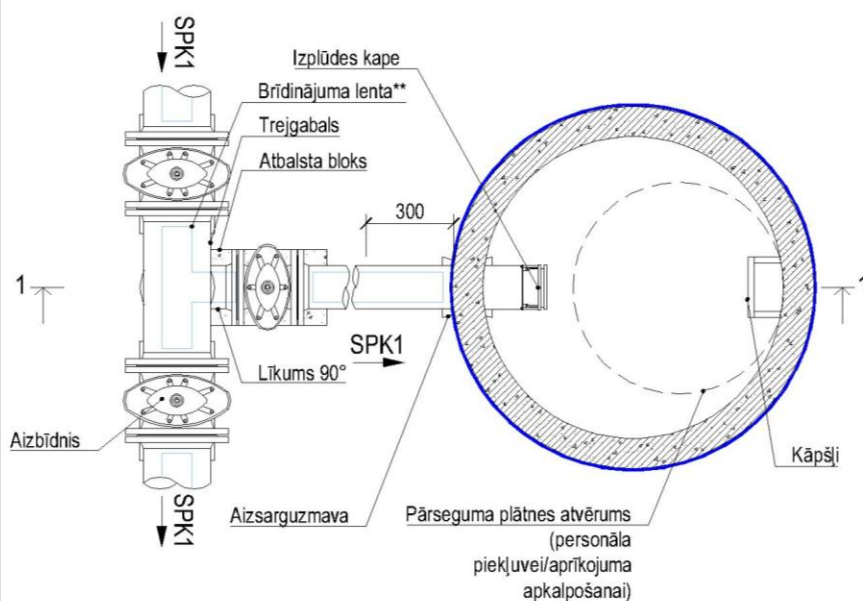

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-KT-055			
	2									
	1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS V/2.3	
	0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024	Spiedvada iztukšošanas skatoka	IZDOŠANAS DATUMS 01/2026	MARKA UKT	REVIZIJA 1
	NR.SAGT.SASK.APST						IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS		