



SPIEDIENA DZĒŠANAS DZELZSBETONA AKA AR ADSORBCIJAS FILTRU GRIEZUMS 1-1

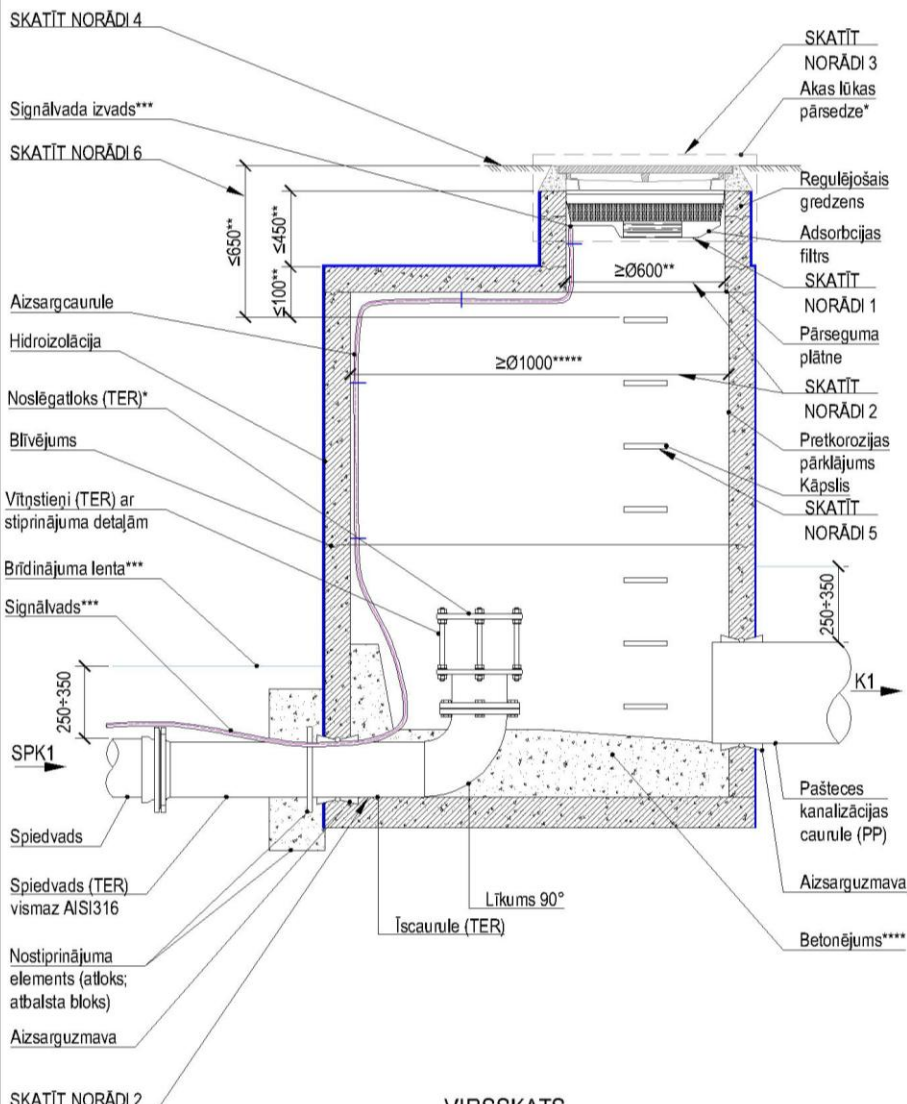

VIRSSKATS
(akas lūkas pārsedze nav parādīts)

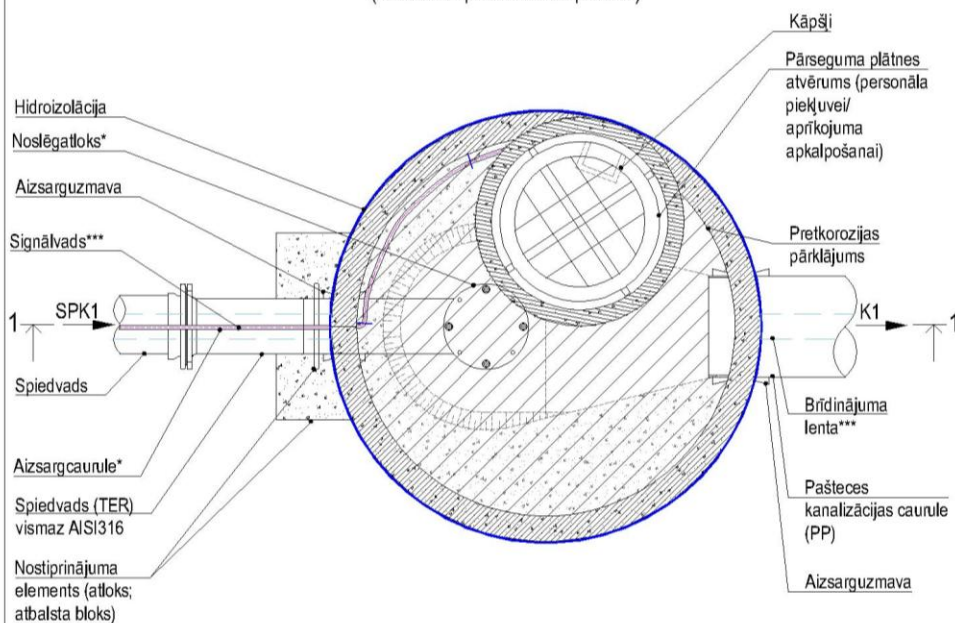

Norādes:

- Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108 punkta](#) un [LVS EN 752, LVS EN 12255-9](#) prasībām.
- Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
- Akas lūkas pārsedzes izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
- 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas tālākajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
- 3.2. Risinājumi akas lūkas pārsedzei skatāmi TTR-KT-(040-045).
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām.
- Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610 LVS CEN/TS 1046](#).

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

* - atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

** - atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-čets/rāmis-čets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);

*** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;

**** - pamatnes apbetonējams ar betona klasi ne zemāku kā C25/30 un izturības rādītājiem atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam, pamatnes virsmai jābūt ar ūdensnecaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI

VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS.

Spiediena dzēšanas dzelzsbetona aka ar adsorbcijas filtru

RASĒJUMA NR.

TTR-KT-056a

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS

01/2026

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

MARKA

UKT

REVĪZIJA

1