




GAISA VĀRSTS POLIMĒRMATERIĀLA AKĀ AR ADSORBCIJAS FILTRU GRIEZUMS 1-1

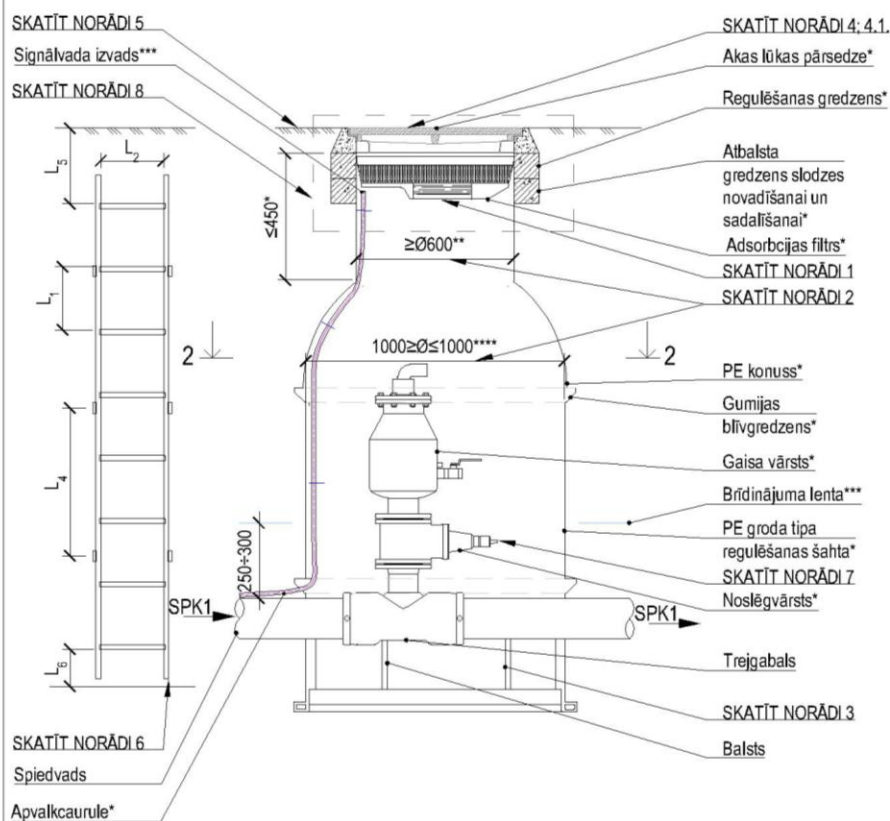

VIRSSKATS (akas lūkas pārsedze nav parādīta)

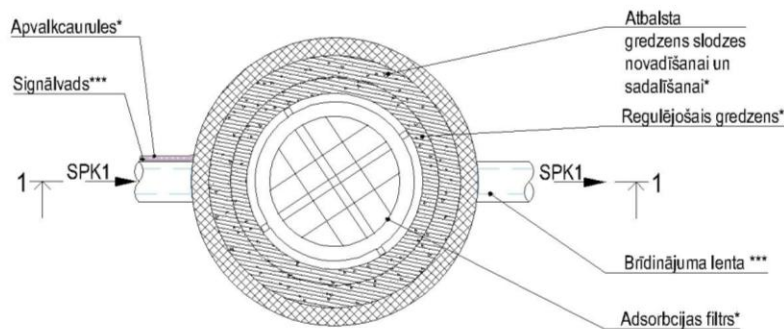

GRIEZUMS 2-2

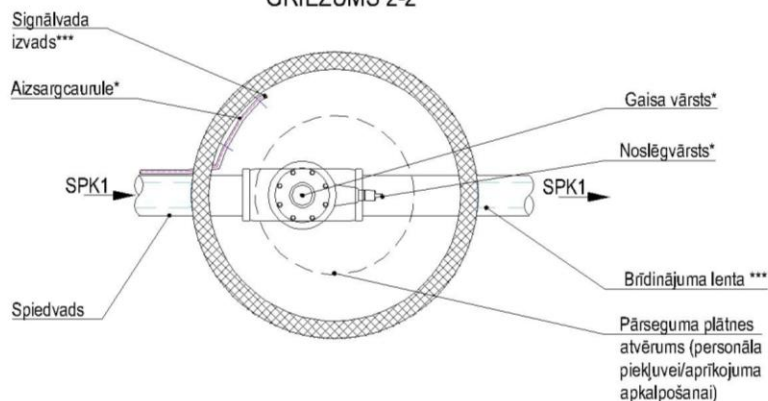

Norādes:

1. Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108. punkta](#) un [LVS EN 752](#), [LVS EN 12255-9](#) prasībām.
2. Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
3. Atbalsta blokus projektē atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 72. punktam](#).
4. Akas lūkas pārsedzes izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
- 4.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zaļajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
5. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
6. Aka aprīkojuma ar pieliekamajām kāpnēm, kas atbilst [LVS EN 14396](#) standarta prasībām.
7. Noslēgvārstus uzstāda atbilstoši [LVS EN 1074-2](#).
8. Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610](#), [LVS CEN/TS 1046](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
3. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** - atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze 2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
- *** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- **** - izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).

Apzīmējumi:

- L₁ - attālums starp pakāpieniem 250+300;
- L₂ - pakāpiena platums 250;
- L₃ (nav parādīts) - pakāpiena attālums no sienas virsmai 150;
- L₄ - attālums starp kāpņu stiprinājumiem ≤ 3000 ;
- L₅ - attālums no zemes virsmas līdz pirmajam pakāpienam 250+300;
- L₆ - attālums no pamatnes apakšas līdz pēdējam pakāpienam ≤ 250 ;



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Gaisa vārsts polimērmateriāla akā ar adsorbcijas filtru

RASĒJUMA NR.

TTR-KT-057

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

IZDOŠANAS DATUMS

06/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

3