




GAISA VĀRSTS DZELZSBETONA AKĀ AR ADSORBCIJAS FILTRU GRIEZUMS 1-1

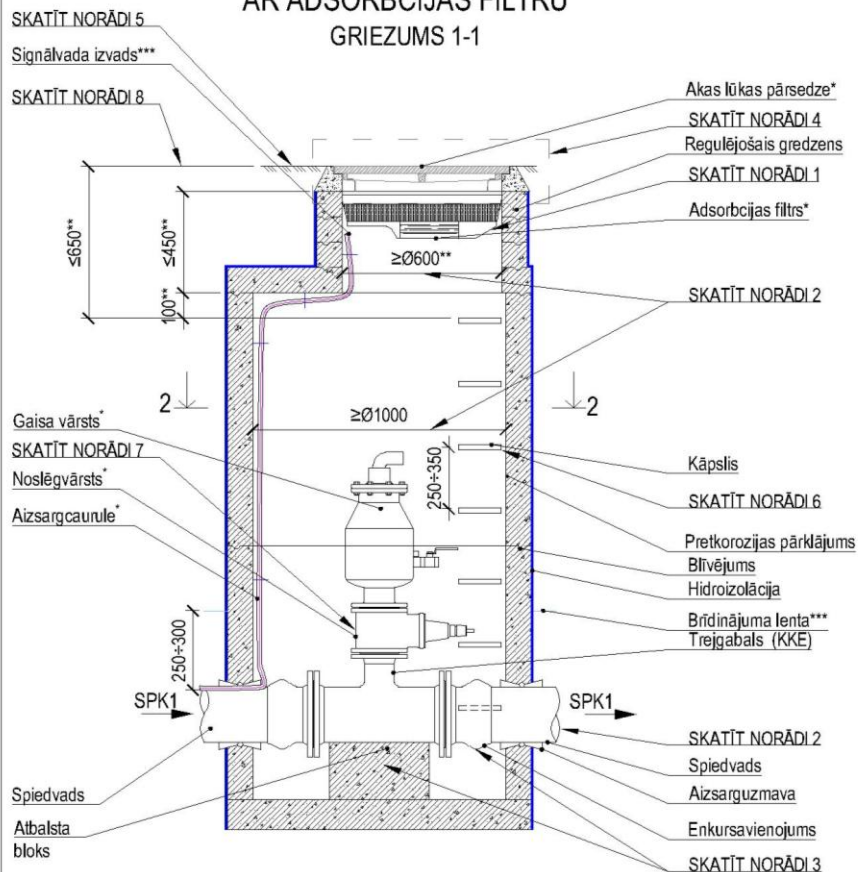

VIRSSKATS (akas lūkas pārsedze nav parādīta)

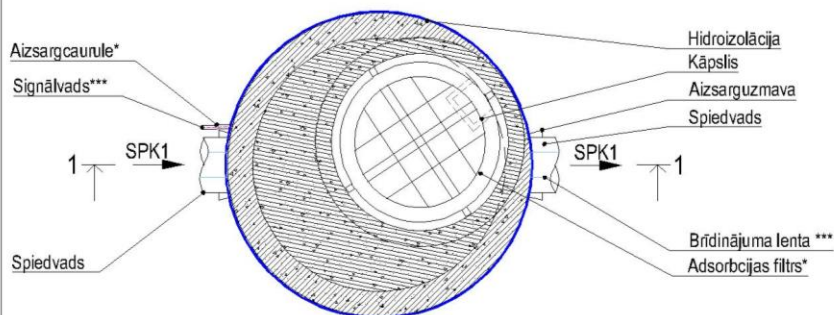

GRIEZUMS 2-2

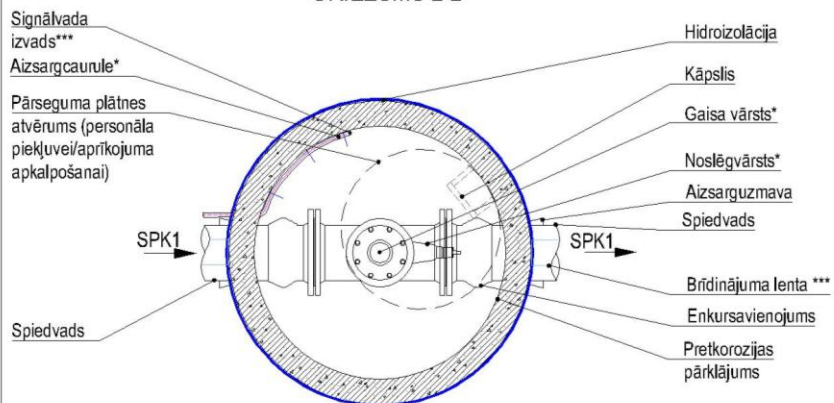

Norādes:

- Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108. punkta](#) un [LVS EN 752, LVS EN 12255-9](#) prasībām.
- Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
- Atbalsta blokus projektē atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 72. punktam](#).
- Asas lūkas pārsedzes izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūkas pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūkas pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūkas pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
- Asas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zālajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
- Risinājumi akas lūkas pārsedzei skatāmi TTR-KT-(040-045).
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādījumiem ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām.
- Noslēgvārstus uzstāda atbilstoši [LVS EN 1074-2](#).
- Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610 LVS CEN/TS 1046](#).

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespilds savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** - atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-kēts/rāmis-kēts, CO lūkas atvērums ≥600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
- *** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- **** - izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	01/2026
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI

VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS

Gaisa vārsts dzelzsbetona akā ar adsorbcijas filtru

RASĒJUMA NR

TTR-KT-057a

MĒROGS

bez mēroga

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

IZDOŠANAS DATUMS

01/2026

MARKA

UKT

REVĪZĪJA

1