




ATBALSTA BLOKI CAURUĻVADAM AR NOSLĒGTU GALU

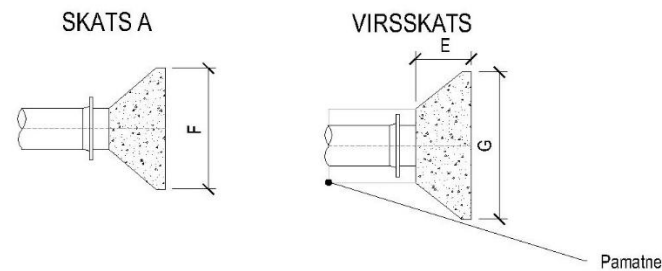

ATBALSTA BLOKI CAURUĻVADAM AR PĀREJU

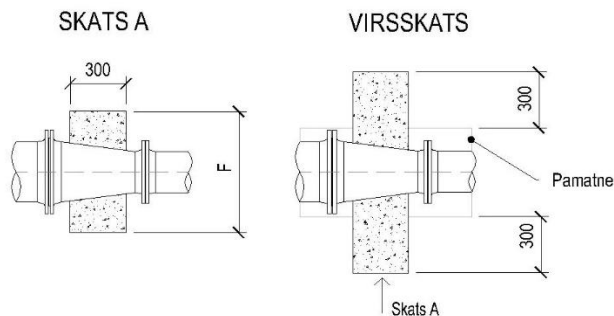

ATBALSTA BLOKS CAURUĻVADAM AR PAGARINĀJUMU

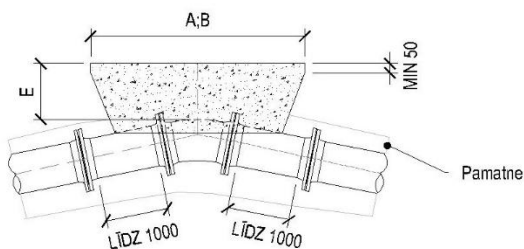

Piezīmes:

1. Visi izmēri (E; F; G) norādāmi milimetros (mm).
2. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietām, jāizmanto atbilstošas balstu konstrukcijas - balstus, atbalsta blokus, enkurojumus, vadoties pēc standarta [LVS EN 805](#) un [LVS EN 1610](#) prasībām.
3. Balstus, atbalsta blokus vai enkurojumus projektē, vadoties pēc būvspeciālistu aprēķiniem un rasējumiem, ņemot vērā arī cauruļvadu ražotāja izbūves prasības.
4. Balsti, atbalsta bloki vai enkurojumi izbūvējami uz sagatavotas stabilas grunts pamatnes.
5. Balsta konstrukcijai jābūt monolītam veidojumam un jānodrošina iespēju piekļūt un veikt cauruļvadu savienojumu atvienošanu. Nav pieļaujama cauruļvadu savienojumu aizbetonēšana.
6. Balstam no betona jāatbilst standarta [LVS EN 206](#) prasībām un klasifikācijai ar marku ne zemāku kā C25/30.
7. Pirms betonēšanas polietilēna būvizstrādājums (caurules posms, trejgabals, līkums) ietinams plastikāta materiāla plāksnē vai plēvē, lai tiktu nodrošināta tā saudzīga ekspluatācijas/remonta darbu veikšana.

	3	IB	AV	MZ	Teksta redakcija	06/2025	DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI		RASĒJUMA NR. A.3.		
	2	IB	AV	MZ	Izmēra līnijas stils	04/2025					
	1	IB	AV	MZ	Hipersaietes pievienošana	06/2024	VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS. Atbalsta bloks cauruļvadam ar pāreju, cauruļvadam ar noslēgtu galu un cauruļvadam ar pagarinājumu		MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	AV	MZ	Sākotnējā versija	03/2024			bez mēroga		V/2.3
	NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS									IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
									06/2025	UKT	3