


SATUVINĀJUMI AR KOKA SAKŅU NOVIRZĪŠANAS SISTĒMU ŪDENSVADAM UN JAUNAM KOKAM GRIEZUMS 1-1

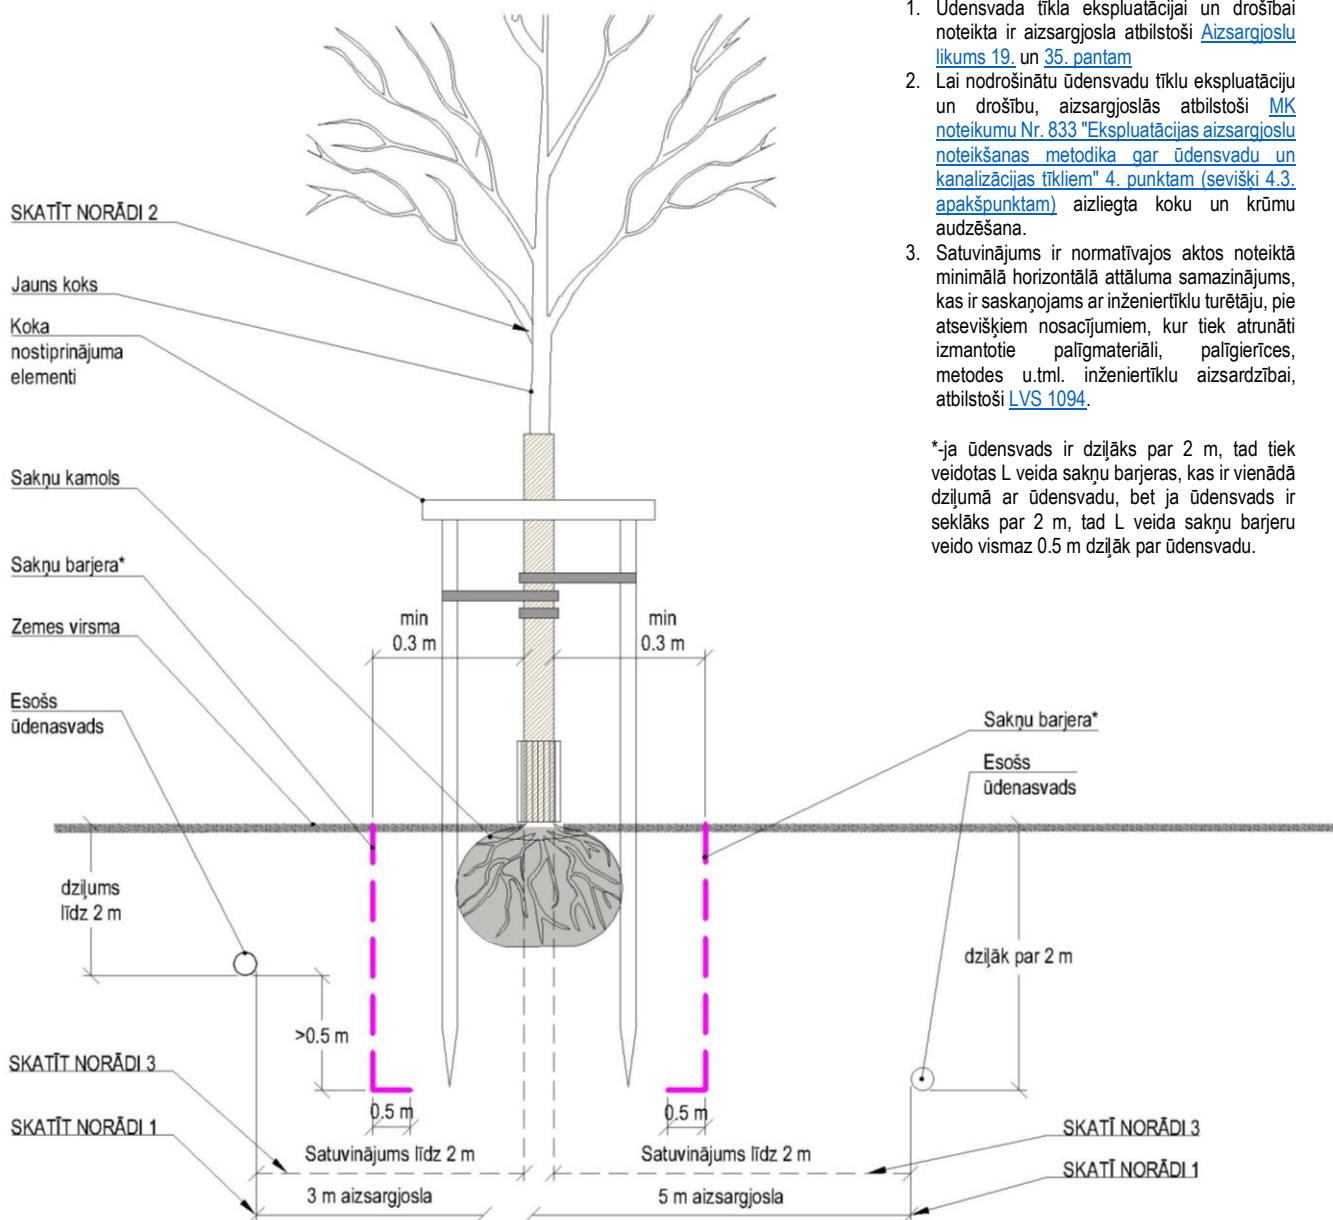


Norādes:

1. Ūdensvada tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19. un 35. pantam](#)
2. Lai nodrošinātu ūdensvadu tīklu ekspluatāciju un drošību, aizsargjoslās atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktam \(sevišķi 4.3. apakšpunktam\)](#) aizliegta koku un krūmu audzēšana.
3. Satuvinājums ir normatīvajos aktos noteiktā minimālā horizontālā attāluma samazinājums, kas ir saskaņojams ar inženiertīklu turētāju, pie atsevišķiem nosacījumiem, kur tiek atrunāti izmantotie palīgmateriāli, palīgierīces, metodes u.tml. inženiertīklu aizsardzībai, atbilstoši [LVS 1094](#).

*-ja ūdensvads ir dziļāks par 2 m, tad tiek veidotas L veida sakņu barjeras, kas ir vienādā dziļumā ar ūdensvadu, bet ja ūdensvads ir seklāks par 2 m, tad L veida sakņu barjeru veido vismaz 0.5 m dziļāk par ūdensvadu.

PLĀNS

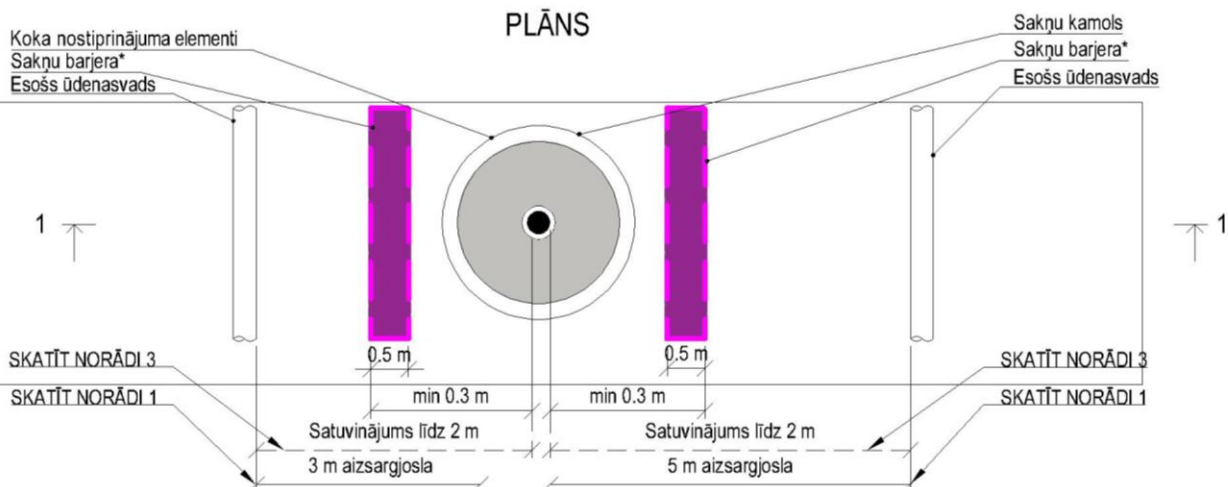

3				
2				
1				
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija 07/2025
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS				

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSPĀGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS PAPILDVIRSRAKSTS

Satuvinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu ūdensvadam un jaunam kokam

RĀSĒJUMA NR.
TTR-UT-022

MĒROGS
BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS
V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS
07/2025

MARKA
UKT

REVĪZIJAS
0