




(BEZ DIAMETRU PĂREJAS)




(AR PĀREJU UZ LIELĀKU DIAMETRA CAURULI)

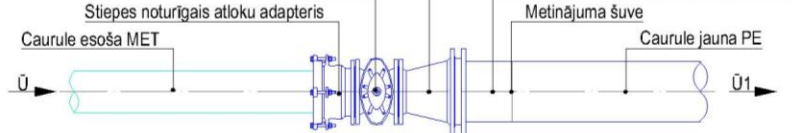


(AR PĀREJU UZ MAZĀKU DIAMETRA CAURULI)

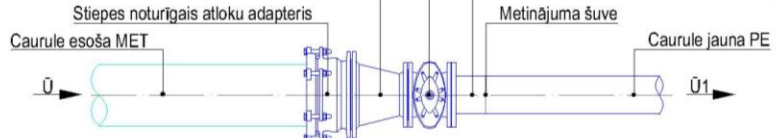


(AR PĂREJU UZ MAZĂKU DIAMETRA CAURULI)

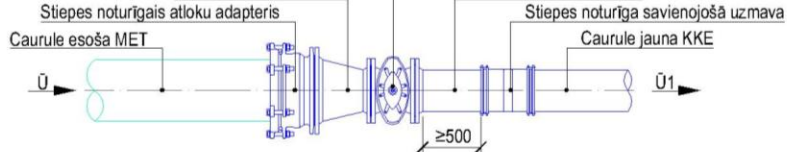


(AR PĂREȚIU UZ LIEȚĂKU DIAMETRA CAURULI)

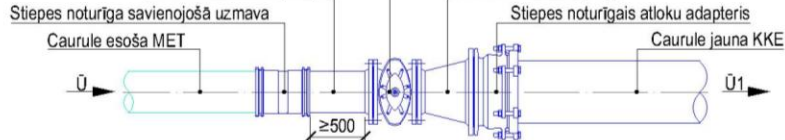

(AR PĀREJU UZ LIELĀKU DIAMETRA CAURULI)

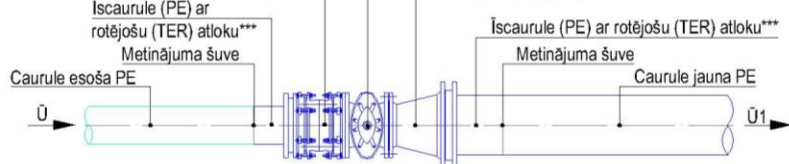

(AR PĂREJU UZ MAZĂKU DIAMETRA CAURULI)

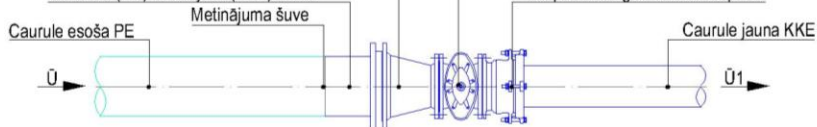

*** PE īscaurules rotējošam atlokam jābūt ar PP pārklājumu.

DOKUMENTA TIPS

CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VRISRAKSTS. PAPILDVIRSAKSTS.

Ielas ūdensvada izbūve ar aizbīdni no DN100 līdz DN400

RASEJUMA NR.		
TTR-UT-030		
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS	
BEZ MĒROGA	V/2.1	
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVĪZIJA
07/2025	UKT	3