


ESOŠAIS (Ū) KKE → PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) PE/KKE

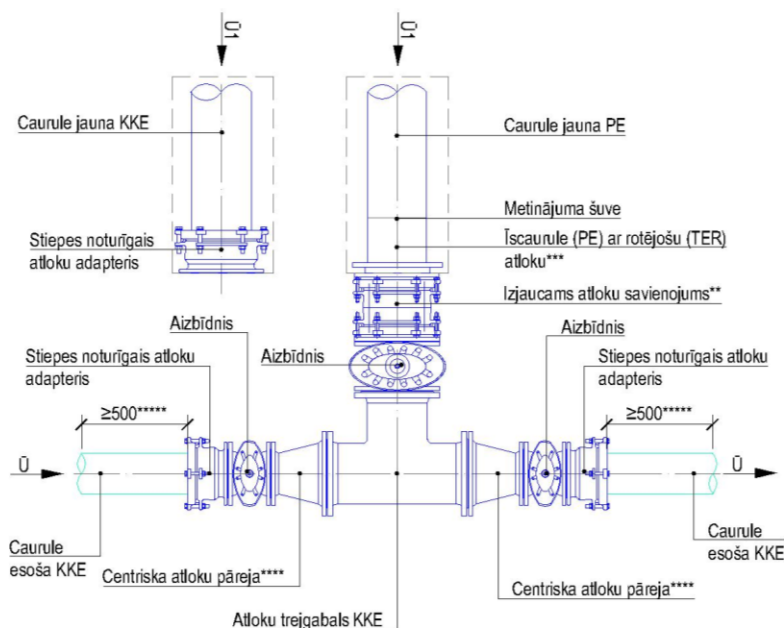


Piezīmes:

1. [Materiālu izvēle atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasībām būvuzstrādājumiem un citiem materiāliem.](#)
2. Visiem pievadu izbūves veidgabaliem un noslēgumattūrai jābūt no kaļamā keta (KKE).
3. Visiem līkņiem, trejgabaliem, noslēgiem, kas notur konstrukciju, kā arī aizbīdņiem un hidrantiem, paredzēt balstus.
4. Cauruļu savienojumu izveidi ar elektrometināšanu veikt tikai speciāli apmācītam un sertificētam personālam.
5. Aprīkojums uzstādāms saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
6. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.
7. Materiālu saīsinājumi:

PE - Polietilēns (polyethylene)
PP - Polipropilēns (polypropylene)
KET - Kets (cast iron)
KKE - Kaļamais kets (DI - ductile iron)
TER - Nerūsējošais tērauds (ST-stainless steel)
MET - Metāls (metal), ietilpst KET, KKE, TER

- * veikt nepieciešamos aprēķinus un paredzēt nepieciešamos papildus aizsardzības pasākumus - balstus vai enkurojumus, atbilstoši cauruļvadu ražotāja norādījumiem, lai nodrošinātos pret PE cauruļvadu lineāro termisko izplešanos;
- ** izjaucamos savienojumus paredz cauruļvadiem kuri $\geq$ DN350. Cauruļvadiem, kuru DN100 - DN300 izjaucamo savienojumu izvēli pamato ar aprēķinu. Mazākiem diametriem izjaucamos savienojumus neparedz;
- *** PE Izcaurules rotējošam atlokam jābūt ar (PP) pārklājumu;
- **** pie vienādas izmēra cauruļvadu pārejas neparedz;
- ***** minimālais attālums līdz esošajiem veidgabaliem un uzmavām ir ≥ 500 .

ESOŠAIS (Ū) PE → PROJEKTĒJAMĀIS (Ū1) PE*

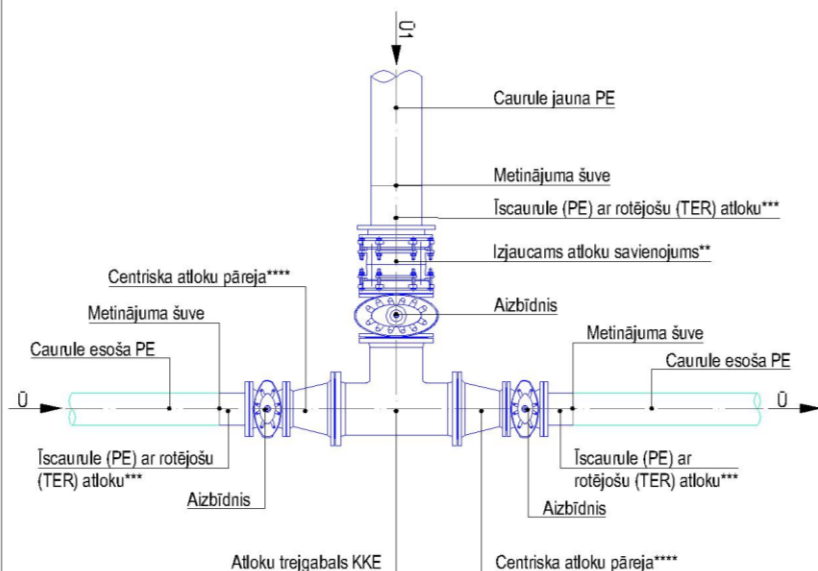

3	IB	MZ	AV	DN raksturojumā	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Veidgabalu izvēle	12/2023
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK/APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA			
		TEHNISKIE RISINĀJUMI			
VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS					
		Ielas ūdensvada izbūve ar trejgabalu un aizbīdņiem no DN100 līdz DN400			

RASĒJUMA NR
TTR-UT-031

MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
07/2025	UKT
	REVĪZĪJA
	3