



PAZEMES TEHNOLOĢISKAJAM APRĪKOJUMAM UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA

GRIFZUMS 1-1

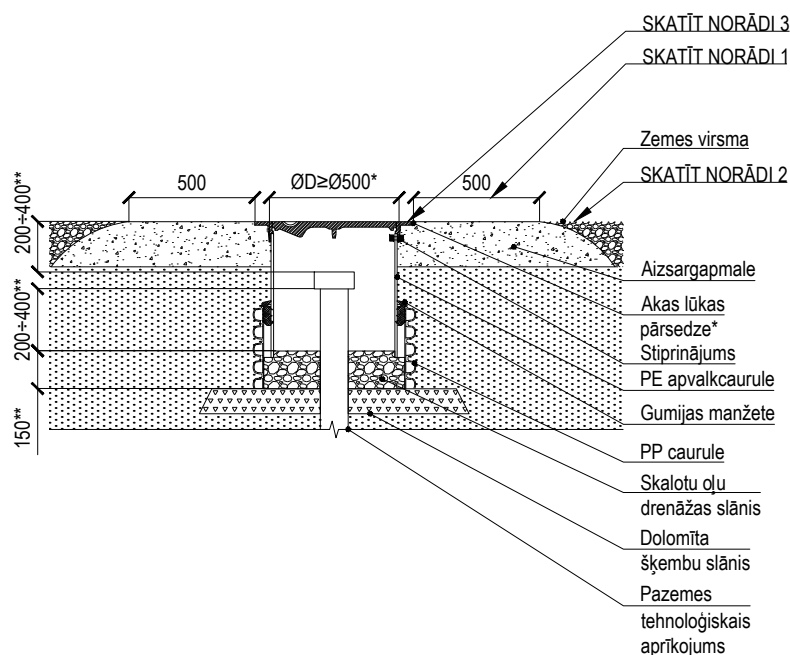

PLĀNS
(sejums nav parādīts)

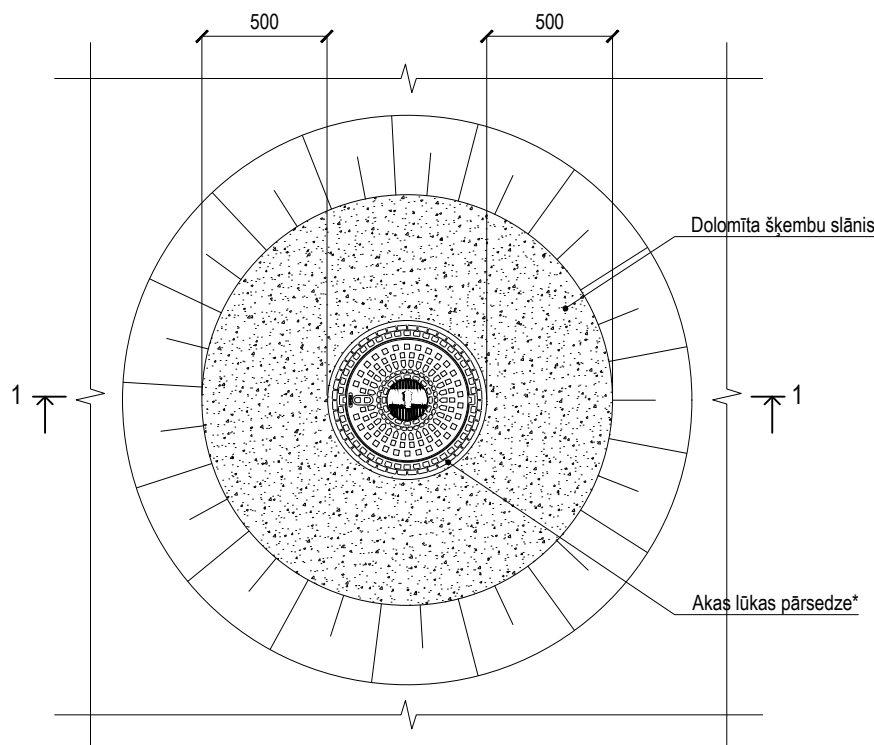

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam.](#)
 2. Segums atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspiņšētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
 3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**.
- 3.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietojšanu paredzēt braukšanas joslas vidū.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. ØD- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.
- *- atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības peldošām aku lūku pārsedzēm.
- ** - atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

Prasības remontdarbiem:

1. Pazemes tehnoloģiskais aprīkojums - ūdenssaimniecības infrastruktūras aprīkojums, piemēram, pazemes ugunsdzēsības hidranti, automātiskie gaisa vārsti u.tml., ko paredzēts izbūvēt pazemes ūdensvada / kanalizācijas sistēmas katākās, inspekcijas akās, kamerās vai grūnītī.
2. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma peldošās akas lūkas pārsedes (turpmāk - pārsede) uz ceļiem bez cietā seguma (grants segumos) jābūt vienā līmenī ar zemes virsmu ± 5 mm.
3. Pirms esošās pārsedes nomaiņas veic aku/kameru tehniskā stāvokļa vizuālu pārbaudi un novērtē, vai nav nepieciešami citi remontdarbi.
4. Pie esošās pārsedes maiņas, atzāgē segumu pilnā biezumā ap esošo pārsedi. Demontē segumu ap pārsedi, pilnībā atīrīt virsmu ap to. Esošo pārsedi izņem no akas/kameras seguma konstrukcijas.
5. Pārsedes rāmis stiprināms pie PE apvalkcaurules, kuras garums ir vismaz 1 m un diametrs ne mazāks par 500 mm. Apvalkcaurule ar blīvģumiju jāūsēdina uz atbilstoša izmēra PP apvalkcaurules (diametrs vismaz DN/OD 630 mm, garums – 1 m). Apvalkcauru garums jāpielāgo tehnoloģiskā aprīkojuma konstrukcijas augstumam tā, lai netraucētu ierīkot tehnoloģiskā aprīkojuma drenāžu.
6. PE apvalkcaurulē, 0,15 m zem tehnoloģiskā aprīkojuma izplūdes caurules augšējās malas, ap tehnoloģiskā aprīkojuma apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augsts skalotu oļu slānis ar frakciju 8–16 mm.

	3						DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-UT-041e			
	2										
	1							VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAINU INDEKSS V/3.0	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025		Peldošas akas lūkas pārsedes remonts pazemes tehnoloģiskajam aprīkojumam uz ceļiem bez cietā seguma	IZDOŠANAS DATUMS 12/2025	MARKA UKT	REVIZIJA 0
	NR SĀGT SASK APST IZMAINU IEMESLS DATUMS										