



PELDOŠAS AKAS LŪKAS PĀRSEDZES REMONTS PAZEMES TEHNOĻOGISKAJAM APRĪKOJUMAM ZAĻAJĀ ZONĀ

GRIEZUMS 1-1

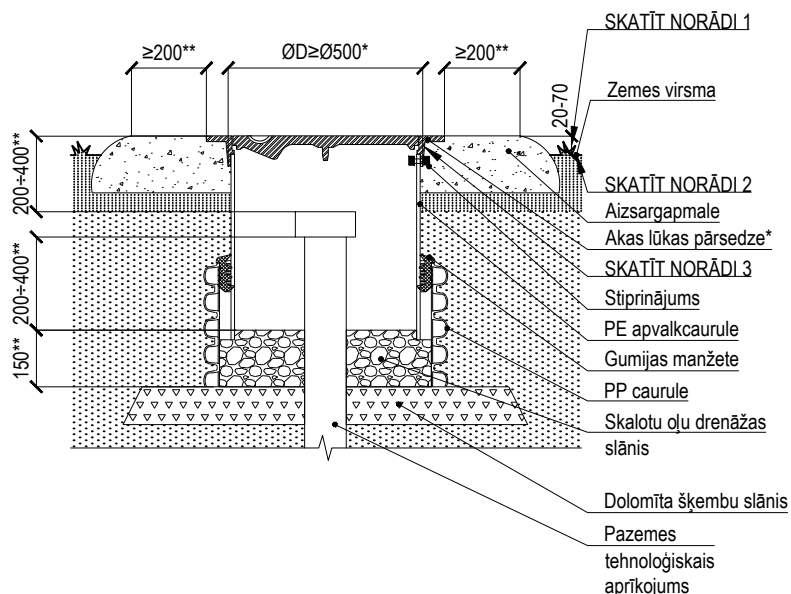

PLĀNS
(segums nav parādīts)

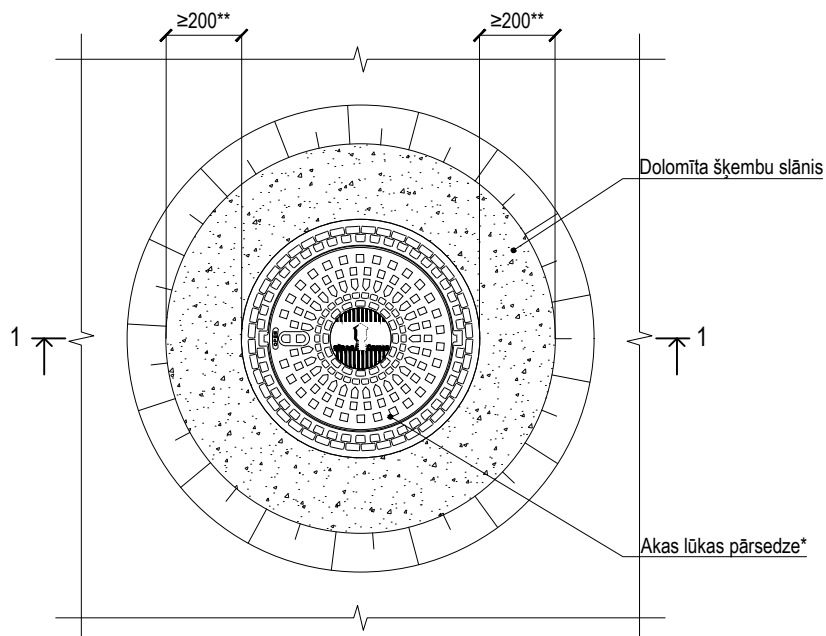

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Segums atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**.

3.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt braukšanas joslas vidū.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. ØD- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.
- *- atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības peldošām aku lūku pārsedzēm.
- **- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

Prasības remontdarbiem:

1. Pazemes tehnoloģiskais aprīkojums - ūdenssaimniecības infrastruktūras aprīkojums, piemēram, pazemes ugunsdzēsības hidranti, automātiskie gaisa vārsti u.tml., ko paredzēts izbūvēt pazemes ūdensvada / kanalizācijas sistēmas skatakās, inspekcijas akās, kamerās vai gruntī.
2. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma peldošas akas lūkas pārsedzes (turpmāk - pārsedze) virsmai zaļajā zonā jābūt 20-70 mm augstāk par zemes virsmu.
3. Pirms esošās pārsedzes nomaiņas veic aku/kameru tehniskā stāvokļa vizuālu pārbaudi un novērtē, vai nav nepieciešami citi remontdarbi.
4. Pie esošās pārsedzes maiņas, atzāgē segumu pilnā biezumā ap esošo pārsedzi. Demontē segumu ap pārsedzi, pilnībā attīrot virsmu ap to. Esošo pārsedzi izņem no akas/kameras seguma konstrukcijas.
5. Pārsedzes rāmis stiprināms pie PE apvalkcaurules, kuras garums ir vismaz 1 m un diametrs ne mazāks par 500 mm. Apvalkcaurule ar blīvumiju jāuzsēdina uz atbilstoša izmēra PP apvalkcaurules (diametrs vismaz DN/OD 630 mm, garums - 1 m). Apvalkcauruļu garums jāpielāgo tehnoloģiskā aprīkojuma konstrukcijas augstumam tā, lai netraucētu ierīkot tehnoloģiskā aprīkojuma drenāžu.
6. PE apvalkcaurulē, 0,15 m zem tehnoloģiskā aprīkojuma izplūdes caurules augšējās malas, ap tehnoloģiskā aprīkojuma apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augsts skalotu oļu slānis ar frakciju 8-16 mm.

	3						DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA		RASĒJUMA NR.	
	2						TEHNISKIE RISINĀJUMI	TTR-UT-041g			
	1						VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025	Peldošas akas lūkas pārsedzes remonts	BEZ MĒROGA		V/3.0	
	NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS	pazemes tehnoloģiskajam aprīkojumam zaļajā zonā	IZDOŠANAS DATUMS		MARKA	
								12/2025		REVIZIJA	
										UKT	
										0	