



FIKSĒTAS AKAS LŪKAS PĀRSEDZES REMONTS PAZEMES TEHNOLOĢISKAJAM APRĪKOJUMAM UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA

GRIEZUMS 1-1

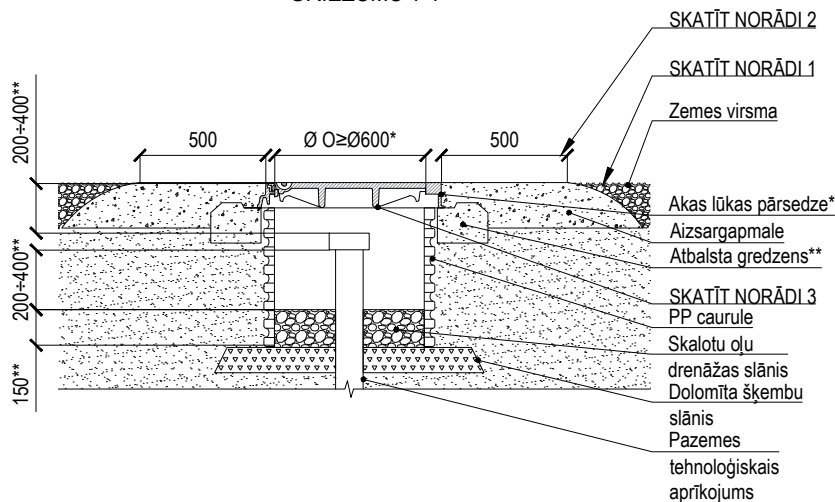

PLĀNS

(segums nav parādīts)

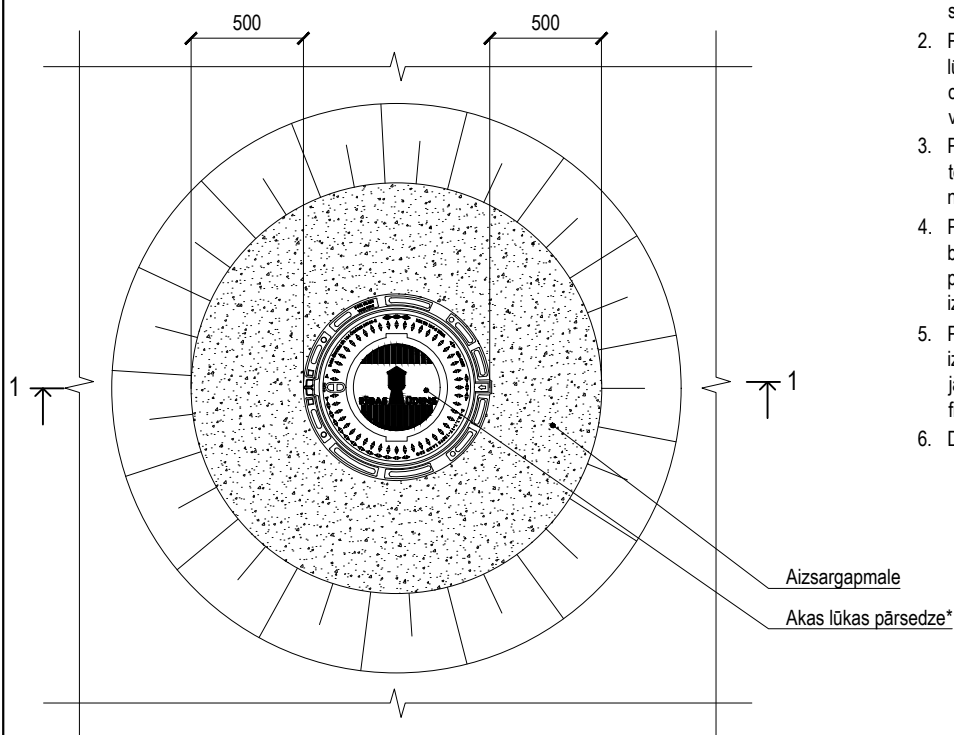

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Segums atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**.

3.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt braukšanas joslās vidū.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
 2. ØO- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.
- *- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm](#).
- ** - atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

Prasības remontdarbiem:

1. Pazemes tehnoloģiskais aprīkojums - ūdenssaimniecības infrastruktūras aprīkojums, piemēram, pazemes ugunsdzēsības hidranti, automātiskie gaisa vārsti u.tml., ko paredzēts izbūvēt pazemes ūdensvada / kanalizācijas sistēmas skatakās, inspekcijas akās, kamerās vai gruntī.
2. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma peldošās akas lūkas pārsedzes (turpmāk - pārsedze) virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar zemes virsmu ± 5 mm.
3. Pirms esošās pārsedzes nomaiņas veic aku/kameru tehniskā stāvokļa vizuālu pārbaudi un novērtē, vai nav nepieciešami citi remontdarbi.
4. Pie esošās pārsedzes maiņas, atzāgē segumu pilnā biezumā ap esošo pārsedzi. Demontē segumu ap pārsedzi, pilnībā attīrot virsmu ap to. Esošo pārsedzi izņem no akas/kameras seguma konstrukcijas.
5. Pārsedzē, 0,15 m zem tehnoloģiskā aprīkojuma izplūdes caurules augšas, ap aprīkojuma apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augsts skalotu oļu slānis ar frakciju 8-16 mm.
6. Dzelzsbetona gredzens atbilstoši [LVS EN 1917](#).

	3						DOKUMENTA TIPS	RĀSĒJUMA NR.	
	2						CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA	TTR-UT-043c	
	1						TEHNISKIE RISINĀJUMI	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	BEZ MĒROGA	V/3.0
	NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS	Fiksētas akas lūkas pārsedzes remonts pazemes tehnoloģiskajam aprīkojumam uz ceļiem bez cietā seguma	IZDOŠANAS DATUMS	MARKA REVIZIJA
								12/2025	UKT 0