



FIKSĒTAS AKAS LŪKAS PĀRSEDZES
IZBŪVE
PAZEMES TEHNOĻOGISKAJAM APRĪKOJUMAM
NEAPBŪVĒTĀ TERITORIJĀ

GRIEZUMS 1-1

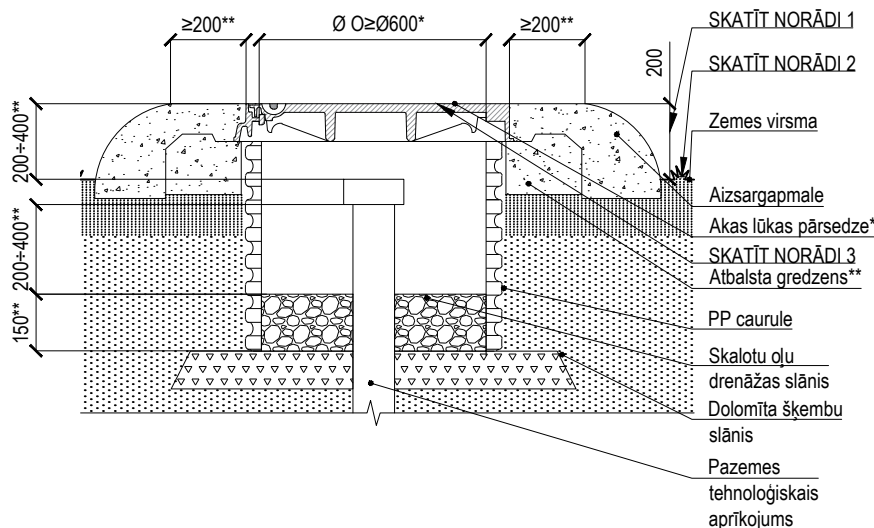

PLĀNS
(segums nav parādīts)

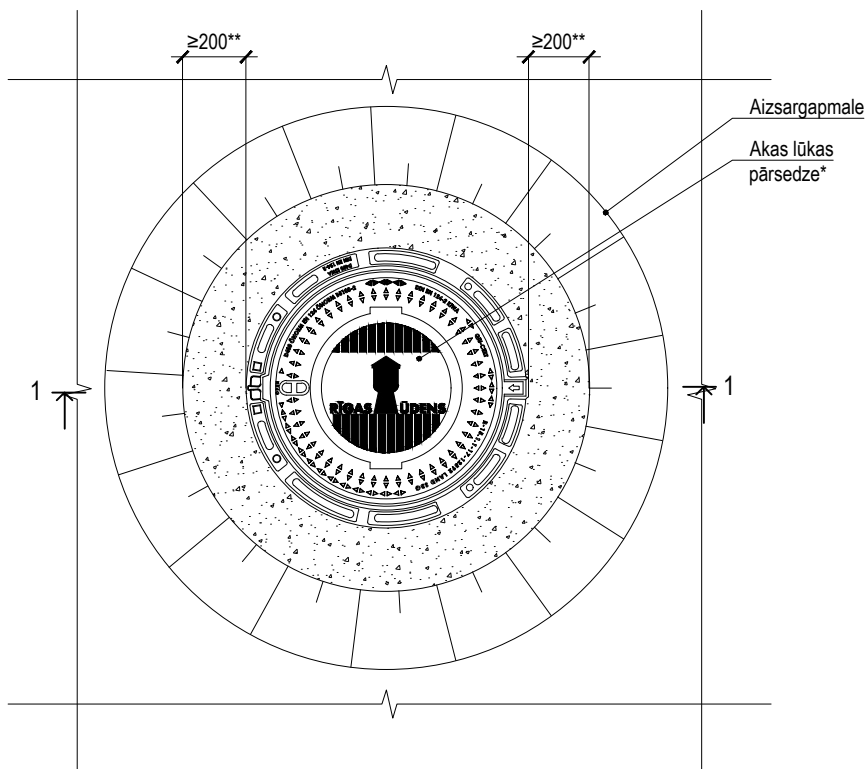

Norādes:

- Uzstādīšana ceļa (ielas) braucamajā daļā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
- Segums atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**.
- Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietošanu paredzēt braukšanas joslas vidū.

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- ØO- Skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības.
- atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm](#).
- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.

Izbūves prasības:

- Pazemes tehnoloģiskais aprīkojums - ūdenssaimniecības infrastruktūras aprīkojums, piemēram, pazemes ugunsdzēsības hidranti, automātiskie gaisa vārsti u.tml., ko paredzēts izbūvēt pazemes ūdensvada / kanalizācijas sistēmas skatakās, inspekcijas akās, kamerās vai gruntī.
- Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma peldošās akas lūkas pārsedzes (turpmāk - pārsedzes) ir paredzētas uzstādīšanai dažādos segumos.
- Pārsedzes virsmai neapbūvētajā teritorijā jābūt 200 mm augstāk par zemes virsmu.
- Pārsedzē, 0,15 m zem tehnoloģiskā aprīkojuma izplūdes caurules augšas, ap aprīkojuma apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augsts skalotu oļu slānis ar frakciju 8–16 mm.
- Dzelzsbetona gredzens atbilstoši [LVS EN 1917](#).

	3					DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR.	
	2	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025		TTR-UT-044b	
	1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024	Fiksētas akas lūkas pārsedzes izbūve pazemes tehnoloģiskajam aprīkojumam neapbūvētā teritorijā	BEZ MĒROGA	V/2.1
	NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS	IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVIZIJA
							12/2025	UKT	2