



PAZEMES AIZBĪDŅA IZBŪVE SĀŅSKATS

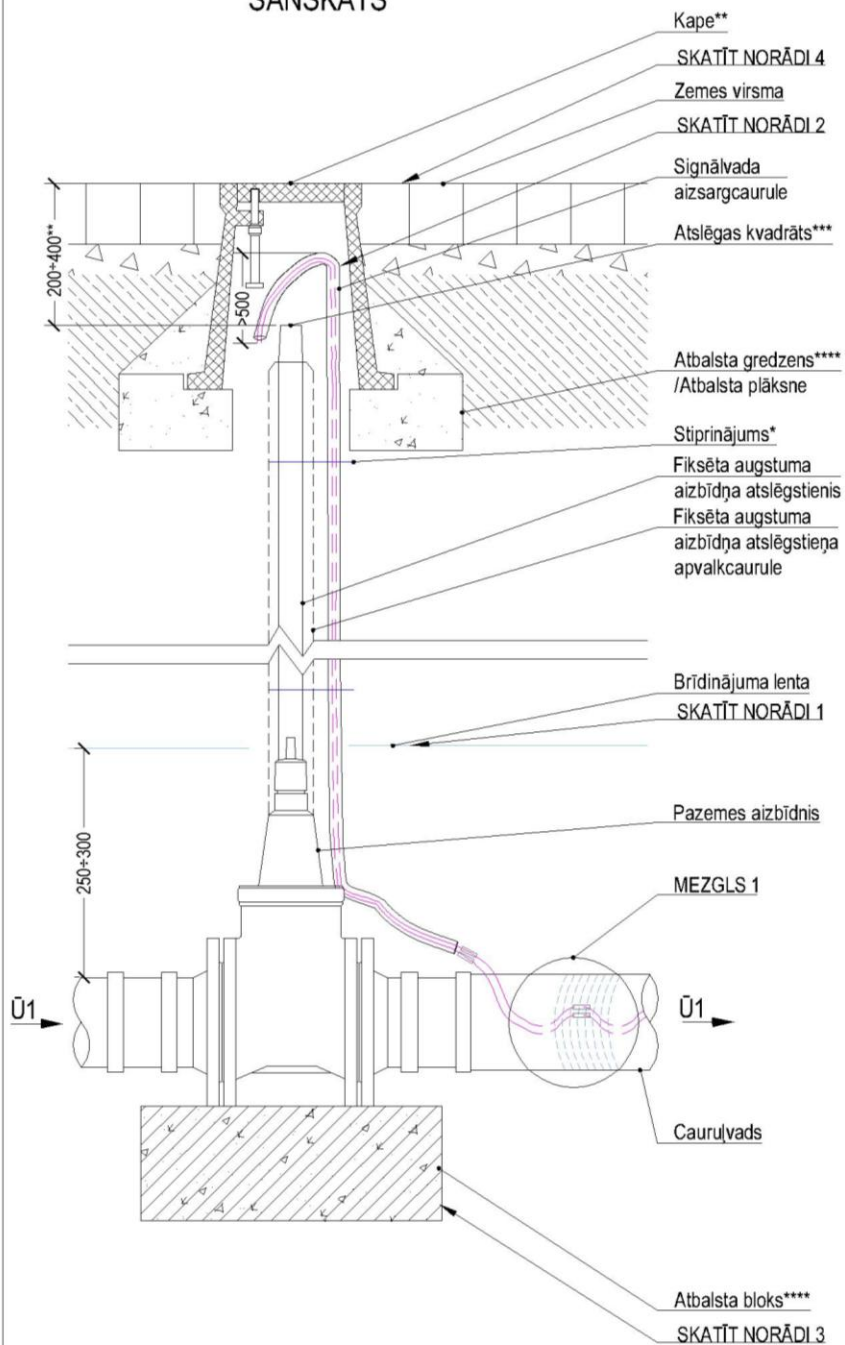

MEZGLS 1
(signālvada stiprināšana)

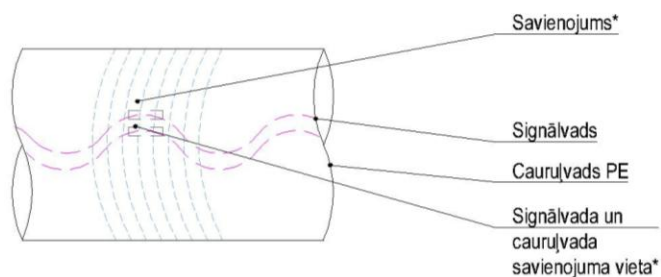

Norādes:

1. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktā.
2. Atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē.
3. Aizbīdņu stabilitātes nodrošināšanai, uzstādāmi atbalsta bloki, atbilstoši LVS EN 1171 standartam.
4. Seguma atjaunošana atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam LVS 1080 un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojumu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzlietamajam atslēgā. Jābūt nodrošinātai iespējai netraucēti uzlikt atslēgu uz atslēgstieņa kvadrāta.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 5 mm.
7. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida risinājumus TTR-UT-(051-058).
9. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši LVS EN 61386.
10. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši LVS EN 805 prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

**- skatīt SIA "Rīgas ūdens" prasības par aizbīdņu kapēm;

***- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem (no DN 40 mm līdz DN 300 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem (no DN 350 mm līdz DN 1000 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda servisa aizbīdņiem ar vītņi (no DN 25 mm līdz DN 50 mm);

****-betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši LVS EN 206 standartam.