



PIESLĒGUMA AIZBĪDŅA IZBŪVE SĀNSKATS

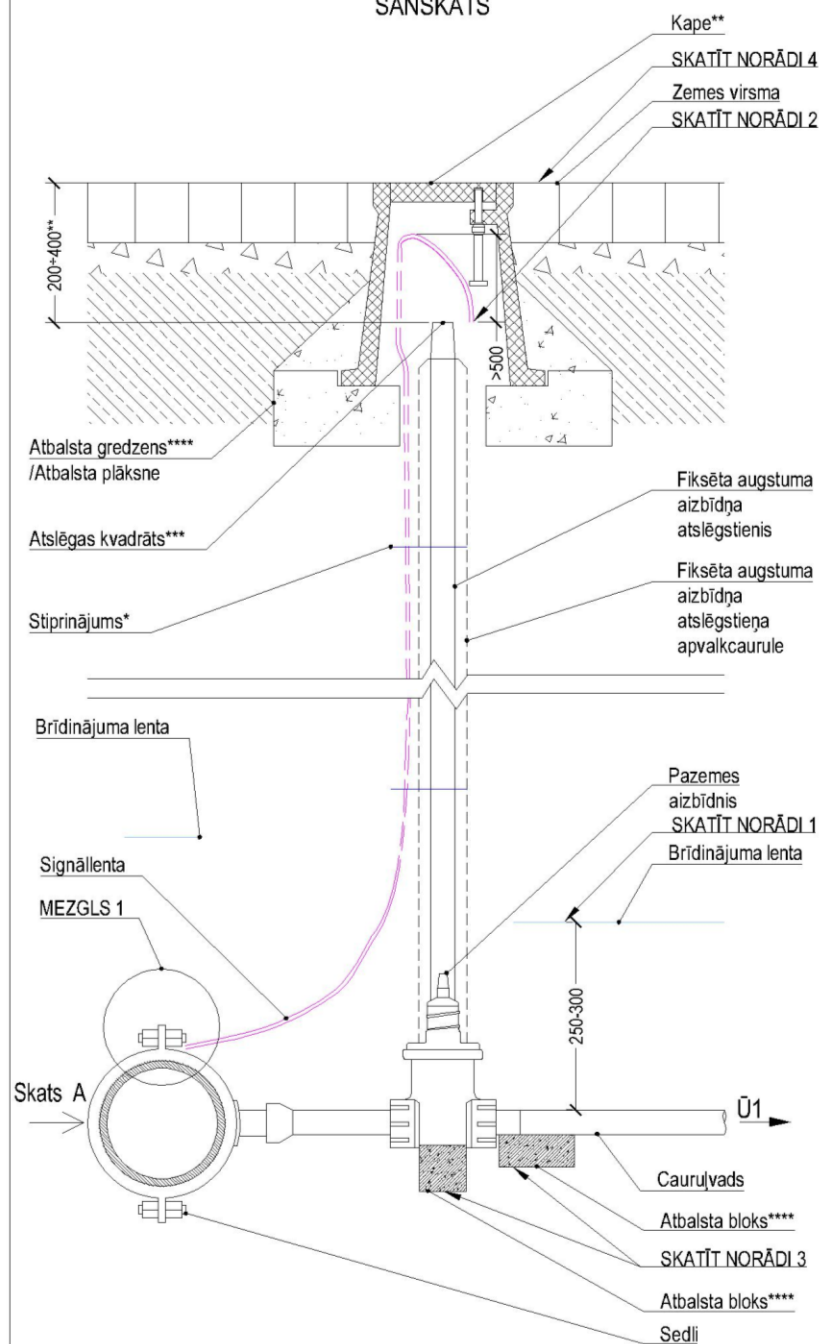

MEZGLS 1
SKATS A
(signāllentas stiprināšana)

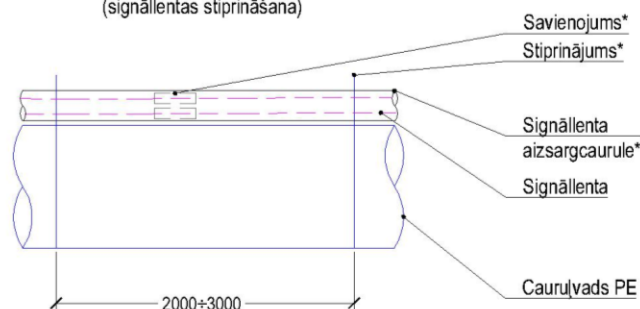

Norādes:

1. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"](#) 3. punktā.
2. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).
3. Aizbīdņu stabilitātes nodrošināšanai, uzstādāmi atbalsta bloki, atbilstoši [LVS EN 1171](#) standartam.
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu ar Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību"](#) 1.pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojumu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegružota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzlietamajai atslēgai. Jābūt nodrošinātai iespējai netraucēti uzlikt atslēgu uz atslēgstieņa kvadrāta.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 5 mm.
7. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Izbūve atbilstošām aizbīdņu kapēm skatīt tipveida risinājumus TTR-UT-(051-058).
9. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

**- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības par aizbīdņu kapēm](#),

***- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem \(no DN 40 mm līdz DN 300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem \(no DN 350 mm līdz DN 1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda servisa aizbīdņiem ar vītni \(no DN 25 mm līdz DN 50 mm\)](#);

****-betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.

	3					DOKUMENTA TIPS	RĀSĒJUMA NR.			
	2					CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	TTR-UT-050a			
	1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS	MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024	Pieslēguma aizbīdņa izbūve	BEZ MĒROGA	V/2.1	
	NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS							IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVĪZIJA
							07/2025	UKT	1	