




FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA BRUĢA SEGUMĀ GRIEZUMS 1-1

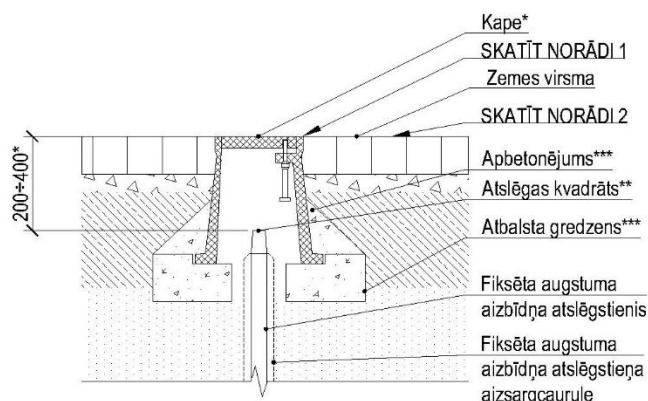


APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE PLĀNS (segums un apbetonējums nav parādīti)

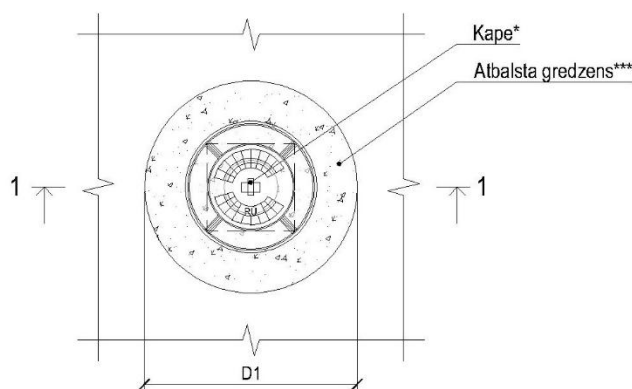

ATBALSTA GREDZENS GRIEZUMS 2-2



ATBALSTA GREDZENS PLĀNS

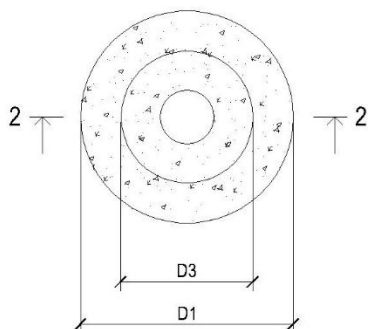

Norādes:

1. Uzstādīšana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegružota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstienja kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstienja kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 5 mm.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:
H - > 100
D1 - > 450
D3 - atbilstoši kapes pēdai

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

** - izmēri 13x13 mm, 14x14 mm, 27x27 mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

*** - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	06/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS	RASEJUMA NR.
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA	TTR-UT-052
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Fiksēta kape no polimērmateriāla bruģa segumā	

MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.1
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
07/2025	UKT
REVIZIJA	3