


FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA


UZ CEĻIEM BEZ CIETĀ SEGUMA

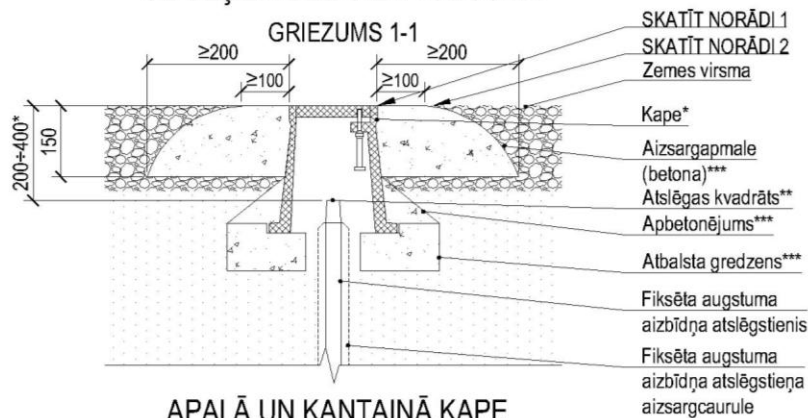

APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE


PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta gredzens nav parādīti)

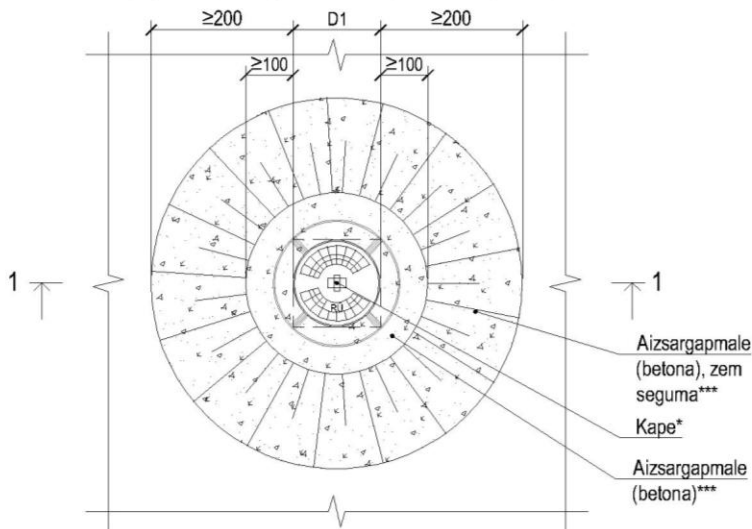


ATBALSTA GREDZENS

GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE

GRIEZUMS 3-3

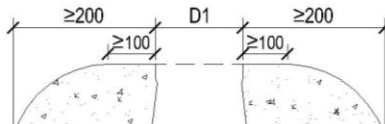


ATBALSTA GREDZENS

PLĀNS

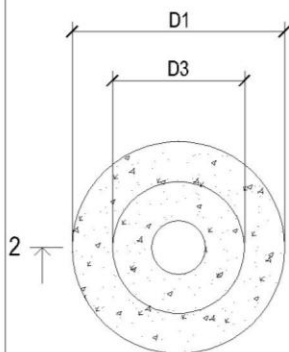

AIZSARGAPMALE

PLĀNS

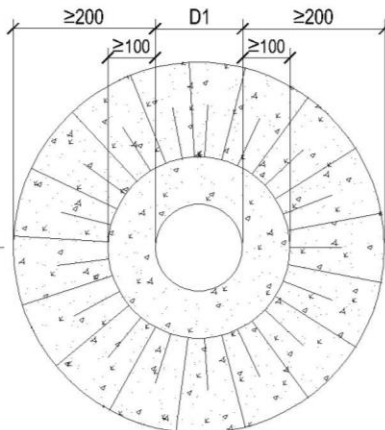

Norādes:

1. Uzstādīšana ceļiem bez cietā seguma atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstienja kvadrāta jābūt netraucēti uzliiekamai atslēgai.
5. Atslēgstienja kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 5 mm.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:
H - > 100
D1 - > 450
D3 - atbilstoši kapes pēdai
9. Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

**- izmēri 13x13 mm, 14x14 mm, 27x27 mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

***- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3	IB	VZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	VZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	06/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Fiksēta kape no polimērmateriāla uz ceļiem bez cietā seguma	

RĀSĒJUMA NR.	TTR-UT-053
MĒROGS	BEZ MĒROGA
IZDOŠANAS DATUMS	07/2025
IZMAIŅU INDEKSS	V/2.1
MARKA	UKT
REVIZIJA	3