


FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA

ZAĻAJĀ ZONĀ

GRIEZUMS 1-1

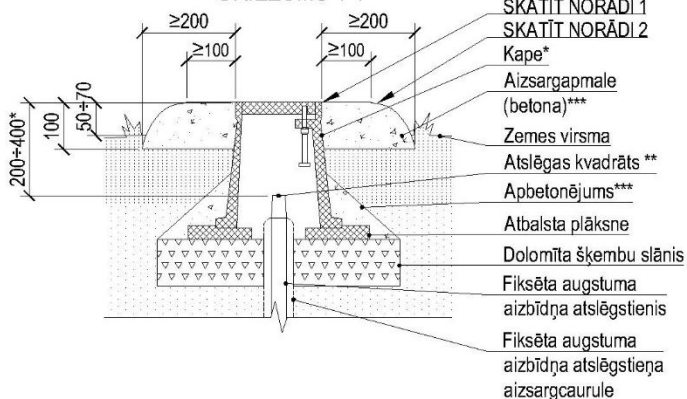


- SKATĪT NORĀDI 1
SKATĪT NORĀDI 2
Kape*
Aizsargapmale (betona)***
Zemes virsma
Atslēgas kvadrāts**
Apbetonējums***
Atbalsta plāksne
Dolomīta šķembu slānis
Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstieņa
Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstieņa aizsargcaurule

APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE


PLĀNS

(segums, apbetonējums, atbalsta plāksne, dolomīta šķembas nav parādīti)

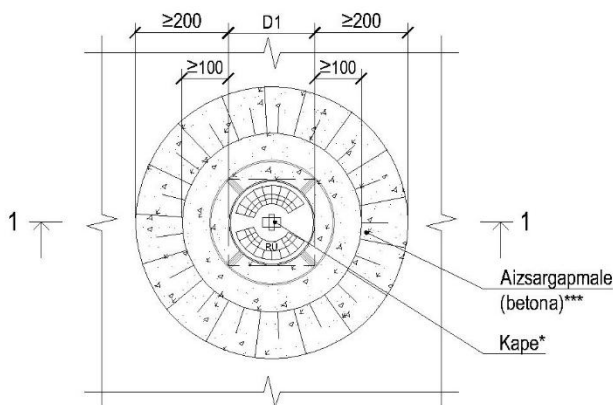


ATBALSTA PLĀKSNE

GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE

GRIEZUMS 3-3




ATBALSTA PLĀKSNE

PLĀNS

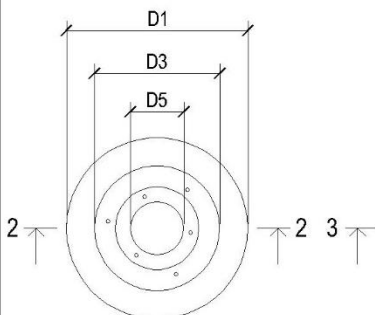

AIZSARGAPMALE

PLĀNS

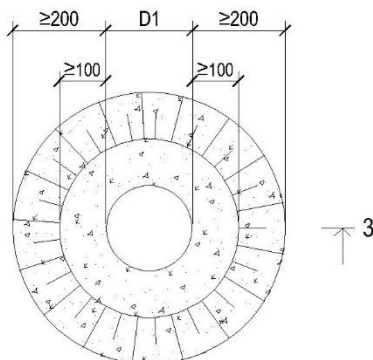

Norādes:

- Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Udensapgādes būves" 219. punktam](#).
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
- Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietošanu, atbilstoši TTR-UT-080.
- Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
- Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
- Aizbīdņu kapju virsmai zālājos jābūt 50-70 mm virs seguma.
- Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
- Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta plāksnei:
H - >30
D1 - >380
D3 - atbilstoši kapes pēdai
D5 - atbilstoši izbūves risinājuma īpatnībām
- Apzīmējuma saīsinājumi betona aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

**- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida atloku aizbīdņiem \(no DN350 mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#);

***- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	08/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Fiksēta kape no polimērmateriāla zaļajā zonā

RASEJUMA NR.

TTR-UT-054a

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS
07/2025

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

MARKA

REVIZIJA

3