



FIKSĒTA KAPE NO POLIMĒRMATERIĀLA ZAĻAJĀ ZONĀ GRIEZUMS 1-1

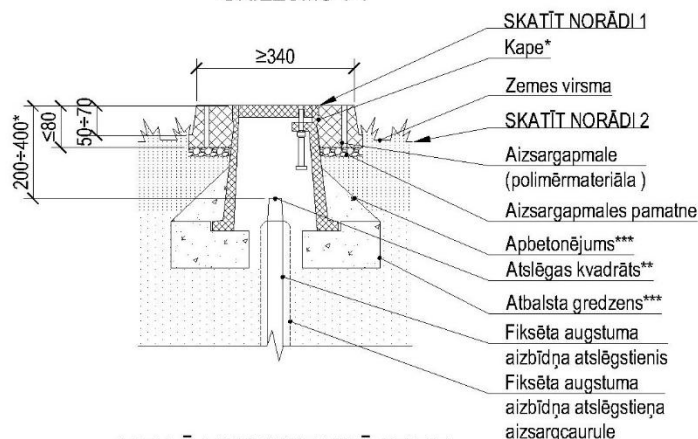


APAĻĀ UN KANTAINĀ KAPE PLĀNS


(segums, apbetonējums un atbalsta gredzens nav parādīti)

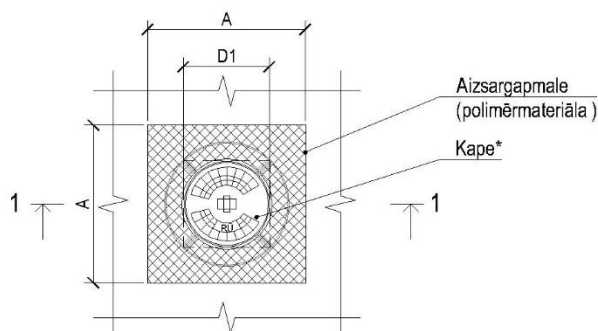


ATBALSTA GREDZENS GRIEZUMS 2-2




AIZSARGAPMALE GRIEZUMS 3-3



ATBALSTA GREDZENS PLĀNS

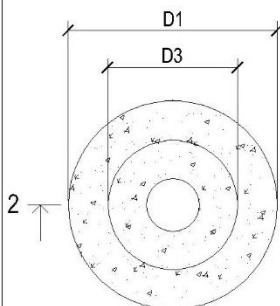

AIZSARGAPMALE PLĀNS

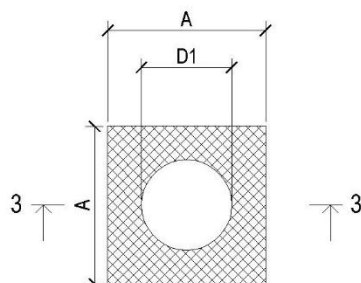

Norādes:

1. Uzstādīšana zaļajā zonā atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojumu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapju virsmai zālajos jābūt 50-70 mm virs seguma.
7. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
8. Apzīmējuma saīsinājumi atbalsta gredzenam:
H - >100
D1 - >450
D3 - atbilstoši kapes pēdai
9. Apzīmējuma saīsinājumi polimērmateriāla aizsargapmalei:
D1 - kapes augšējās daļas diametrs
A - ≥340
H - ≥80

*- skatīt [SIA "Rīgas ūdens" prasības polimērmateriāla fiksētām aizbīdņu kapēm](#);

** - izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem \(no DN 40 mm līdz DN 300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda atloku aizbīdņiem \(no DN 350 mm līdz DN 1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļūda servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN 25 mm līdz DN 50 mm\)](#);

*** - betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.



3					
2					
1	IB	VZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
0	IB	VZ	AV	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS PAPILDVIRSRAKSTS

Fiksēta kape no polimērmateriāla zaļajā zonā

RASEJUMA NR.

TTR-UT-054b

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

REVIZIJA

1