



PELDOŠA KAPE NO KAĻAMĀ ĶETA ASFALTA SEGUMĀ GRIEZUMS 1-1

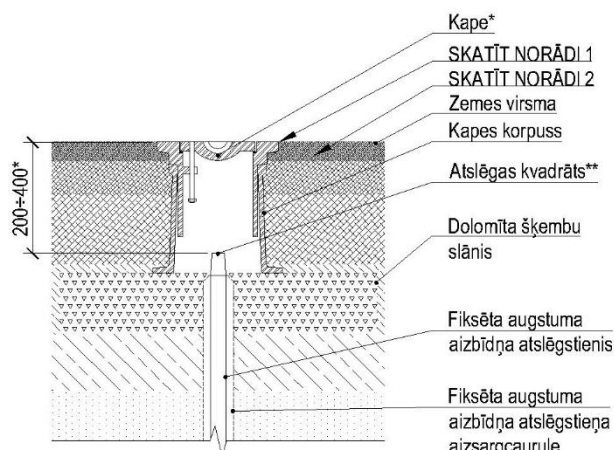

APAĻĀ KAPE PLĀNS

(segums nav parādīts)

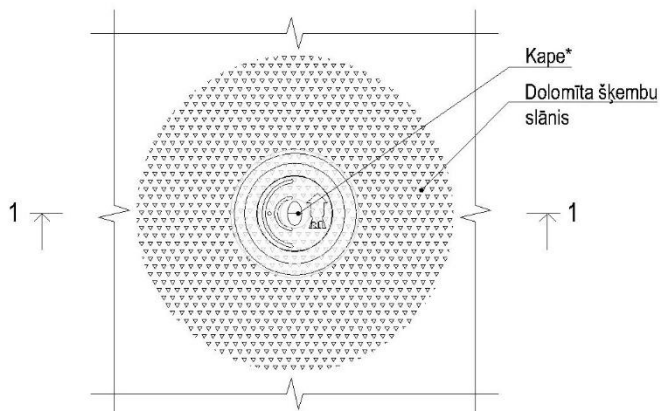

Norādes:

1. Uzstādīšana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219. punktam](#).
2. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Aizbīdņa kapes izbūve atbilstoši standartam [LVS 1080](#) un ražotāja izbūves prasībām.
3. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojanu, atbilstoši TTR-UT-080.
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūžota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Aizbīdņu kapes virsmai cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 5 mm.
7. Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.

*- [SIA "Rīgas ūdens" prasības kaļamā ķeta peldošām aizbīdņu kapēm](#):

**- izmēri 13x13 mm, 14x14 mm, 27x27 mm atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida atloku aizbīdņiem \(no DN40 mm līdz DN300 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida atloku aizbīdņiem \(no DN350mm līdz DN1000 mm\)](#), [SIA "Rīgas ūdens" prasības kļveida servisa aizbīdņiem ar vītņi \(no DN25 mm līdz DN50 mm\)](#).



3	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	06/2021
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT SASK APST IZMAINU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Peldoša kape no kaļamā ķeta asfalta segumā

RASEJUMA NR.

TTR-UT-055

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVIZIJA

3