


VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA IZBŪVE UZ
90° GRĀDU LĪKUMA AR ATBALSTA PĒDU

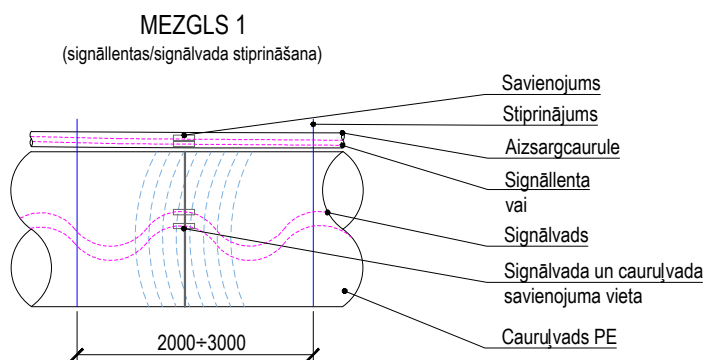

Norādes:

1. Ugundsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-1](#) "[Ūdensapgādes būves](#)" 156. punktam.
2. Atbilstoši [MK noteikumu Nr. 238 "Ugundsdrošības noteikumi"](#) 104. punktam virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāso sarkanā krāsā (RAL 3001) ar ilgi luminiscento pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālrāsojuma prasībām.
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību"](#) 1. pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
4. Brīdinājuma apzīmējumu izvietošanu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederīgai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi"](#) 3. punktam.
5. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens"](#) prasības brīdinājuma apzīmējumu izvietojumam [ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības";
- ** - ekspluatācijas darbu veikšanai paredzēt signālvada gala garumu vismaz 500 mm.

Izbūves prasības:

1. Ugunsdzēsības hidrantus ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#).
2. Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pārsniedzot ar atloku tīcauruli.
3. Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.punktā](#), atbilstoši [216.punktā](#) norādītā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
4. Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvizrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
5. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
6. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvā A pielikums.

	3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025	DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-UT-060b		
	2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025				
	1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. Virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve uz 90° grādu līkuma ar atbalsta pēdu	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAINU INDEKSS V/2.1	
	0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020		IZDOŠANAS DATUMS 10/2025	MARKA UKT	REVIZIJA 3
	NR SĀGT SASK APST IZMAINU IEMESLS DATUMS									