


SENLAICĪGA VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA
IZBŪVE TIEŠI UZ AUGŠUP VĒRSTA ŪDENSVAIDA
CAURULES TREJGABALA
SĀNSKATS

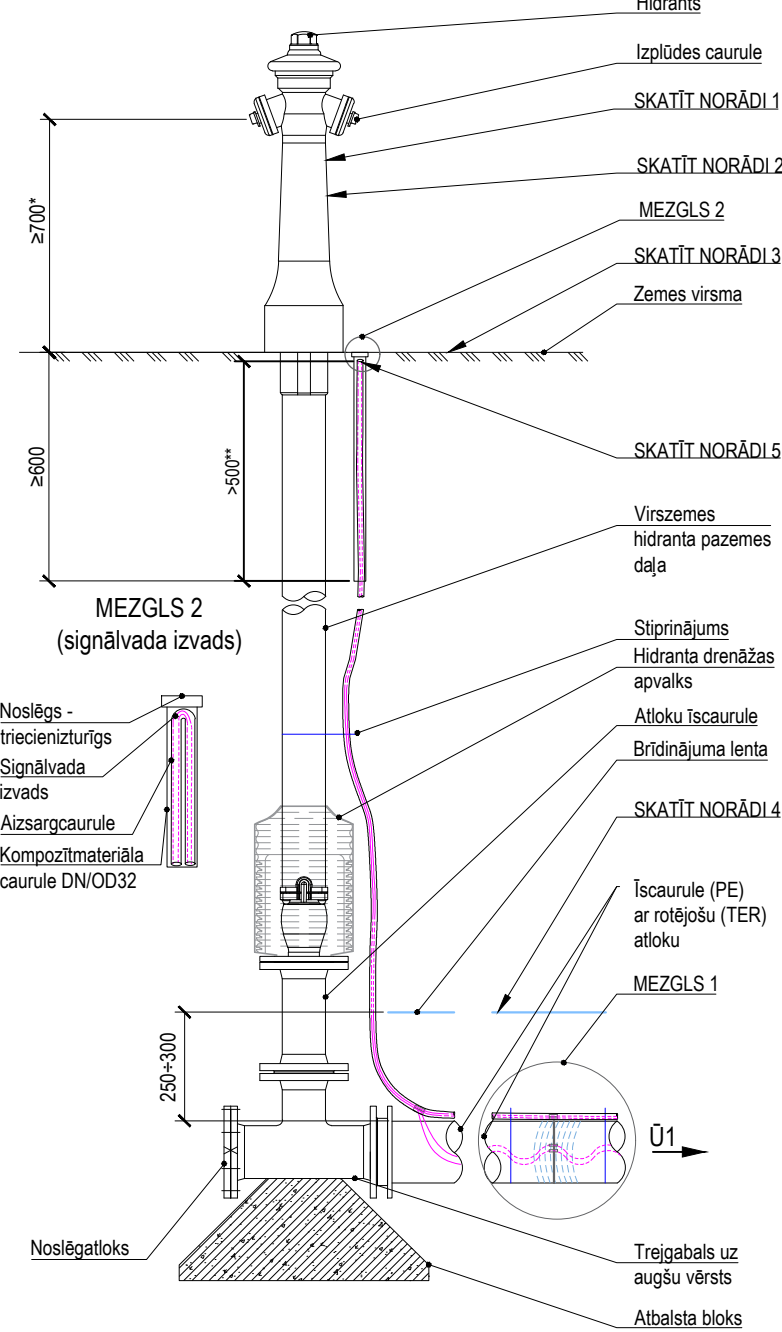

- Norādes:
- Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
 - Atbilstoši [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam](#) virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāso sarkanā krāsā (RAL 3001) ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālrāsojuma prasībām.
 - Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
 - Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
 - Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīme:

- Visi izmēri milimetros.
 - * atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#);
 - ** ekspluatācijas darbu veikšanai paredzēt signālvada gala garumu vismaz 500 mm.

- Izbūves prasības:
- Ugunsdzēsības hidrantus ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#).
 - Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pielāgot ar atloku īscauruli.
 - Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītajā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
 - Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvstrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
 - Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
 - Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespilēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

	3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025	DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	RASĒJUMA NR. TTR-UT-061		
	2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025				
	1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024	VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. Senlaicīga virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve tieši uz augšup vērsta ūdensvada caurules trejgabala	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS V/2.1	
	0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020		IZDOŠANAS DATUMS 10/2025	MARKA UKT	REVIZIJA 3
	NR SAGT SASK APST		IZMAIŅU IEMESLS		DATUMS					