
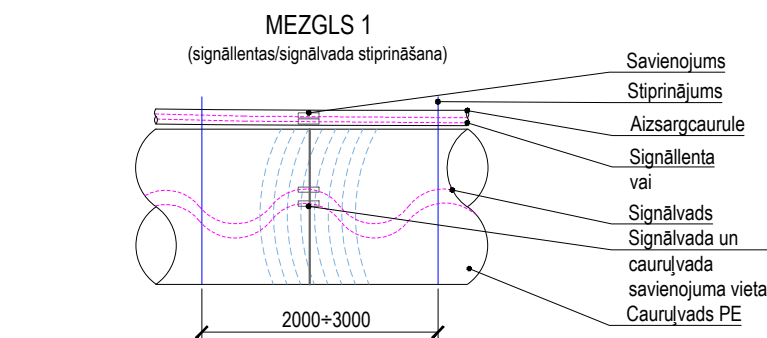


SENLAICĪGA VIRSZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA
IZBŪVE UZ 90°GRĀDU LĪKUMA AR ATBALSTA PĒDU
SĀŅSKATS

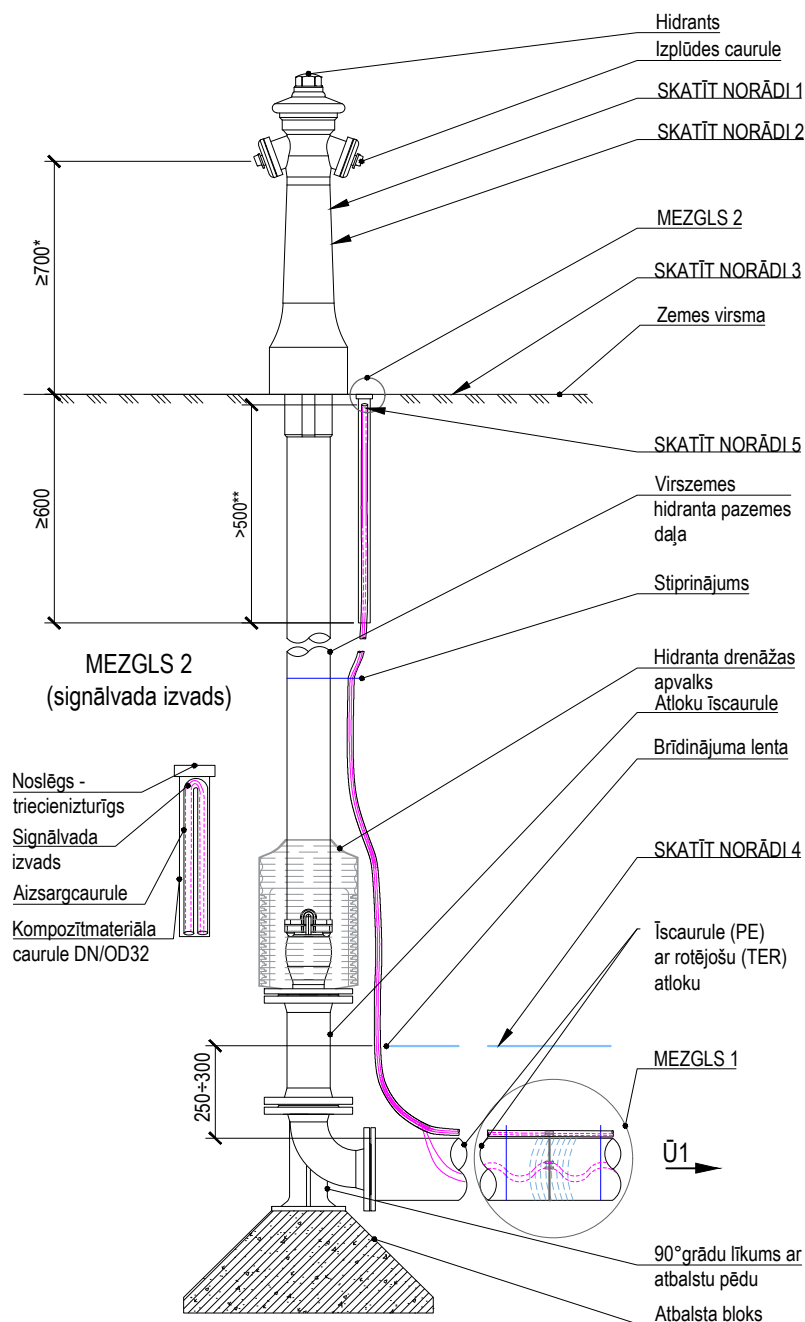

Norādes:

- Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
- Atbilstoši [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam](#) virszemes ugunsdzēsības hidrantu krāso sarkanā krāsā (RAL 3001) ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālrāsojuma prasībām.
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Brīdinājuma aprikojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
- Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprikojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīme:

- Visi izmēri milimetros.
*- atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#);
**- ekspluatācijas darbu veikšanai paredzēt signālvada gala garumu vismaz 500 mm.

Izbūves prasības:

- Ugunsdzēsības hidrantus ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#).
- Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pierēgulēt ar atloku īscauruli.
- Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3.punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
- Aprikojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzstrādājumiem un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	10/2025
2	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR SAGT		SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS.

Senlaicīga virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve
uz 90°grādu līkuma ar atbalsta pēdu

RĀSĒJUMA NR.

TTR-UT-061b

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZDOŠANAS DATUMS

10/2025

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

MARKA

REVIZIJA

UKT

3