



# PAZEMES UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTA IZBŪVE AR PELDOŠU PĀRSEDZI SĀNSKATS

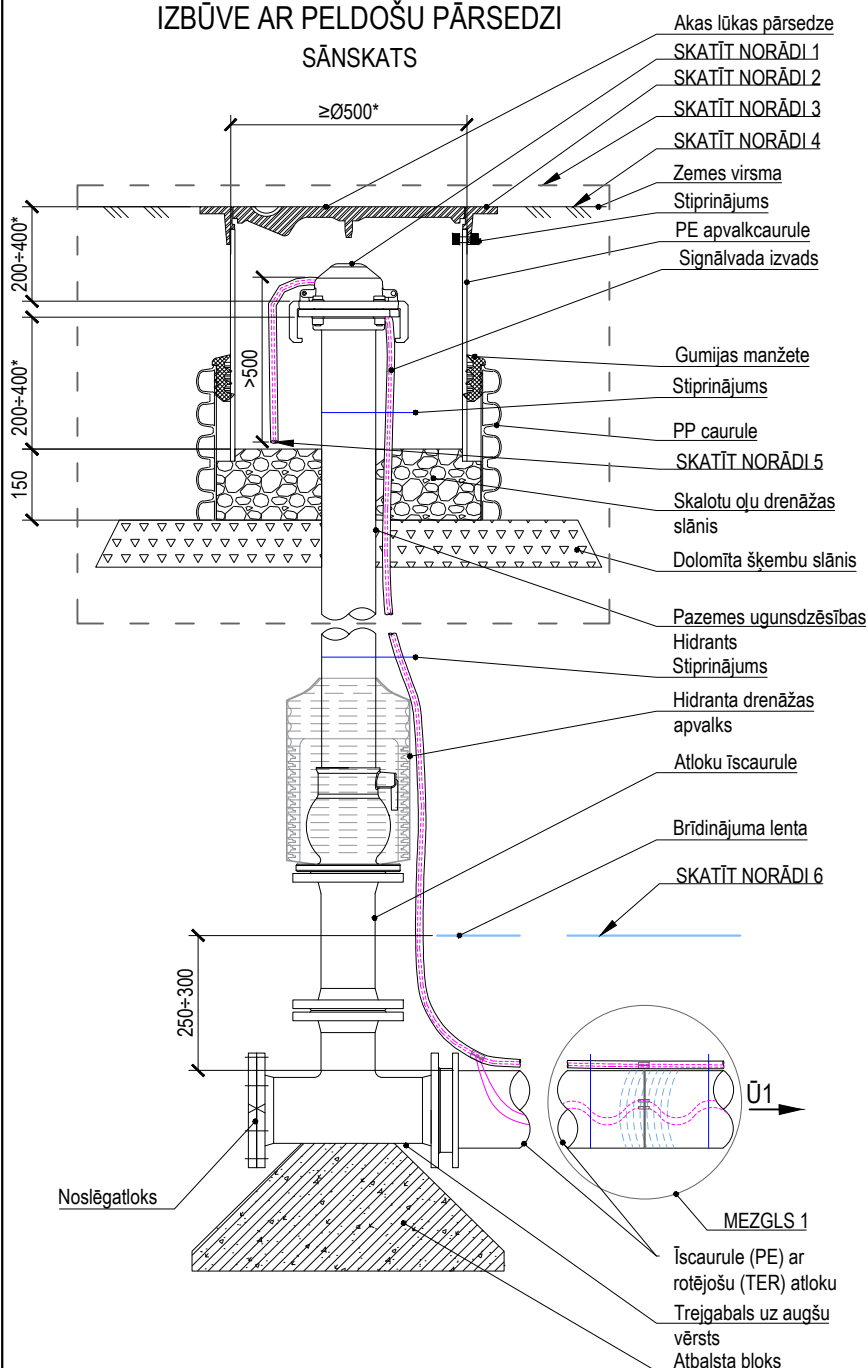

## MEZGLS 1

(signāllentas/signālvada stiprināšana)

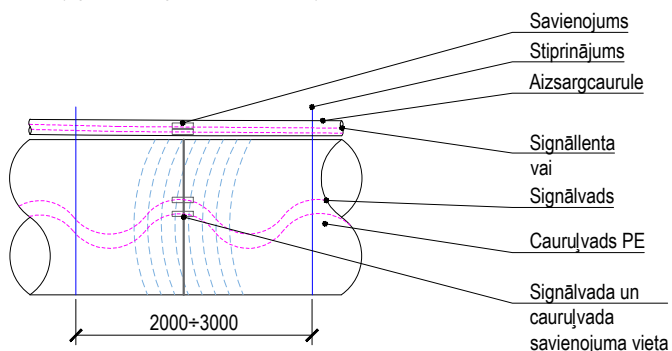

Norādes:

1. Ugunsdzēsības hidrantu ierīkošana atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 156. punktam](#).
2. Atbilstoši MK noteikumu [Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 104. punktam](#) ugunsdzēsības hidranta akas lūkas pārsedzes vāku krāsā sarkanā krāsā ar ilgi luminiscējošiem pigmentiem, atbilstoši standartā [LVS 446](#) noteiktām signālkrāsojuma prasībām.
3. Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsedze un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
- 3.1. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma (pazemes ugunsdzēsības hidrants) izbūves risinājumi skatāmi TTR-UT-(040-045).
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
5. Brīdinājuma aprīkojuma izvietošanu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
6. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- \* atbilstoši [LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"](#).

Izbūves prasības:

1. Ugunsdzēsības hidrants ierīko virs zemes atbilstoši standartam [LVS 187](#). Ja tehniski nav iespējams, ierīko apakšzemes hidrants.
2. Izmantot maksimāli iespējamo hidranta augstumu, nepieciešamības gadījumā augstumu pieregulēt ar atloku tīscauruli.
3. Hidranta lūkas pārsedzi montēt ar apvalkcauruli. Apvalkcaurulē 0,15 m zem hidranta izplūdes caurules augšas ap hidranta apvalku jāierīko vismaz 0,15 m augstu slāni ar frakciju 8-16 mm.
4. Būvdarbu veicējam, pēc ugunsdzēsības hidranta izbūves, jāuzstāda zīme "Ūdens ugunsdzēsības hidrants", kas norādīta [MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1. pielikuma 3. punktā](#), atbilstoši [216. punktā](#) norādītā attālumā, vadoties pēc tehniskā tipveida risinājuma TTR-UT-081.
5. Aprīkojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasībām par būvuzraudzību un būvēm](#), kā arī ražotāja noteiktajiem izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
6. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
7. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

|  |         |    |      |      |                  |                      |                                                           |         |                  |                 |
|--|---------|----|------|------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
|  | 3       |    |      |      |                  | DOKUMENTA TIPS       | CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA              |         | RĀSĒJUMA NR.     |                 |
|  | 2       |    |      |      |                  | TEHNISKIE RISINĀJUMI | TTR-UT-062                                                |         |                  |                 |
|  | 1       | IB | MZ   | AV   | Teksta redakcija | 12/2025              | VIRSRĀKSTS. PAPILDVIRSRĀKSTS.                             |         | MĒROGS           | IZMAIŅU INDEKSS |
|  | 0       | IB | MZ   | AV   | Teksta redakcija | 10/2025              | Pazemes ugunsdzēsības hidranta izbūve ar peldošu pārsedzi |         | BEZ MĒROGA       | V/2.1           |
|  | NR SAGT |    | SASK | APST | IZMAIŅU IEMESLS  | DATUMS               |                                                           |         | IZDOŠANAS DATUMS | MARKA           |
|  |         |    |      |      |                  |                      |                                                           | 12/2025 |                  | REVIZIJA        |
|  |         |    |      |      |                  |                      |                                                           | UKT     |                  | 2               |