



AUTOMĀTISKĀ GAISA VĀRSTA IZBŪVE (UZSTĀDĪŠANA UZ PE CAURUĻVADIEM)

GRIEZUMS 1-1

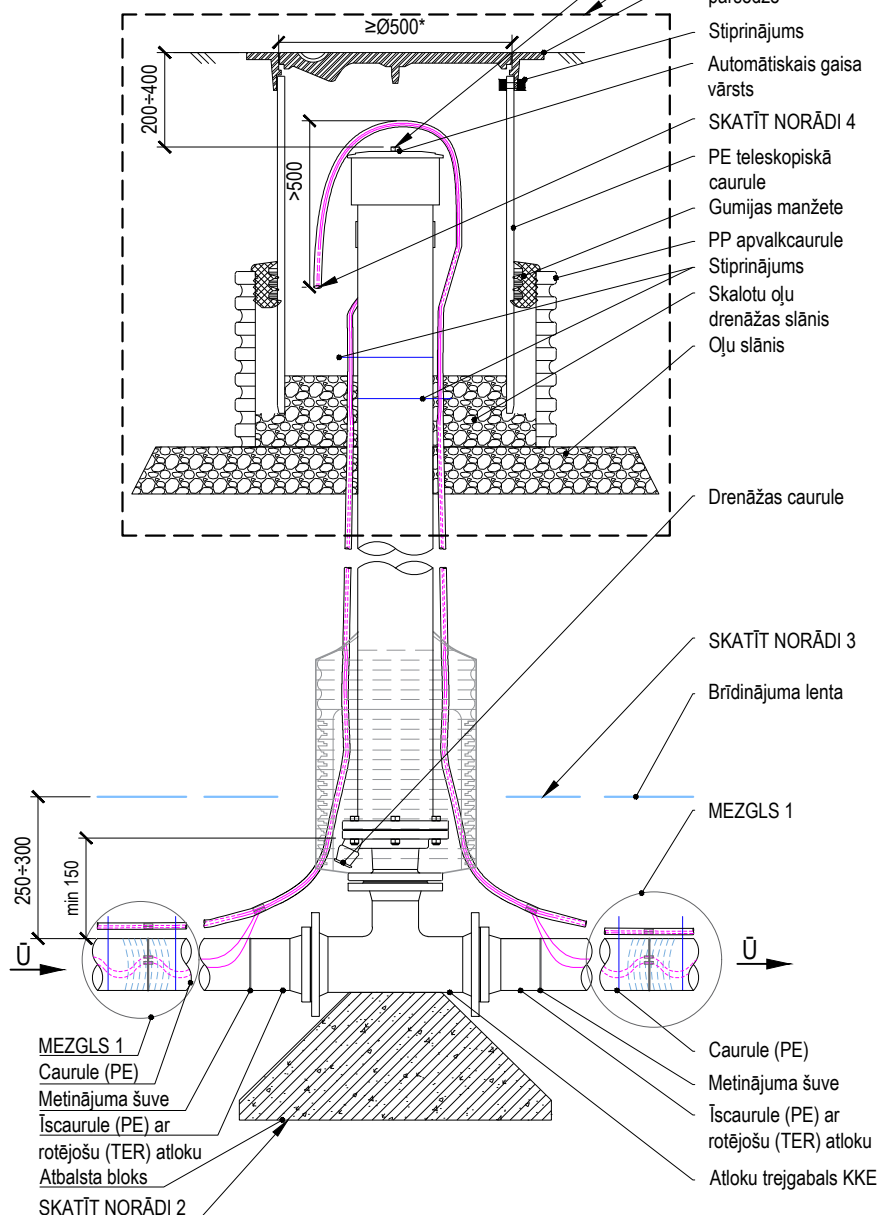


VIRSSKATS

(Akas lūkas pārsedze, PE caurule, PP apvalkcaurule, balsti, aizsargcaurule, signāllenta un signālvads nav parādīti)

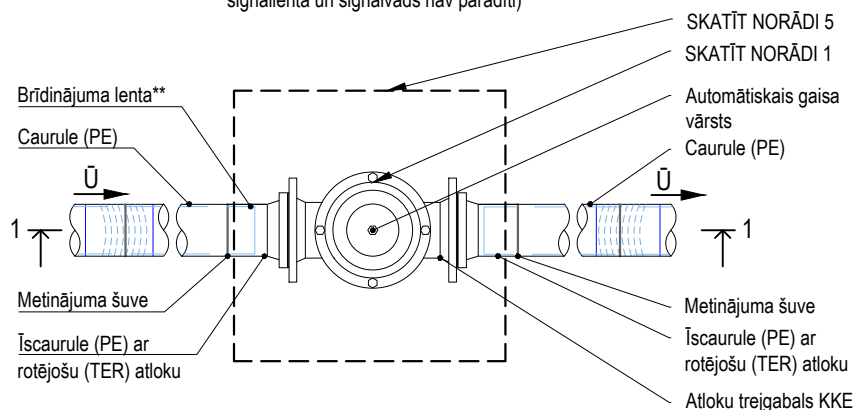

MEZGLS 1

(signāllentas/signālvada stiprināšana)

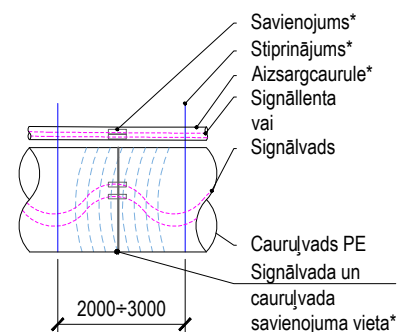

Norādes:

1. Gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai paredzēt uz maģistrālēm, atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 152. punktam](#).
2. Atbalsta blokus projektē atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 179. punktam](#).
3. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
4. Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē](#).
5. Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsedze un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
 - 5.1. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma (automātiskā gaisa vārsta) izbūves risinājumi skatāmi TTR-UT-(040-045).

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros (mm).
2. Gaisa vārsts atbilstoši [LVS EN 1074-4](#) prasībām.
3. Ķeta veidgabaliem jābūt saskaņā ar [LVS EN 545](#).
4. Visam betonam jāatbilst [LVS EN 206](#).
5. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
6. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;



3					
2					
1					
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS

CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS.

Automātiskā gaisa vārsta izbūve
(uzstādīšana uz PE cauruļvadiem)

RASEJUMA NR.

TTR-UT-070

MĒROGS

bez mēroga

IZMAIŅU INDEKSS

V/3.0

IZDOŠANAS DATUMS

12/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

0