


AUTOMATISKĀ GAISA VĀRSTA
IZVIETOJUMS DZELZSBETONA AKĀ
(UZSTĀDĪŠANA UZ PE CAURUĻVADIEM)

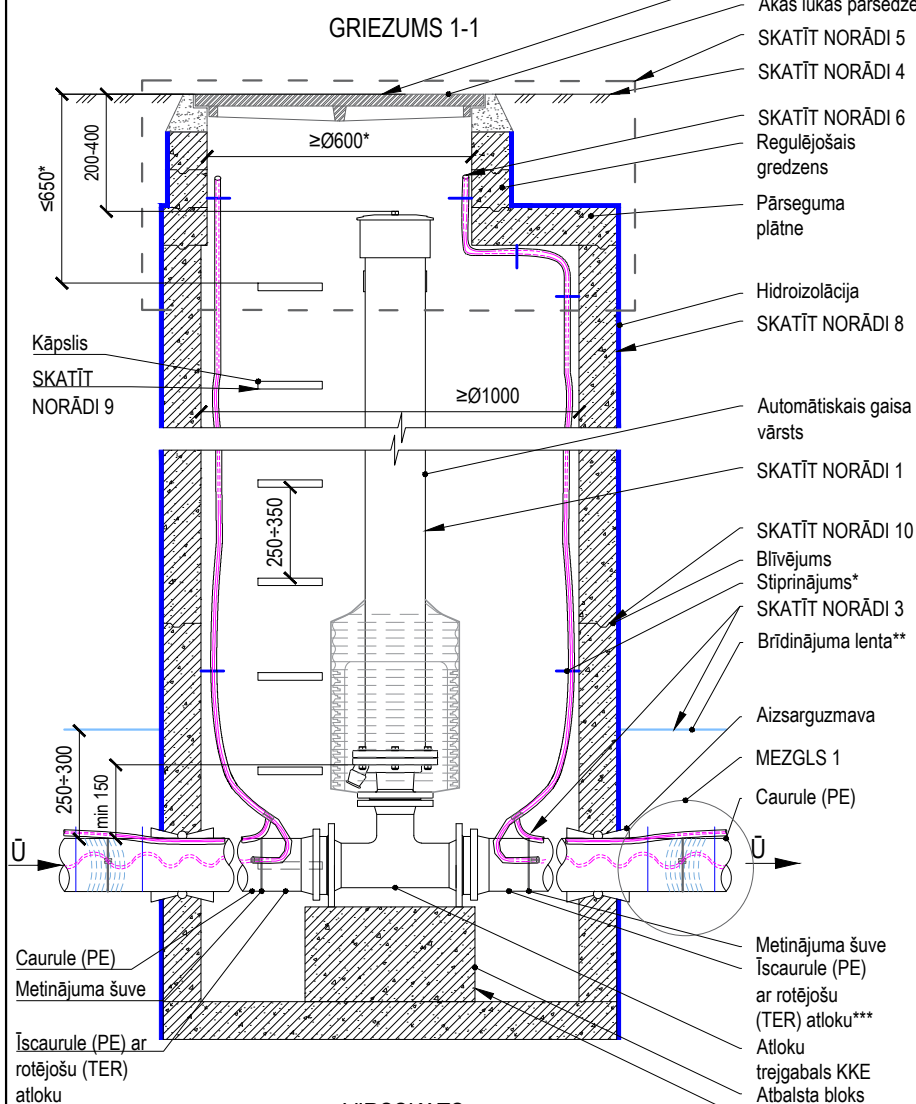



Norādes:

- Gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai paredzēt uz maģistrālēm, atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 152. punktam](#).
- Atbalsta blokus projektē atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 179. punktam](#).
- Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsede un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
5.1. Pazemes tehnoloģiskā aprīkojuma (automātiskā gaisa vārsta) izbūves risinājumi skatāmi TTR-UT-(040-045).
- Atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē](#).
- Akas lūkas pārsede atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas:
 - akas lūku pārsede 124-2-D400-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsede 124-2-E600-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsede 124-2-F900-2/2-CO*.7.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārseides izvietojumu paredzēt braukšanas joslas vidū.
- Jāparedz akas ārējā hidroizolācija visā akas augstumā un visās stiprinājuma vietās pie pamatnes.
- Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 13101](#) prasībām.
- Akas elementu konstrukcijai, t.sk. arī blīvējumam starp akas elementiem jāatbilst [LVS EN 1917](#).

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros (mm).
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

- *. atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- **. atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē](#).

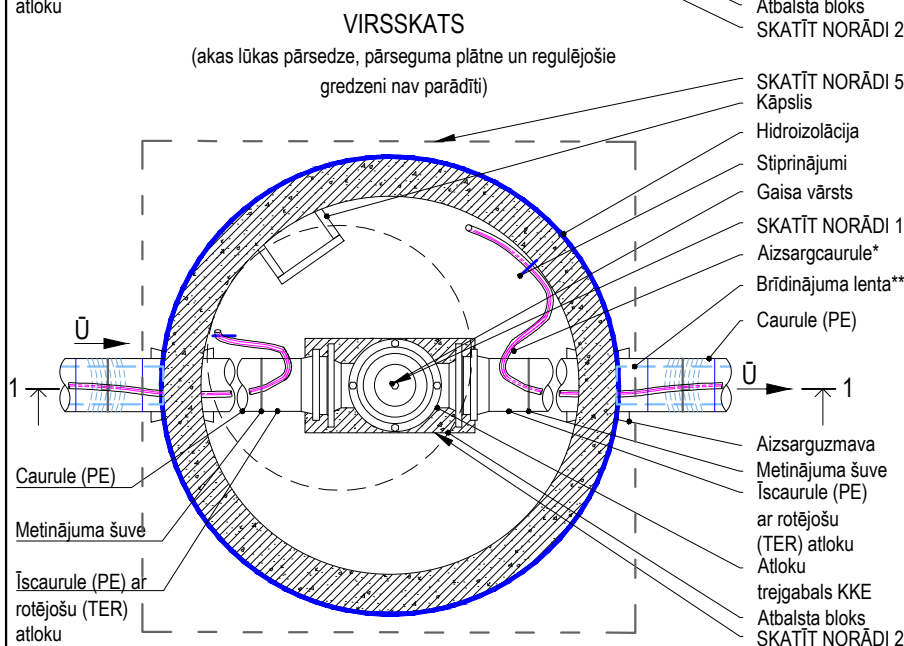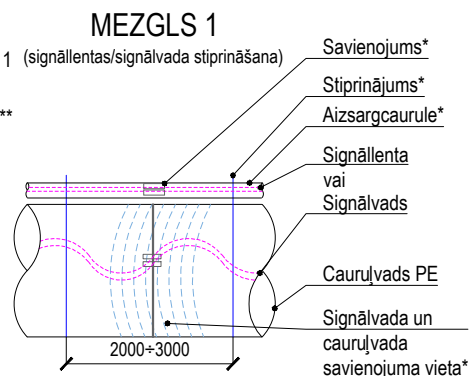

				DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI				RASEJUMA NR. TTR-UT-071			
VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS.				Automātiskā gaisa vārsta izvietojums dzelzsbetona akā (uzstādīšana uz PE cauruļvadiem)				MĒROGS bez mēroga		IZMAIŅU INDEKSS V/3.0	
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS				12/2025				IZDOŠANAS DATUMS		MARKA	
								12/2025		UKT	
										REVĪZIJA	
										0	