



AUTOMĀTISKĀ GAISA VĀRSTA IZVIETOJUMS POLIMĒRMATERIĀLA AKĀ (UZSTĀDĪŠANA UZ PE CAURUĻVADIEM)

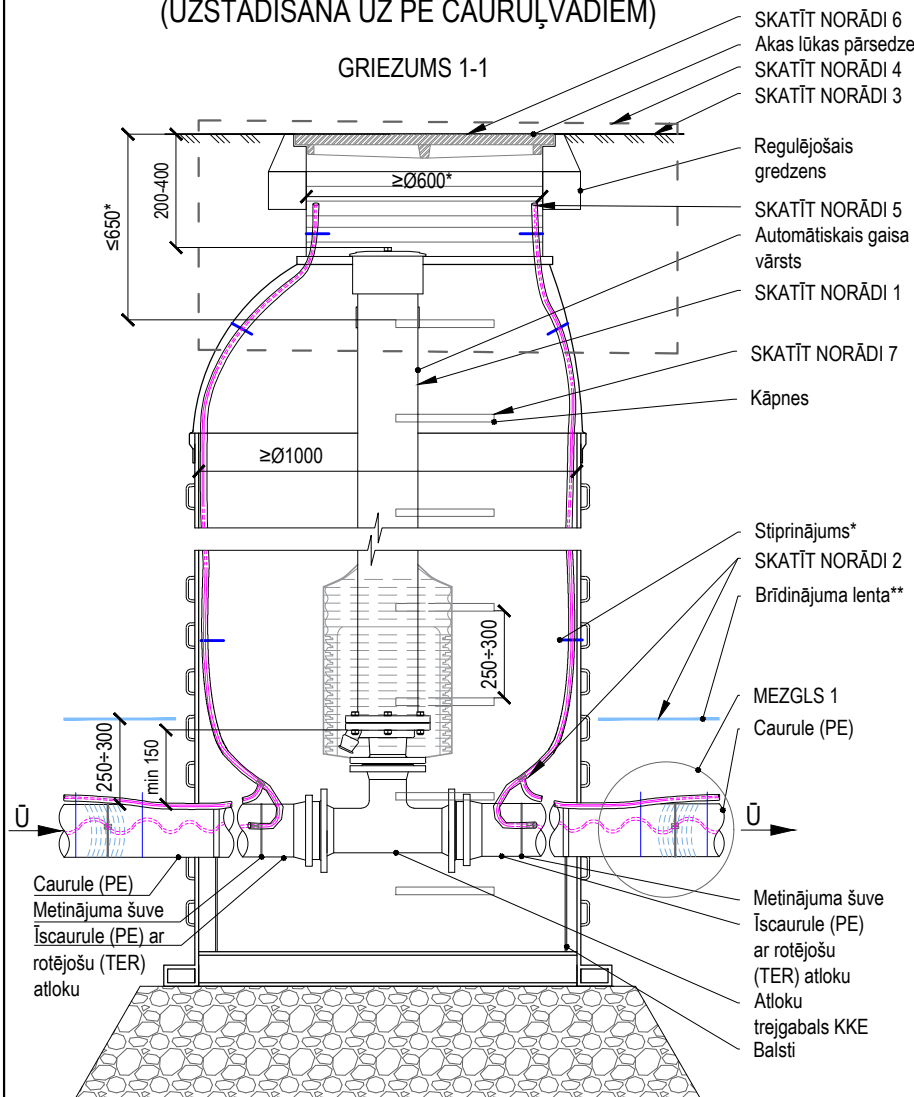

VIRSSKATS
(akas lūkas pārsedze, pārseguma plātne un regulējošie gredzeni nav parādīti)

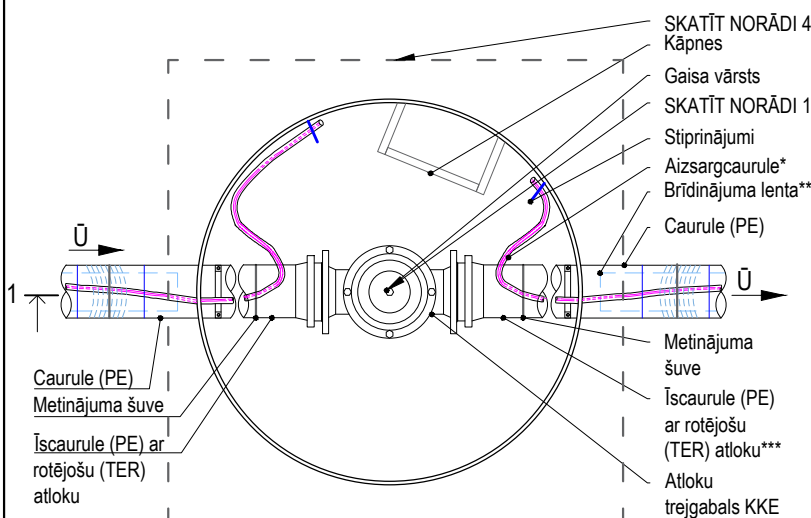

Norādes:

- Gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai paredzēt uz maģistrālēm, atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 152.punktam](#).
- Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši piederības robežām, kas noteiktas RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3.punktam.
- Seguma atjaunošana atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsedze un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
- Atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē.
- Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties SIA "Rīgas ūdens" prasības peldošām aku lūku pārsedzēm vai SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm un pēc standarta LVS EN 124 klasifikācijas:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO*.
- Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt braukšanas joslas vidū.
- Akas kāpnes atbilstoši LVS EN 14396.

Piezīmes:


- Visi izmēri milimetros (mm).
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši LVS EN 61386.
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši LVS EN 805 prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē.

MEZGLS 1

(signāllentas/signālvada stiprināšana)

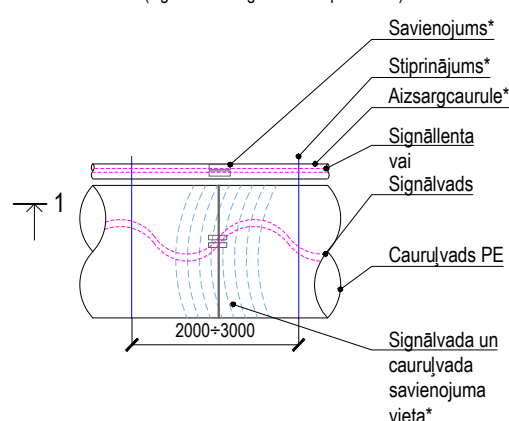

3					
2					
1					
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025
NR	SAGT	PĀRB	APST	IZMAIŅU	IEMESLS DATUMS

DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI
VIRSRAKSTS, PAPILVIRSRAKSTS.	Automātiskā gaisa vārsta izvietojums polimērmateriāla akā (uzstādīšana uz PE cauruļvadiem)

RASEJUMA NR.	TTR-UT-072
MĒROGS	bez mēroga
IZDOŠANAS DATUMS	12/2025
IZMAIŅU INDEKSS	V/3.0
MARKA	UKT
REVĪZIJA	0