



AUTOMATISKĀ GAISA VĀRSTA IZVIETOJUMS POLIMĒRMATERIĀLA AKĀ (UZSTĀDĪŠANA UZ MET CAURUĻVADIEM)

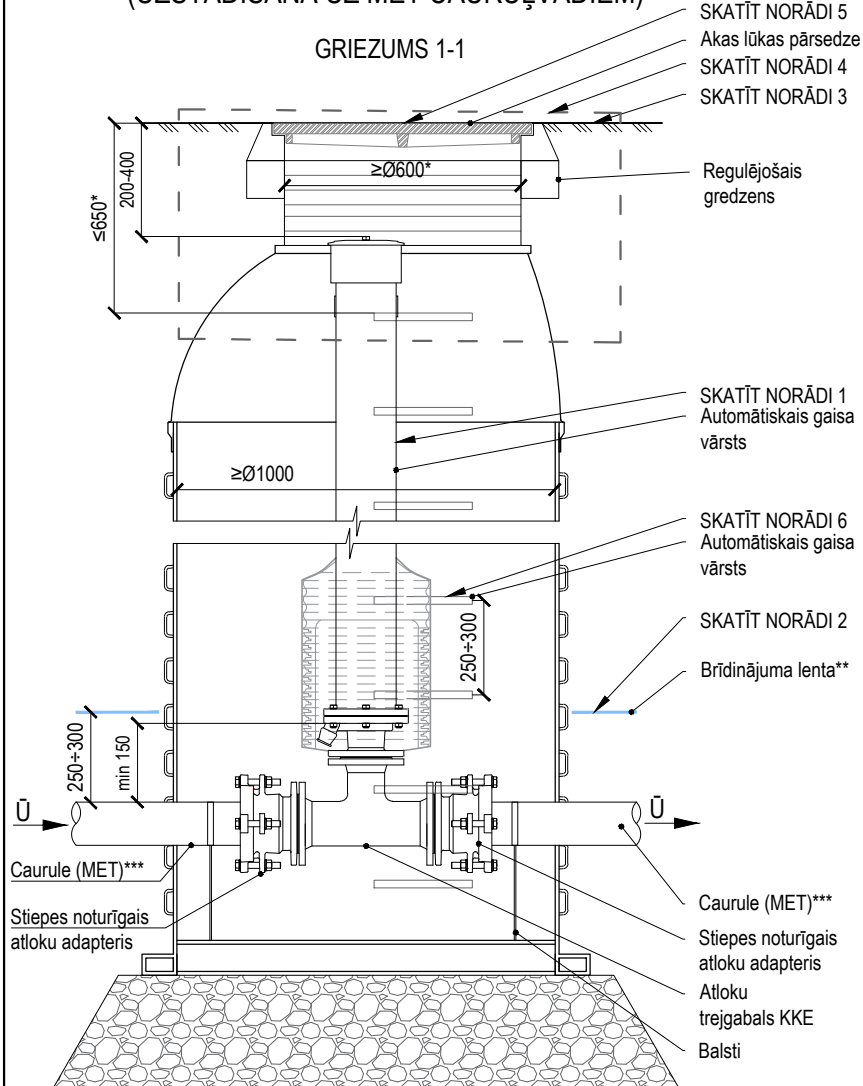

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, pārseguma plātne un regulējošie gredzeni nav parādīti)

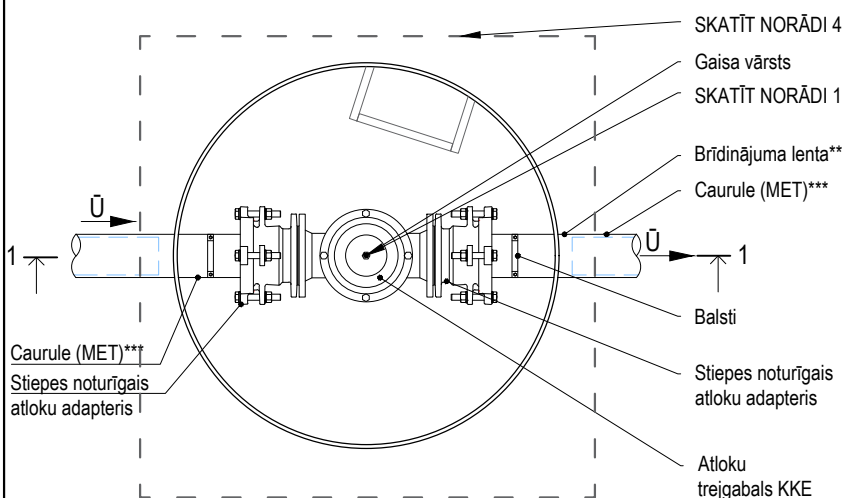

Norādes:

1. Gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai paredzēt uz maģistrālēm, atbilstoši [LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 152. punktam](#).
2. Brīdinājuma aprīkojuma izvietojumu paredzēt pakalpojumu sniedzējam piederošai centralizētai ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši pieredzes robežām, kas noteiktas [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
3. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
4. Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādāma pielietojamā akas lūkas pārsedze un aprīkojums atbilstoši segumam pēc ražotāja izmēriem, komplektācijas un izbūves instrukcijām.
5. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties [SIA "Rīgas ūdens" prasības peldošām aku lūku pārsedzēm](#) vai [SIA "Rīgas ūdens" prasības fiksētām aku lūku pārsedzēm](#) un pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas:
 - akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO*;
 - akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO*.
- 5.1. Ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves, tad akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt braukšanas joslas vidū.
6. Akas kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros (mm).
2. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
3. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, papildus skatāms RU-TTR-UT informatīvais A pielikums.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

** - atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē](#);

***- materiāls atbilstoši projektam.



3					
2					
1					
0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	12/2025
NR	SAGT	PĀRB	APST	IZMAIŅU	IEMESLS DATUMS

DOKUMENTA TIPS

CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS.

Automatiskā gaisa vārsta izvietojums polimērmateriāla akā
(uzstādīšana uz MET cauruļvadiem)

RASEJUMA NR.

TTR-UT-072a

MĒROGS

bez mēroga

IZMAIŅU INDEKSS

V/3.0

IZDOŠANAS DATUMS

12/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

0