


NORĀDES ZĪME "AIZBĪDNIS"

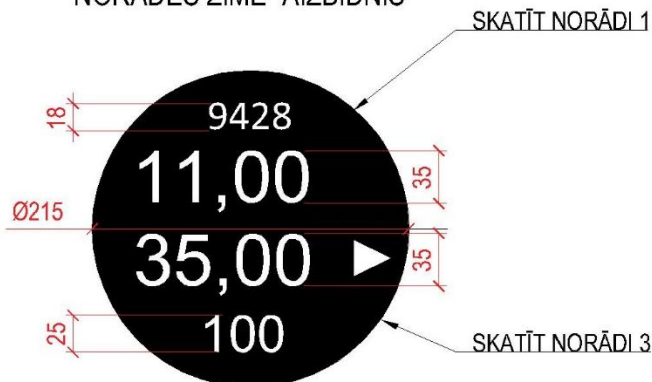


Norādes:

- Armatūras norādes zīmes paredzētas pakalpojuma sniedzēja uzturēšanas darbu veikšanai atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 52.8.punktam](#).
- Attēlojamā informācija uz norādes zīmes "Aizbīdnis" un izvietojums saskaņojami ar SIA "Rīgas ūdens".
- Zīmi "Aizbīdnis" izgatavo:
 - Ar diametru 210 mm no 1,5 mm bieza cinkotā metāla plāksnes vai ekvivalenta materiāla, kas ir izturīgs pret mehānisku iedarbību kā arī darba vides un klimatiskajiem laikapstākļiem;
 - Pārklājot ar atstarojošu melnu 3 m „scotchlite reflective sheeting” līmplēvi un uz tās baltu "pentaprim" apdruku attēlojot:
 - Aizbīdņa numuru, zīmes augšējā daļā (arial fontā) ar burtu augstumu 18 mm;
 - attālumu, no plāksnītes atrašanās vietas līdz aizbīdnim, izteiktu metros, zīmes vidējā daļā (arial fontā) ar burtu augstumu 35 mm un virziena norādes bultiņu, kā piemēram:
 - "5,00 ← " Metri pa kreisi no plāksnītes izvietojuma vietas;
 - "5,00 → " Metri pa labi no plāksnītes izvietojuma vietas;
 - "5,00 ↑ " Metri aiz plāksnītes izvietojuma vietas;
 - "5,00 " Metri pirms plāksnītes izvietojuma vietas.
 - Aizbīdņa nominālo diametru milimetros plāksnītes (augšējā daļā (arial fontā) ar burtu augstumu 25 mm.
- Ja zīmi nav iespējams izvietot uz būvju sienas vai žoga redzamā vietā un atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 84.punktam](#), tad to uzstāda uz stabiņa:
 - Zīmi "Aizbīdnis" var izvietot uz atsevišķa stabiņa - cinkota caurule ar Ø60 mm, ko ierok zemē tā, kam 1,4 metri stabiņa atrodas virs zemes;
 - Zīmi uz stabiņa zaļajā zonā uzstāda pēc iespējas tiešā aizbīdņa tuvumā.

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros (mm), ja nav norādīts citādāk.
- Ja vides iedarbības vai citu apstākļu dēļ zīme zaudējusi krāsojumu, saprotamību, nozīmi vai bojāta vairāk par 10 procentiem, to atjauno.

NORĀDES ZĪMES "AIZBĪDNIS" IZVIETOJUMS UZ STABIŅĀ

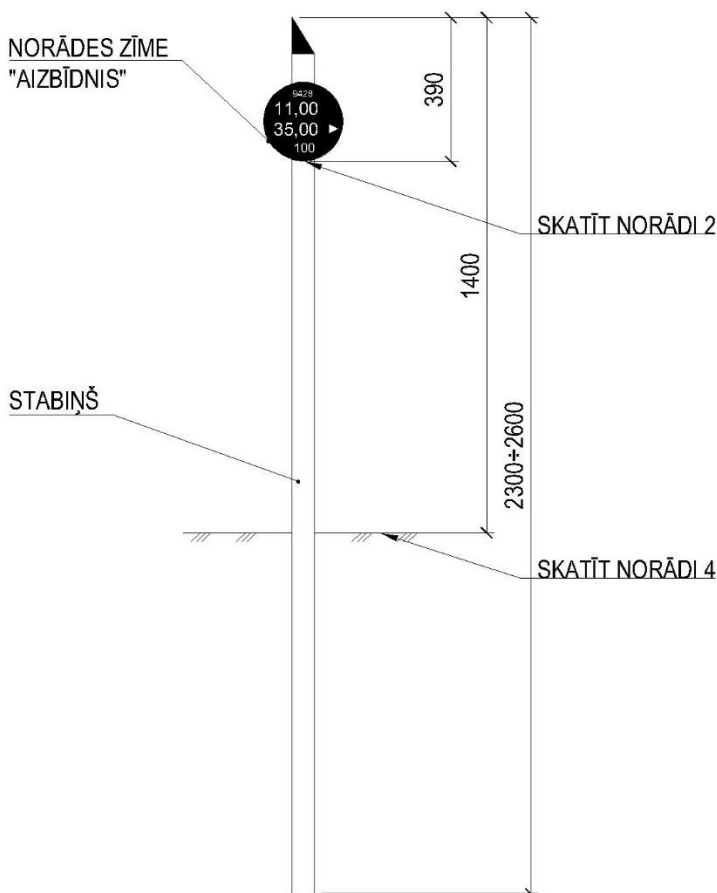

3					
2					
1	IB	MZ	AV	Izmēra līnija	07/2025
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/2020
NR	SAGT	SASK	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIŠRSRAKSTS. PAPILDVIŠRSRAKSTS.

Norādes zīmes "Aizbīdnis" izvietojums uz stabiņa

RASĒJUMA NR.

TTR-UT-080

MĒROGS

BEZ MĒROGA

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS

07/2025

MARKA

UKT

REVĪZIJA

1