


[illegible]

Materiālu tabula	
Nr. p.k.	Nosaukums
1	Dzelzsbetona aka (iekšējais diametrs 1000 mm vai 1500 mm**)
2	Akas lūkas pārsedze* (sk. 1. NORĀDE)
3	KUM1, KUM2 - Komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN20 I=190 mm* KUM iepērk un uzstāda SIA "Rīgas ūdens"
4	Īscaurule MET DN20 I ₁ =5DN*
5	Īscaurule MET DN20 I ₂ =3DN*
6	Caurule PE OD32 PN10
7	Uzmava ar pāreju PE/MET OD32/DN25
8	Pāreja MET DN25/DN20
9	Lodveida ventilis DN20
10	Mehānisks ūdens filtrs* MET DN20
11	Pieslēguzgrieznis ar blīvi MET DN20
12	Trejgabals MET DN20
13	Lodveida ventilis MET DN15 (tukšošana)
14	Trejgabals MET DN20/DN15
15	Vienvirziena vārsts DN20
16	Īscaurule DN20
17	Līknis 90° DN20

- *. atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām.
- **.. personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#), [LVS EN 1917](#), [LVS EN 476](#).
- ***- KUM mezgla izvietošana esošā akā iespējama, ja tas ir norādīts SIA "Rīgas ūdens" tehniskajos noteikumos.

1. Visi izmēri milimetros.
2. Ir jābūt iespējai lūkas pārsedzei uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsedes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko i
papildus aprīkojumu.
3. Tehniskais tipveids risinājums attiecināms uz ūdens patēriņa skaitītājiem ar iepildē un izpludē paredzēti
noteicis ražotājs.
4. Atpakalplūdes novēršanai ūdensvadā, atbilstoši [LVS EN 1717](#), sistēmā pēc KUM paredzēt aizsardzības ierī
5. Apzīmējumi un saīsinājumi atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" rekomendācijām](#).
6. Bīdīnājuma aprīkojumu izvietojums atbilstoši [SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietoj
kanalizācijas caurulvadu izbūvē](#) un piederības robežām skatāms TTR-UT-001.

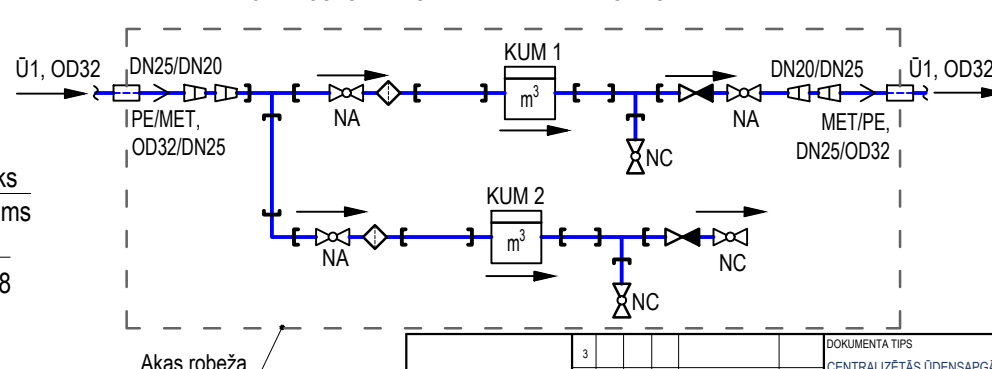

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS Divi paralēli izvietoti komercuzskaites mēraparāta mezgli (DN20/DN20) ar taisnajiem posmiem Ø1000/Ø1500 mm dz/b akā	RĀSĒJUMA NR. TTR-UT-125a			
	2									
	1	IB	MZ	AV	Drošības iespēja pārsēdnei		10/2025	MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija		07/2025	BEZ MĒROGA		V/2.1
	NR. SĀGT.SASKĀPST. IZMAIŅU IEMESLS DATUMS						IZDOŠANAS DATUMS		MARKA	REVIZIJA
						10/2025		UKA	1	