



PIEDERĪBAS ROBEŽAS TIPVEIDA RISINĀJUMAM ĒKĀM
GRIEZUMS 1-1

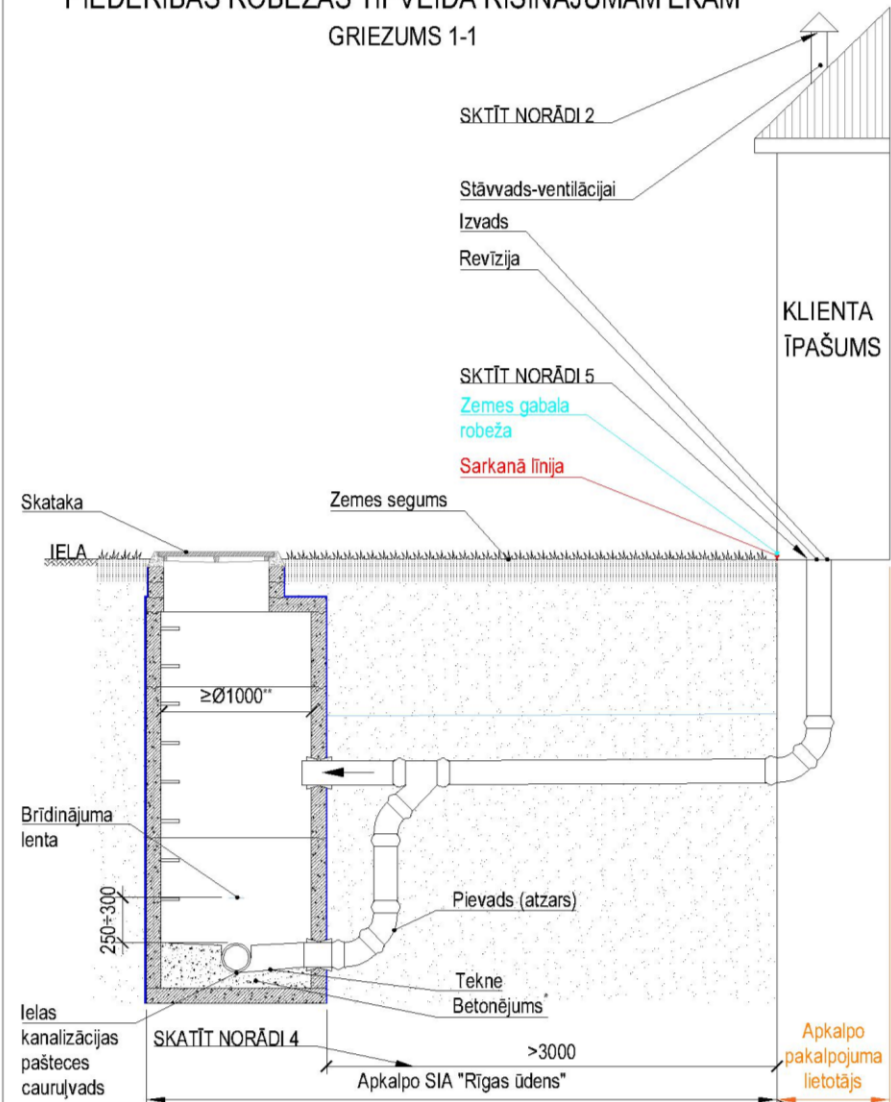

PLĀNS

(Aku lūku pārsegums un pārseguma plātne nav redzama)

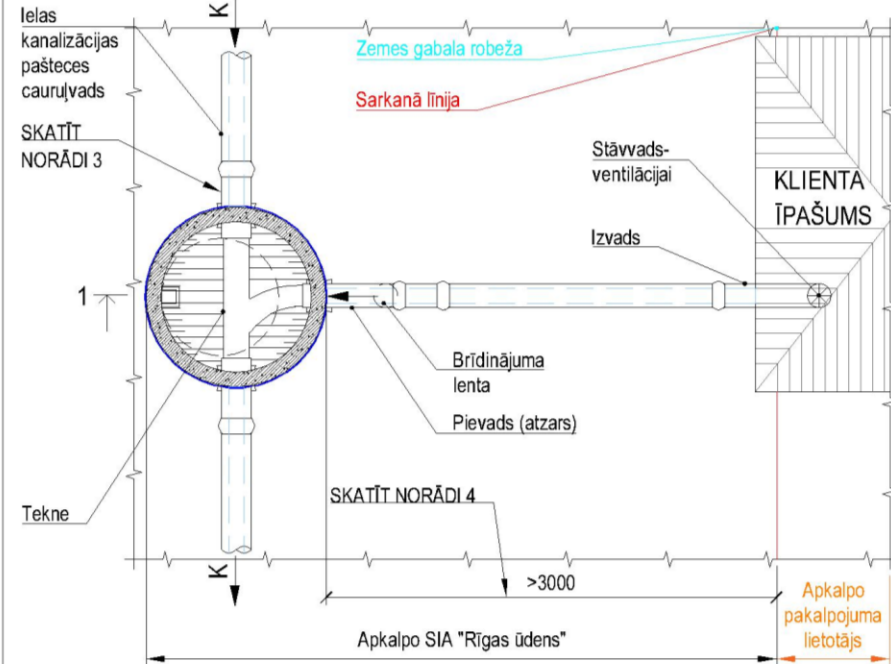

- Norādes:
1. Terminu lietojums atbilstoši [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 8. daļai](#):
1.1. Piederības robežas atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. 17 "Rīgas valstspilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 3. punktam](#).
 2. Stāvvada uzstādīšana atbilstoši [LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 249. punktam](#).
 3. Cauruļvada uzstādīšana atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 64. un 67. punktiem](#).
 4. Minimālie horizontālie attālumi atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 1. tabulai](#).
 5. Revīzija atbilstoši objektā esošajai situācijai un [LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 262. punktam](#).
- Piezīme:
1. Visi izmēri milimetros.
 - *- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši standartam [LVS EN 206](#);
 - ** - izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).

					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI		RĀSĒJUMA NR. TTR-KT-001b	
3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025	VIRSRĀKSTS, PAPILDVIRSRĀKSTS. Piederības robežas tipveida risinājumam ēkām	MĒROGS bez mēroga	IZMAIŅU INDEKSS V/2.3
2	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025		IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
1	IB	AV	GK	Hipersaiņos pievienošana	06/2024		06/2025	UKT
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024			REVĪZĪJA 3
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS								