


STĀDĪJUMU (KRŪMU) TUVUMĀ
ESOŠI KOKI KANALIZĀCIJAS TĪKLA TUVUMĀ
Kanalizācijas tīkla izvietojums līdz 2 metru dziļumam

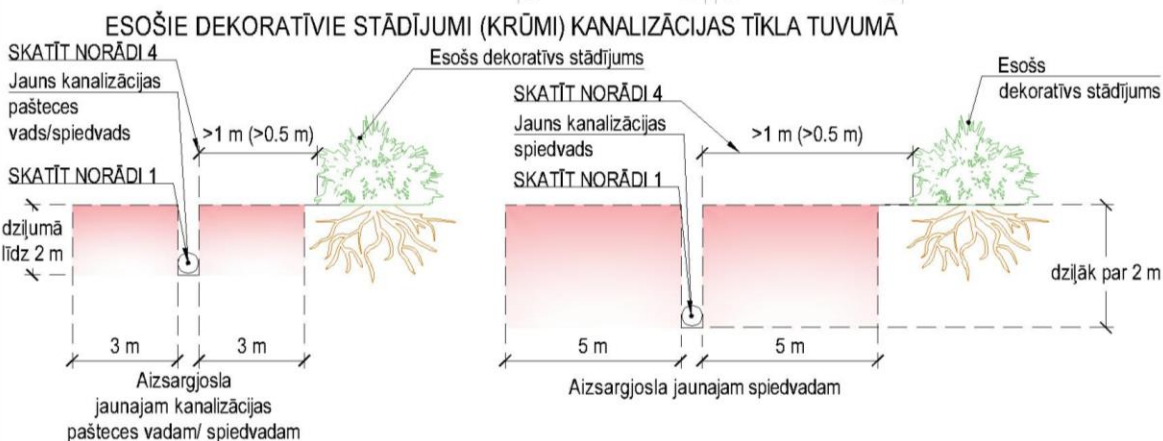

1. Kanalizācijas tīkla ekspluatācijai un drošībai noteikta ir aizsargjosla atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [35. pantam](#), un attiecīgi tiek piemērotas [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktā](#) minētais aprobežojums, ka aizsargjoslās kokus un krūmus audzēt aizliegts. Prasības kokaugu aizsardzībai atbilstoši standartam [LVS 1094.](#)
2. Gadījumos, kad tiek veikts kanalizācijas tīkla remonts, pārbūve vai atjaunošana, vai ir notikusi avārija, kanalizācijas tīkla īpašniekam ir tiesības izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par to paziņojot zemes īpašniekam atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 13. punktam.](#)
3. Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam.](#)
4. Dekoratīvā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no kanalizācijas vada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam.](#)
5. Kritiskā, minimāla un optimālā zona atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. punktam.](#)

	3						DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI	TTR-KT-020		
	2									
	1	IB	MZ	AV	Teksta labošana	08/2025	VIRSRAKSTS, PAPILDVIRSRAKSTS	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS V/2.3	
	0	IB	MZ	AV	Sākotnējā versija	03/2024	Minimālie attālumi kanalizācijas tīkla izbūvei un remontdarbu veikšanai esošu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) tuvumā	IZDOŠANAS DATUMS 08/2025	MARKA UKT	REVĪZĪA 1
	NR SAGTSASK		APST		IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					