


SATUVINĀJUMI AR KOKA SAKŅU NOVIRZĪŠANAS SISTĒMU ŪDENSVADAM UN JAUNAM KOKAM GRIEZUMS 1-1


Norādes:

1. Kanalizācijas tīkla ekspluatācijai un drošībai tiek noteikta aizsargjosla, atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19.](#) un [59. pantam](#), attiecīgi tiek piemērotas MK noteikumos Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" prasības.
2. Lai nodrošinātu kanalizāciju tīklu tīklu ekspluatāciju un drošību, aizsargjoslās aizliegts audzēt kokus un krūmus atbilstoši MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4.3. punktam.
3. Sakņu aizsardzībai koka/dekoratīvā stādījuma saknes atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietoums" 27. un 28. punktiem nosaka minimālo attālumu no kanalizācijas tīkliem līdz saglabājamā koka stumbram /dekoratīvajam stādījumam.
4. Satuvinājums ir normatīvajos aktos noteiktā minimālā horizontālā attāluma samazinājums, kas ir saskaņojams ar inženiertīklu turētāju, pie atsevišķiem nosacījumiem, kur tiek atrunāti izmantotie palīgmateriāli, palīgierīces, metodes u.tml. inženiertīklu aizsardzībai, atbilstoši LVS 1094.

- *. ja kanalizācijas caurļvads ir dziļāks par 2 m, tad tiek veidotas L veida sakņu barjeras, kas ir vienādā dziļumā ar kanalizāciju vadu, bet ja kanalizācijas tīkli ir seklāks par 2 m, tad L veida sakņu barjeru veido vismaz 0.5 m dziļāk par kanalizācijas tīklu.
- **.. aizsargjoslas platums ir atkarīgs no caurļvada veida. Pašteses kanalizācijai, neatkarīgi no iebūves dziļuma, aizsargjoslas platums ir 3 m, bet spiedvadā aizsargjoslas platums ir atkarīgs no iebūves dziļuma, ja tas ir līdz 2 m tad aizsargjoslas platums ir 3 m, bet ja tas ir dziļāk par 2 m tad aizsargjoslas platums ir 5 m.

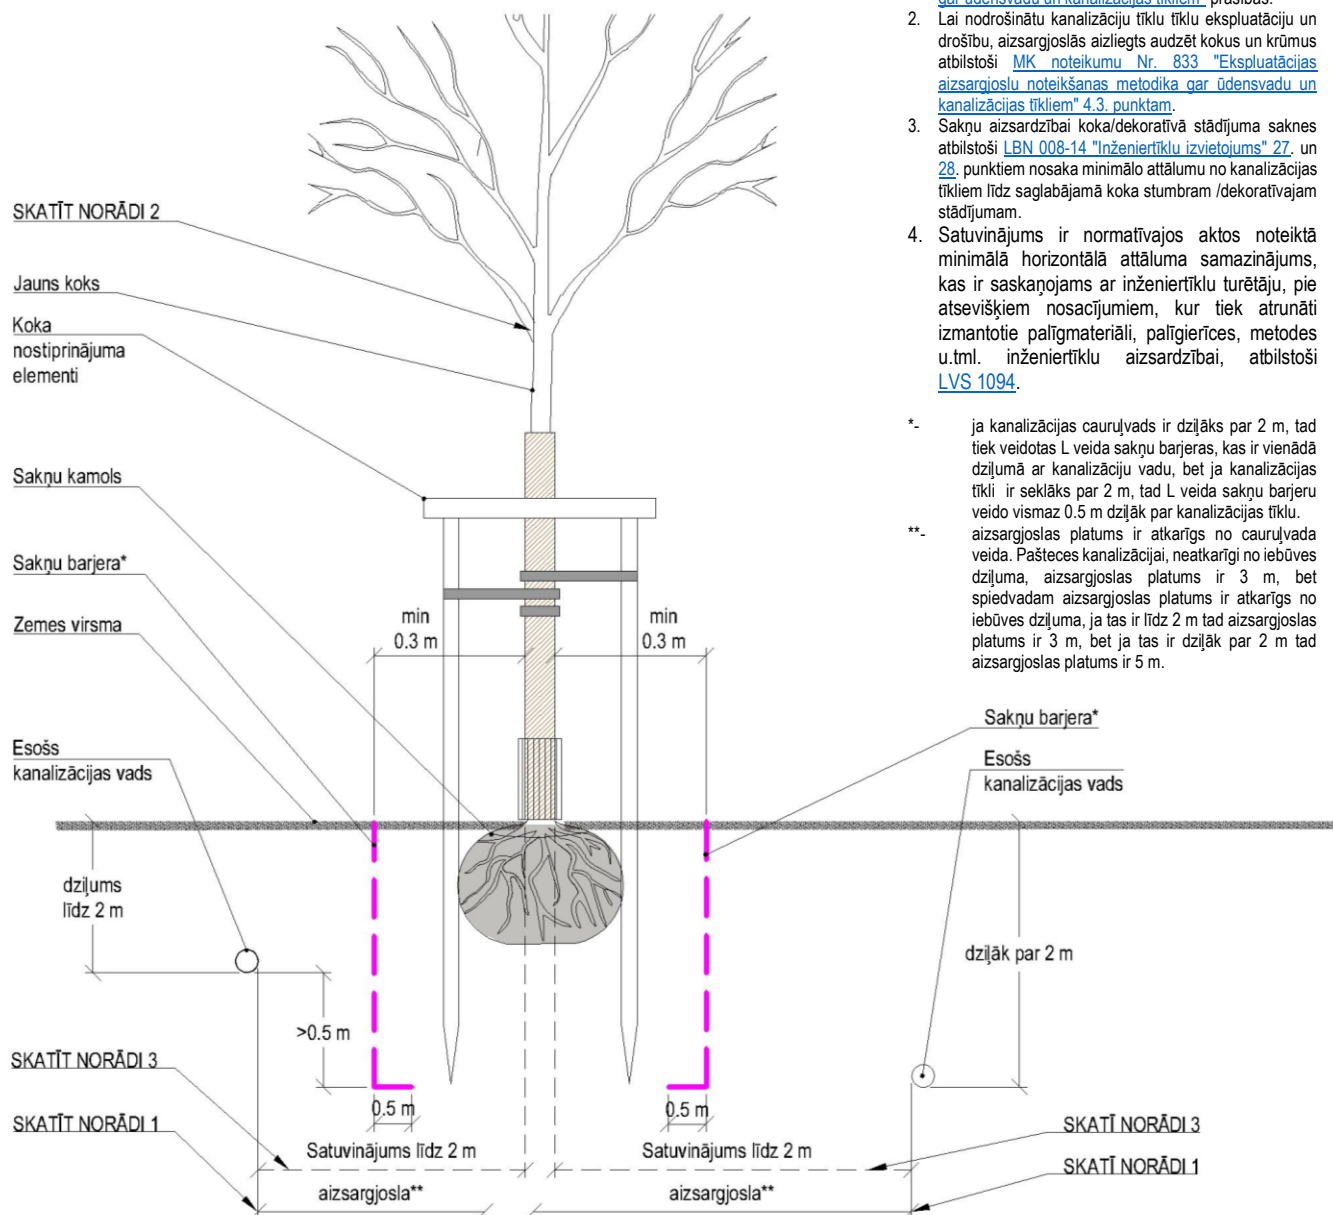

PLĀNS

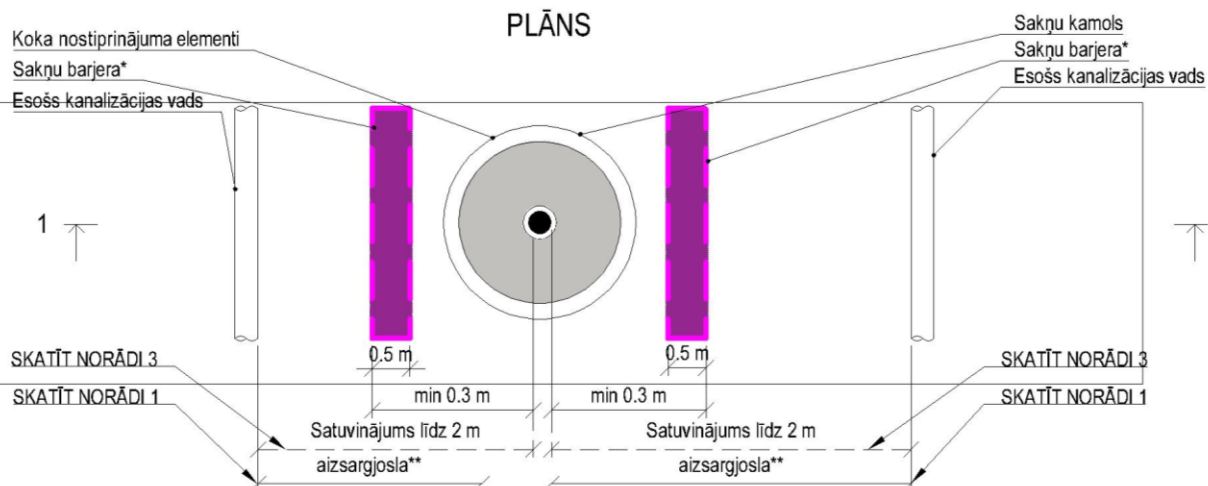

3					
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	08/2025
1	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Satuvinājumi ar koka sakņu novirzīšanas sistēmu kanalizācijas tīklam un jaunam kokam	

RASĒJUMA NR.	
TTR-KT-022	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
08/2025	UKT
REVĪZĪJA	
	1