



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVBEDRĒ BEZ STIPRINĀJUMIEM

MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS ATTIECĪBĀ PRET NOMINĀLO/ĀRĒJO DIAMETRU

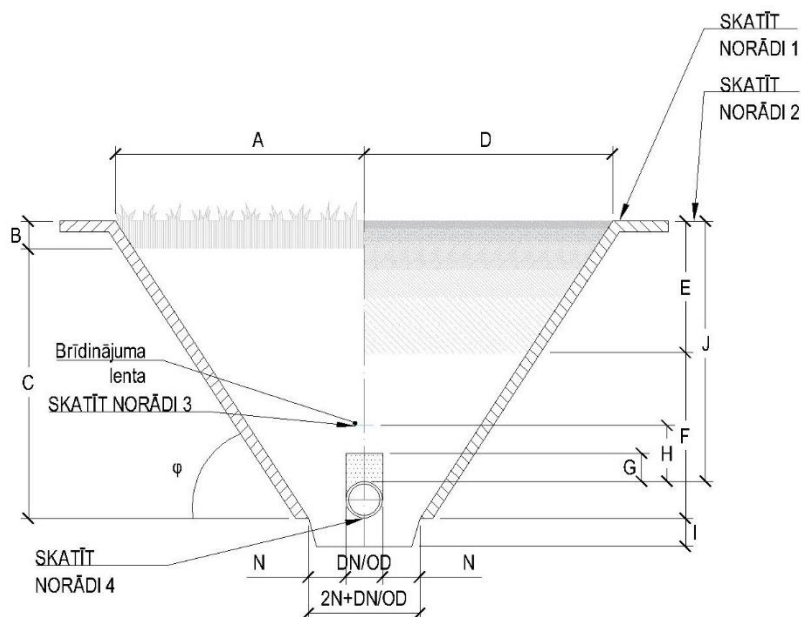

MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS PRET TRANŠEJAS DZĪLUMU

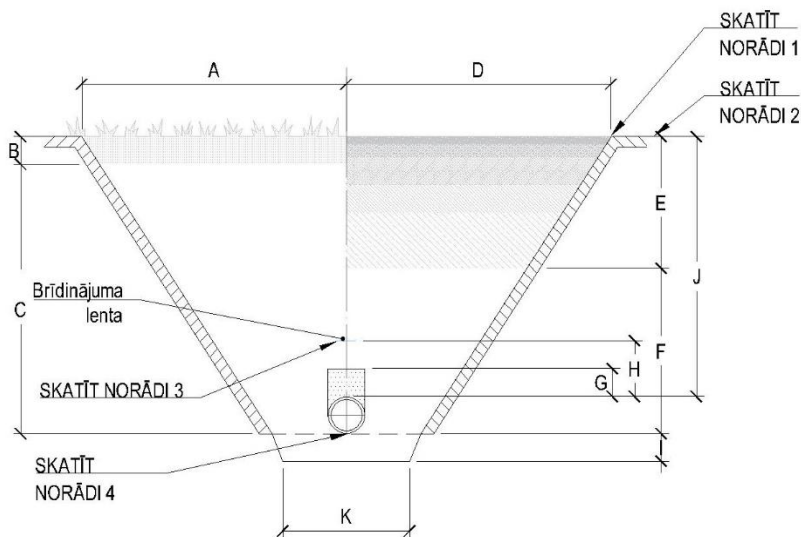

Norādes:

1. Inženierkomunikāciju un seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību"](#).
2. Kanalizācijas vada būvniecības dziļumu uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 67.](#) punktam un [LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"](#) prasībām.
3. SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē.
4. Noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

- A. zaļajā zonā (bez transporta slodzes);
B. melnzeme ≥ 150 mm;
C. aizbēršana ar grunti, bīdīt pēc ražotāju instrukcijām;
D. zem braucamās daļas (ar transporta slodzi);
E. braucamās daļas segums;
F. aizbēršana ar grunti, bīdīt pēc cauruļu ražotāja instrukcijām;
G. plastmasas caurulēm (PP), bez mehāniskas bīdēšanas ≥ 150 mm;
H. brīdinājuma lentu uzstāda 300 mm virs kanalizācijas vada;
I. apakšējās pamatnes pildījums, atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 69 punktam](#);
J. tranšejas dziļums no zemes virsmas līdz cauruļvada ārējai virsmai (skatīt norādi 2);
K. tranšejas platums (atkarībā no tranšejas dziļuma)***;
N. minimālais attālums starp cauruli un tranšejas sienu (tranšeja platums atkarībā no cauruļvada nominālā/ārējā diametra (DN/OD)**;
φ bezbalsta tranšejas malas leņķis, kas izmērīts horizontāli un norādīts grādos;
DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs, [mm]*.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši ražotāja izmēriem un standartiem;
- ** - atbilstoši [LVS EN 1610](#) standarta prasībām;
- *** - atbilstoši standartiem [LVS EN 1610](#) un [LVS CEN/TS 1046](#) prasībām.

DN/OD	$\varphi > 60^\circ$	$\varphi \leq 60^\circ$
≤ 225	DN/OD+200	
$225 \leq 315$	DN/OD+250	DN/OD+200
$315 \leq 630$	DN/OD+350	DN/OD+200

N+DN/OD	K
$\geq 1,00 \leq 1,75$	800
$> 1,75 \leq 4,00$	900
> 400	1000



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Izmēru līnijas siļš	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	09/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR	SAGT	PĀRB	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS	CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS	
Cauruļvada izbūve būvbedrē bez stiprinājumiem	

RĀSĒJUMA NR.	TTR-KT-031
MĒROGS	bez mēroga
IZDOŠANAS DATUMS	06/2025
MARKA	UKT
REVĪZĪJA	2