



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVBEDRĒ AR STIPRINĀJUMIEM

MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS PRET NOMINĀLO/ĀRĒJO DIAMETRU

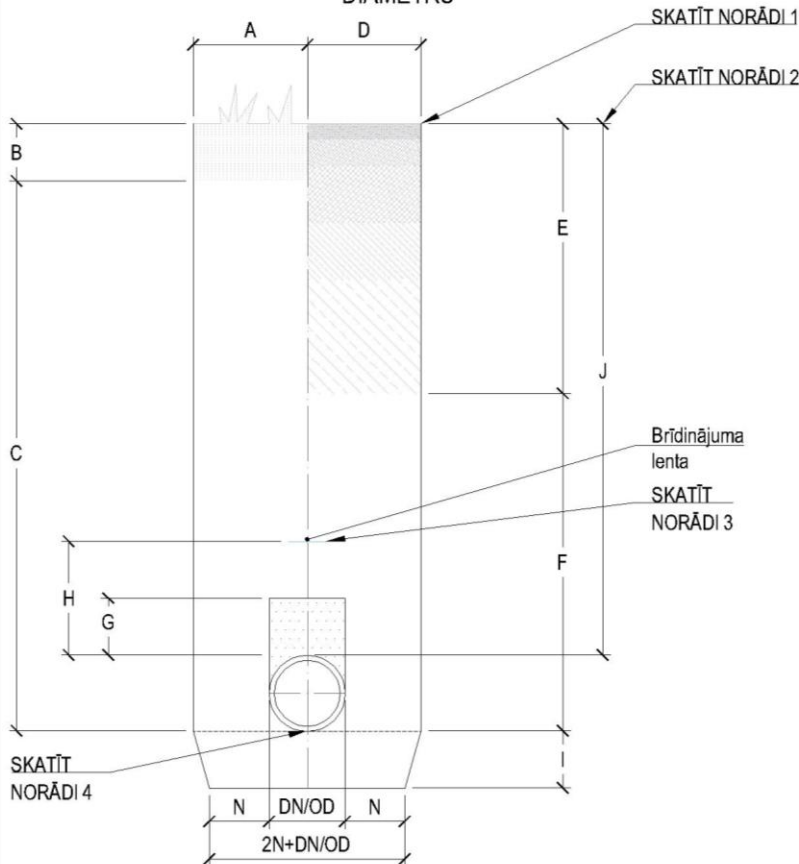

MINIMĀLAIS TRANŠEJAS PLATUMS PRET TRANŠEJAS DZĪLUMU

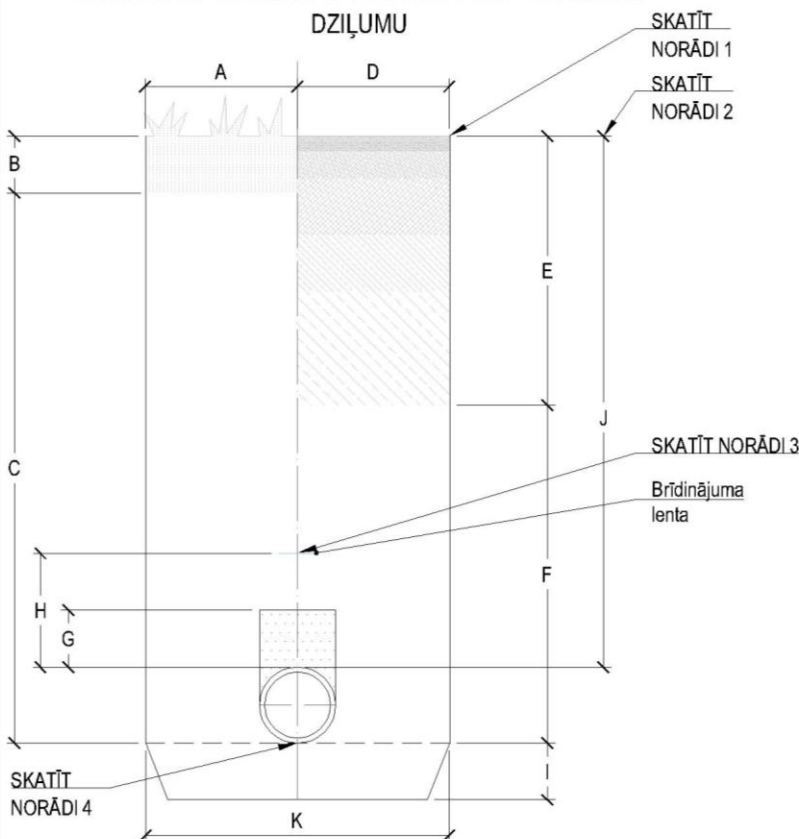

Norādes:

- Inženierkomunikāciju un seguma atjaunošana atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību".
- Kanalizācijas vada būvniecības dziļumu uzstāda atbilstoši LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 67 punktam un LBN 003-19 "Būvklimateoloģija" prasībām.
- SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē.
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši LVS EN 805 prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

- A. zaļajā zonā (bez transporta slodzes);
- B. melnzeme ≥ 150 mm;
- C. aizbēršana ar grunti, blietēt pēc cauruļvada ražotāja instrukcijām;
- D. zem braucamās daļas (ar transporta slodzi);
- E. braucamās daļas segums;
- F. aizbēršana ar grunti, blietēt pēc ražotāja instrukcijām;
- G. plastmasas caurulēm (PP), bez mehāniskas blietēšanas ≥ 150 mm;
- H. brīdinājuma lenta tiek uzstādīta 300 mm virs kanalizācijas vada;
- I. apakšējās pamatnes pildījums, atbilstoši LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 69 punktam;
- J. tranšejas dziļums no zemes virsmas līdz cauruļvada ārējai virsmai (skatīt norādi 2);
- N. minimālais attālums starp cauruli un tranšejas sienu (tranšeja platums atkarībā no cauruļvada nomināla/ārējā diametra - DN/OD)**;
- K. tranšejas platums (atkarībā no tranšejas dziļuma)***;

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- *- atbilstoši ražotāja izmēriem;
- ** atbilstoši LVS EN 1610 standarta prasībām
- *** atbilstoši standartiem LVS EN 1610 un LVS CEN/TS 1046 prasībām.

DN/OD	DN/OD+N
≤ 225	DN/OD+200
$225 \leq 315$	DN/OD+250
$315 \leq 630$	DN/OD+350

N+DN/OD	K
$\geq 1,00 \leq 1,75$	800
$> 1,75 \leq 4,00$	900
> 400	1000



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Izmēnu līnijas stils	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR	SAGT	PĀRB	APST	IZMAIŅU IEMESLS	DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Cauruļvada izbūve būvbedrē ar stiprinājumiem

RASEJUMA NR.

TTR-KT-032

MĒROGS

bez mēroga

IZMAIŅU INDEKSS

V/2.3

ZDOŠANAS DATUMS

06/2025

MARKA

UKT

REVIZIJA

3