



DZELZSBETONA SKATAKAS IZBŪVE

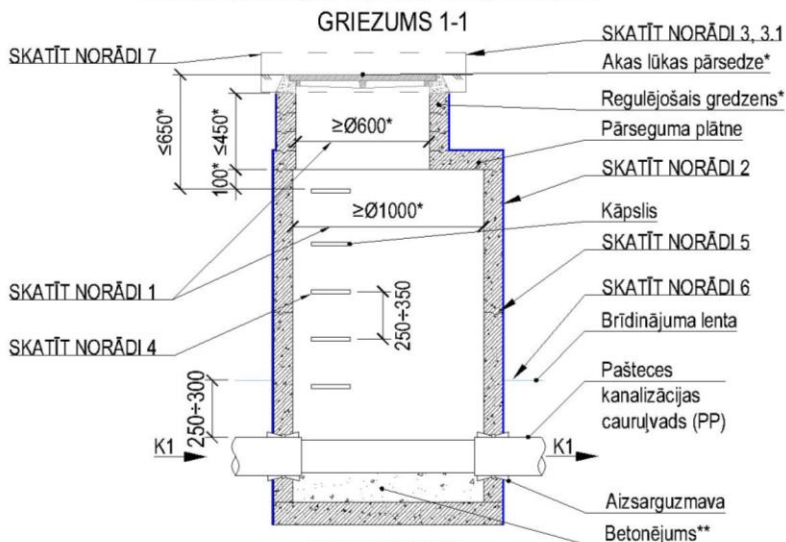


VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, regulējamie gredzeni un pārseguma plātne nav parādīti)

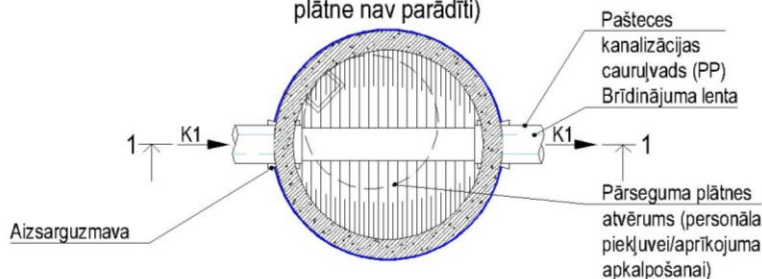


POLIMĒRMATERIĀLA SKATAKAS IZBŪVE

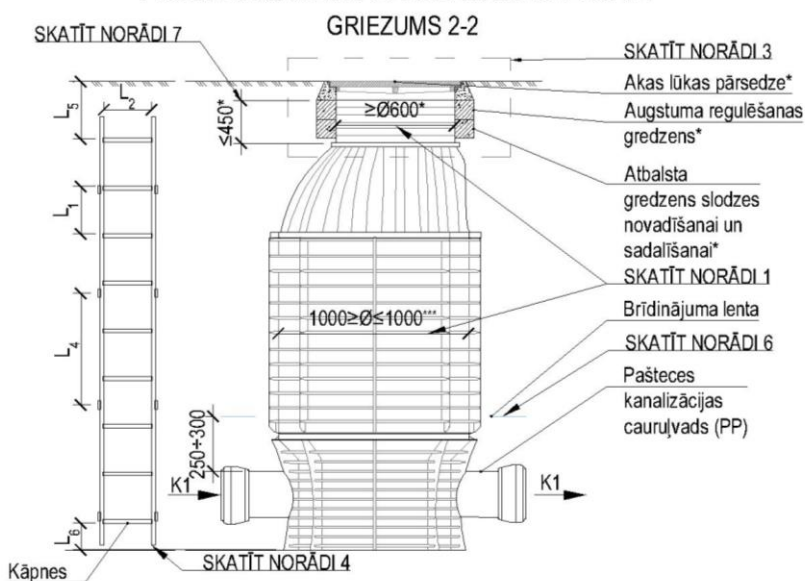

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze nav parādīta)

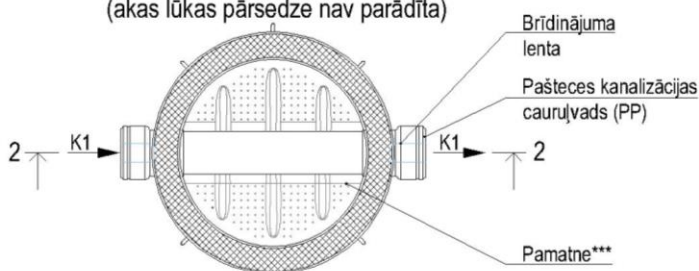

Norādes:

- Izmēri atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem.](#)
- Hydroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam.](#)
- Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
- Kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām, skatakas darba daļai atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 76. punktam.](#)
- Blīvējums atbilstoši [LVS EN 681](#) un [LVS EN 1917](#) prasībām.
- Atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurļvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001.
- Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610](#), [LVS CEN/TR 1046](#).

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- * atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmīš-ķets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
- ** pamatnes apbetonējams ar betona klasi ne zemāku kā C25/30 un izturības rādītājiem atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam, pamatnes virsmai jābūt ar ūdensnecaurīdības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11;
- *** izmēri atbilstoši [LVS EN 13598-2](#) standartam 3.1. punktam.
- Apzīmējumi:
 - L/1 - attālums starp pakāpieniem 250÷300;
 - L/2 - pakāpiena platums 250;
 - L/3 - (nav parādīts) - pakāpiena attālums no skatakas sienas virsmai 150;
 - L/4 - attālums starp kāpņu stiprinājumiem ≤ 3000 ;
 - L/5 - attālums no zemes virsmas līdz pirmajam pakāpienam 250÷300;
 - L/6 - attālums no skatakas apakšas līdz pēdējam pakāpienam ≤ 250 .



3	IB	MZ	AV	Griezumam līnija	04/2025
2	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	12/2024
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	09/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT PĀRBĀPST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		RASĒJUMA NR.
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA		TTR-KT-050
TEHNISKE RISINĀJUMI		
VIRSRAKSTS, PAPILVIRSRAKSTS		
Dzelzsbetona un polimērmateriāla skatakas		

MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
bez mēroga	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
04/2025	UKT
	REVĪZĪJA
	3