



PĀRKREDITUMS STĀVVADA VEIDĀ DZELZSBETONA AKAS

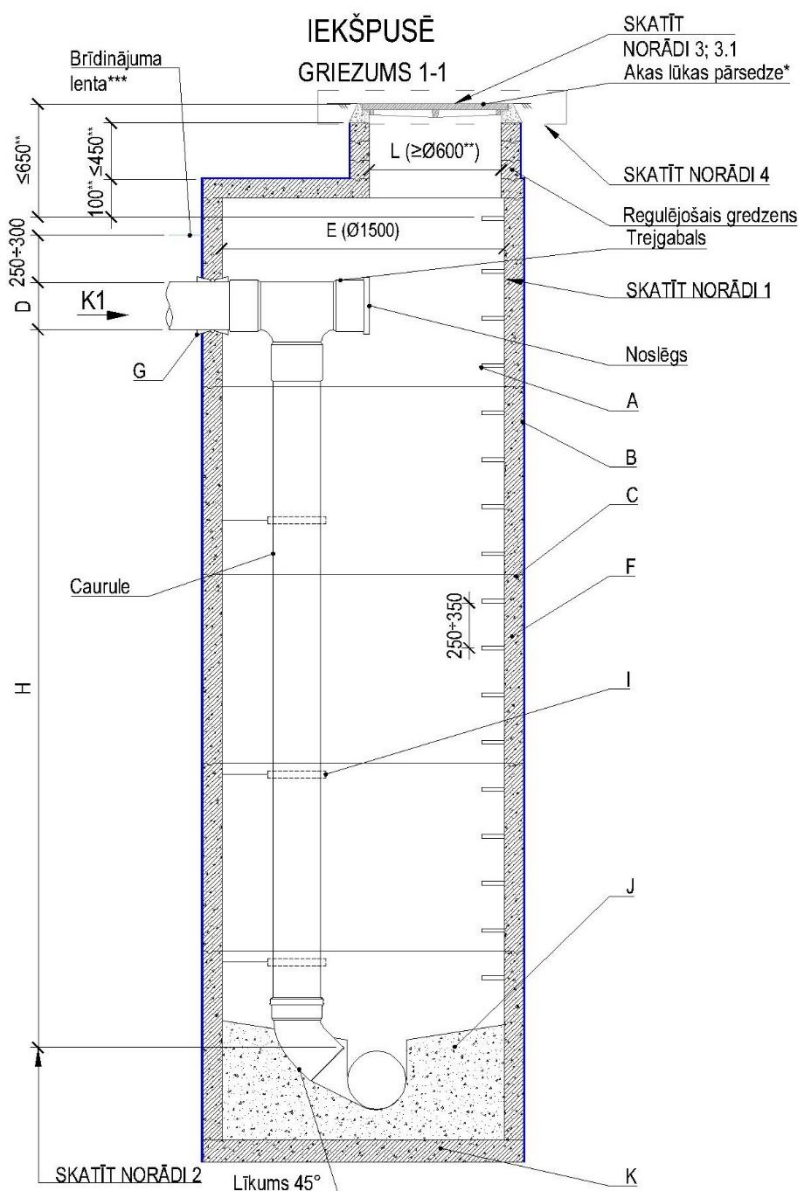

Akas $\varnothing \geq 1500$, tad caurulvada $\varnothing \leq 250$ mm, pārkrītuma augstums (H) no 500 mm līdz 6000 mm

PLĀNS

(akas lūkas pārsedze, regulējošie gredzeni, caurulvada stiprinājumi un pārseguma plātne nav parādīti)

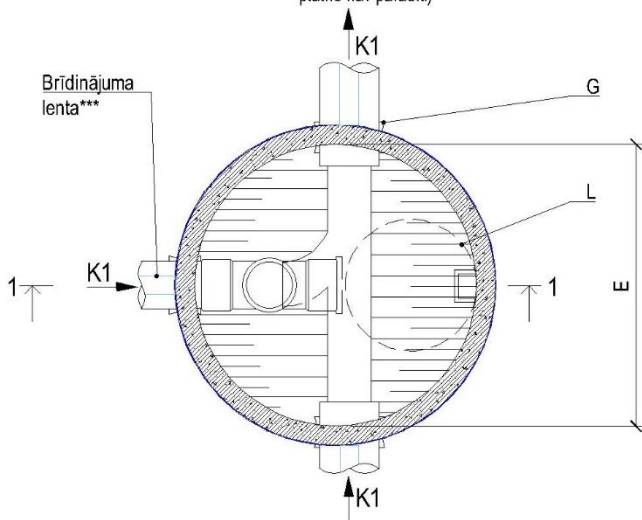

Norāde:

1. Darba laukumu iežogojumu atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 76. punktam](#).
2. Darbs augstumā atbilstoši [MK noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"](#).
3. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-C250-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-B125-2/2-CO**
- 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zaļajā zonā vai braukšanas joslas vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
4. Akas augšējās daļas izbūves risinājumā norādīt pielietojamo akas lūkas pārsedzi un aprīkojumu.

Apzīmējumi:

- A. Akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) vai stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) prasībām.
- B. Hidroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam](#).
- C. Bļivējums atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 681](#) prasībām.
- D. Caurulvada diametrs, atbilstoši ražotāju izmēriem un akas diametram.
- E. Izmērs no $\varnothing 1500$ atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- F. Skatakas izbūvēt no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši [LVS EN 1917](#) ar iestrādātiem gumijas bļivgredzeniem, vai grodiem ar gropi bļivējuma iestrādei.
- G. Aizsarguzmava caurulvada iebūvei sienā.
- H. Akas pārkrītums atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 85. punktam](#).
- I. Caurulvadu stiprinājumi.
- J. Betona klase ne zemāka kā C25/30 ūdensnecaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11, atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam.
- K. Akas pamatne, atbilstoši ražotāju izmēriem
- L. Pārseguma plātnes atvērums ($\geq \varnothing 600$) personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#), [LVS EN 1917](#)

Piezīme:

1. Visi izmēri milimetros.
- * atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- ** personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai, atbilstoši [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥ 600 mm), [LVS EN 1917](#), [LVS EN 476](#);
- *** atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001.



3	IB	MZ	AV	Griezumā līnija	04/2025
2	IB	MZ	AV	Tehniskie labojumi	02/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT PĀRB APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.		
Pārkrītums stāvvada veidā dzelzsbetona akas iekšpusē		

RASEJUMA NR.		TTR-KT-053	
MĒROGS	bez mēroga	IZMAIŅU INDEKSS	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	04/2025	MARKA	UKT
REVĪZĪJA			3