


SPIEDVADA IZTUKŠOŠANAS SKATAKA

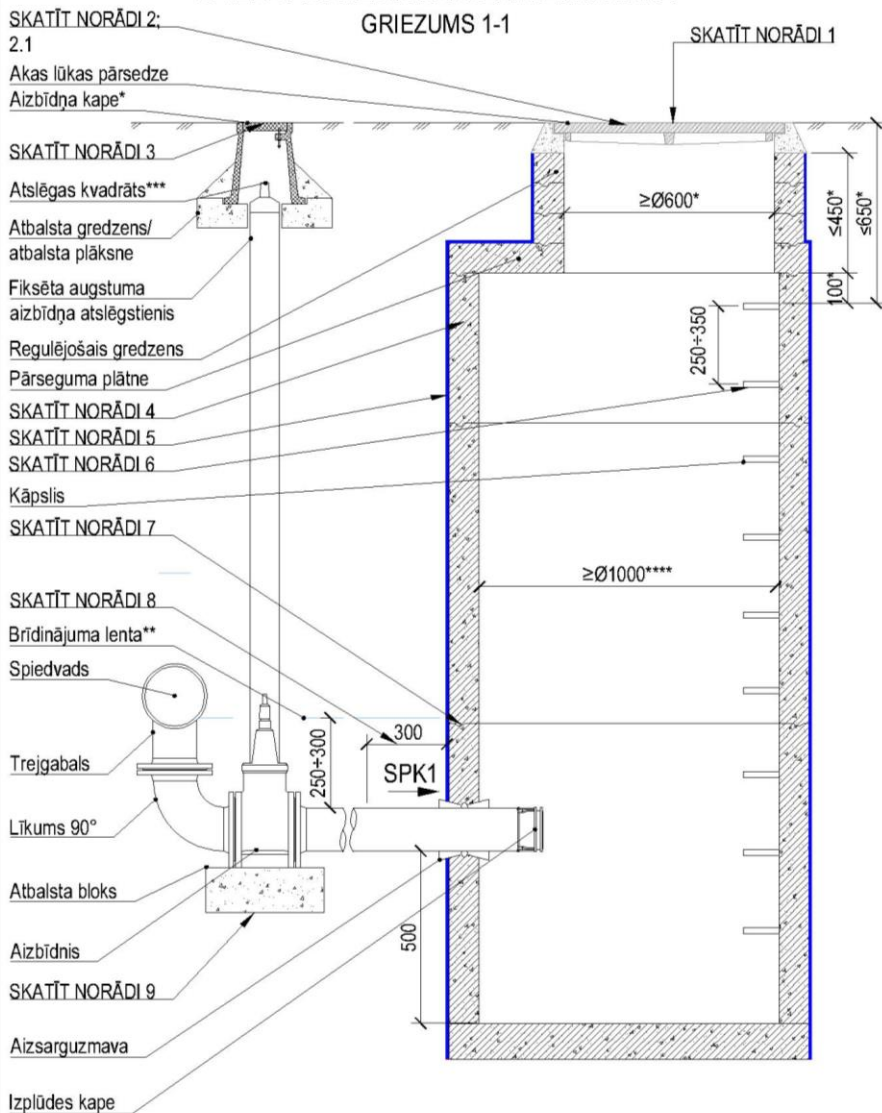

Norādes:

- Izlaides kanalizācijas iztukšošanas atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 70. un 71. punktiem](#).
- Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO*
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO*
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO*
- 2.1. Akas lūkas pārsedzes izvietošanu paredzēt pēc iespējas zālajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
- Aizbīdņa izbūvi kanalizācijas spiedvadā skatīt tipveida tehniskajos risinājumos RU-TTR-UT-(050-058).
- Skatāku un kameru izmēri, atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 74. punktam](#).
- Hidroizolācija atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 81. punktam](#).
- Stacionāra kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) prasībām vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām.
- Blīvējums atbilstoši [LVS EN 1917](#) un [LVS EN 681](#) prasībām.
- Veidgabalus vai citus savienojuma elementus 300 mm no skatākas sienas neizvietot.
- Atbalsta bloks atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 72. punktam](#).


Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt pieguzota ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Jābūt nodrošinātai iespējai netraucēti uzlikt atslēgu uz atslēgstieņa kvadrāta.
- Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
- Aizbīdņu kapes virsmas cietajos segumos jābūt vienā līmenī ar segumu ± 0,5 cm.
- Transporta līdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.
- Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.
- Rūpnieciski izgatavotu trejgabalu ar atloku savienojumu izmanto spiedvadiem līdz DN 250.

- *- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērums ≥600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
- ** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- *** - izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem (no DN 40 mm līdz DN 300 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida atloku aizbīdņiem (no DN 350 mm līdz DN 1000 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīļveida servisa aizbīdņiem ar vītņi (no DN 25 mm līdz DN 50 mm);
- **** - izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, pārseguma plātne, regulējamie gredzeni, un aizbīdņa kape nav parādīti)

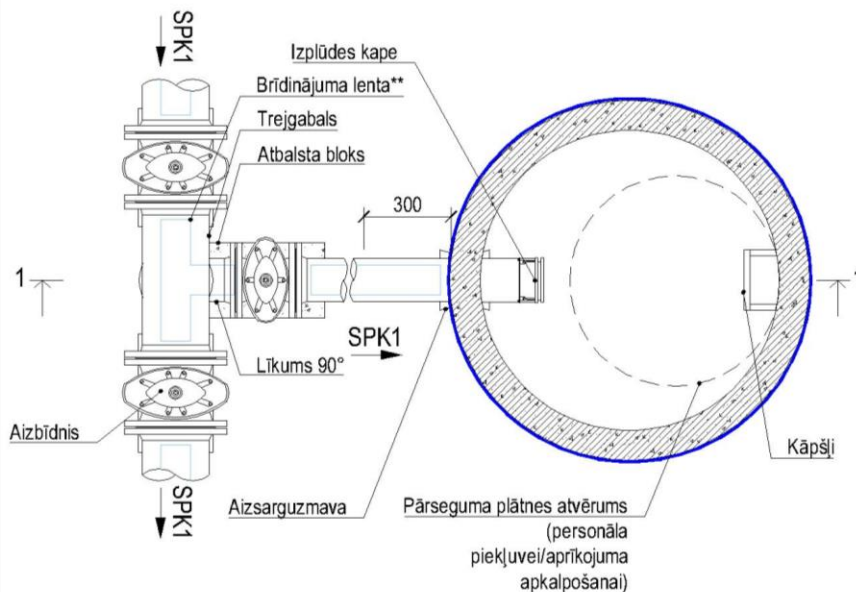

3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT SASK APST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA	
TEHNISKIE RISINĀJUMI	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Spiedvada iztukšošanas skatāka	

RASĒJUMA NR.	
TTR-KT-055	
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS
BEZ MĒROGA	V/2.3
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA
06/2025	UKT
REVĪZIJA	3