



SPIEDIENA DZĒŠANAS POLIMĒRMATERIĀLA AKA AR ADSORBCIJAS FILTRU GRIEZUMS 1-1

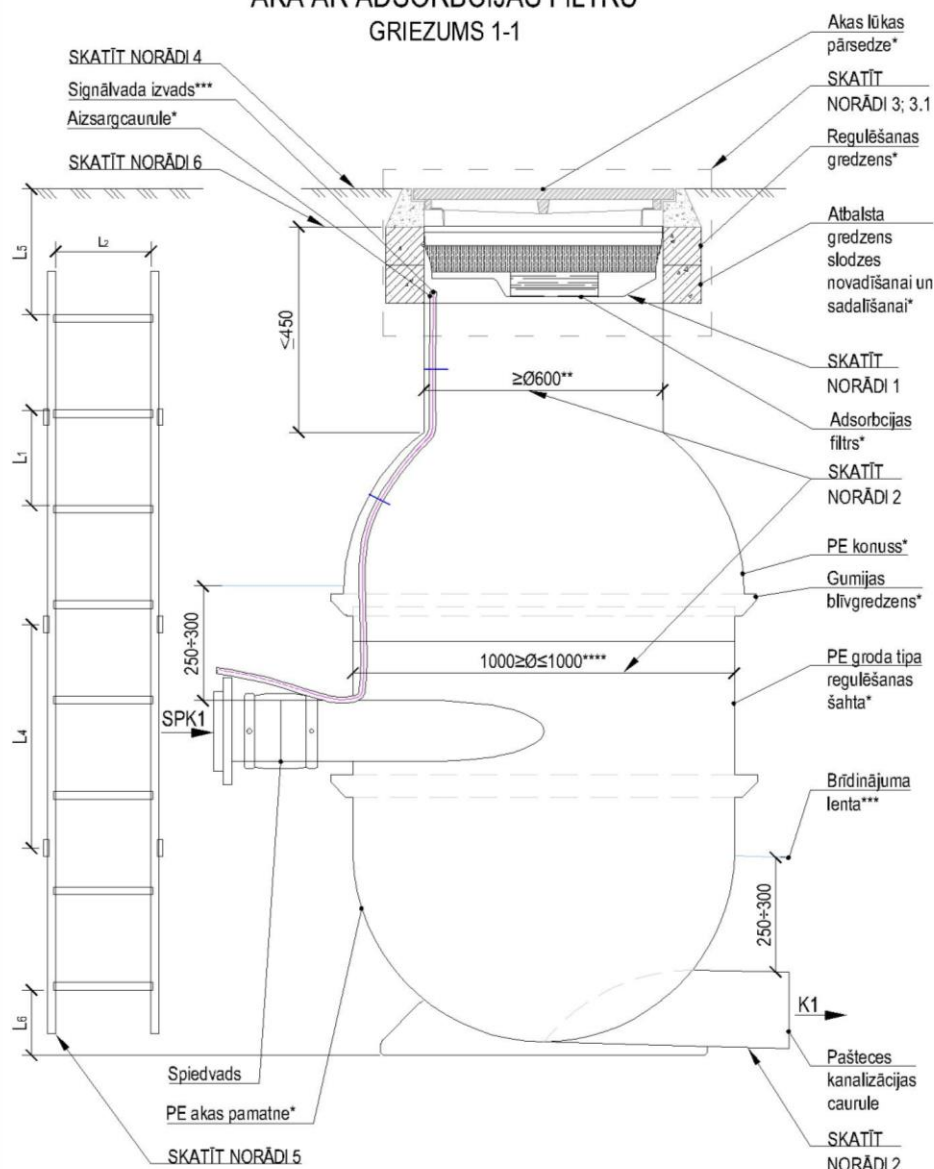

VIRSSKATS

(akas lūkas pārsedze, atbalsta gredzens, ekscentriskais konuss nav parādīti)

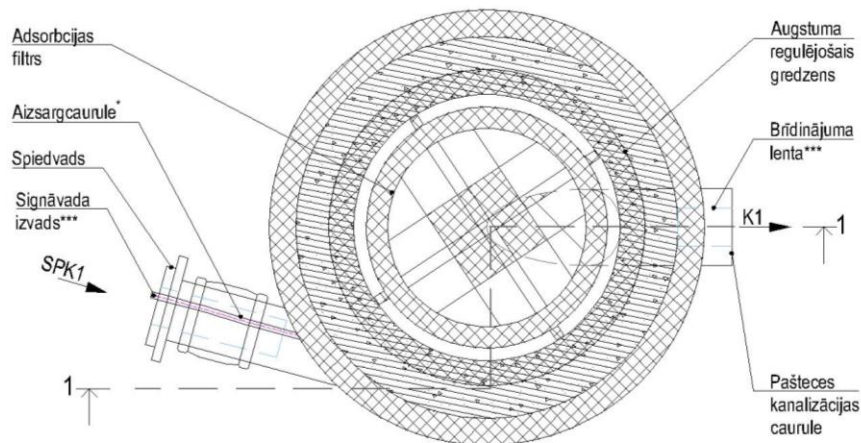

Norādes:

- Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108. punkta](#) un [LVS EN 752, LVS EN 12255-9](#) prasībām.
- Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
- Akas lūkas pārsedzes izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO**
- 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zālajā zonā vai braukšanas joslas vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Aka aprīkojama ar pieliekamajām kāpnēm, kas atbilst [LVS EN 14396](#) standarta prasībām.
- Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610 LVS CEN/TS 1046](#).

Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
- Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-čets/rāmis-čets, CO lūkas atvērums ≥600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);
- atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).

Apzīmējumi:

- L/1- attālums starp pakāpieniem 250+300mm;
L/2-pakāpiena platums 250mm;
L/3 (nav parādīts)-pakāpiena attālums no sienas virsmai 150mm;
L/4-attālums starp kāpņu stiprinājumiem ≤ 3000mm;
L/5-attālums no zemes virsmas līdz pirmajam pakāpienam 250+300mm;
L/6-attālums no pamatnes līdz pēdējam pakāpienam ≤ 250mm.



3	IB	MZ	AV	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	AV	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT SASKĀPST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.		
Spiediena dzēšanas polimērmateriāla aka ar adsorbcijas filtru		

RASĒJUMA NR.		
TTR-KT-056		
MĒROGS	IZMAIŅU INDEKSS	
BEZ MĒROGA	V/2.3	
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA	REVĪZIJA
06/2025	UKT	3