



SPIEDIENA DZĒŠANAS DZELZSBETONA AKA AR
ADSORBCIJAS FILTRU
GRIEZUMS 1-1

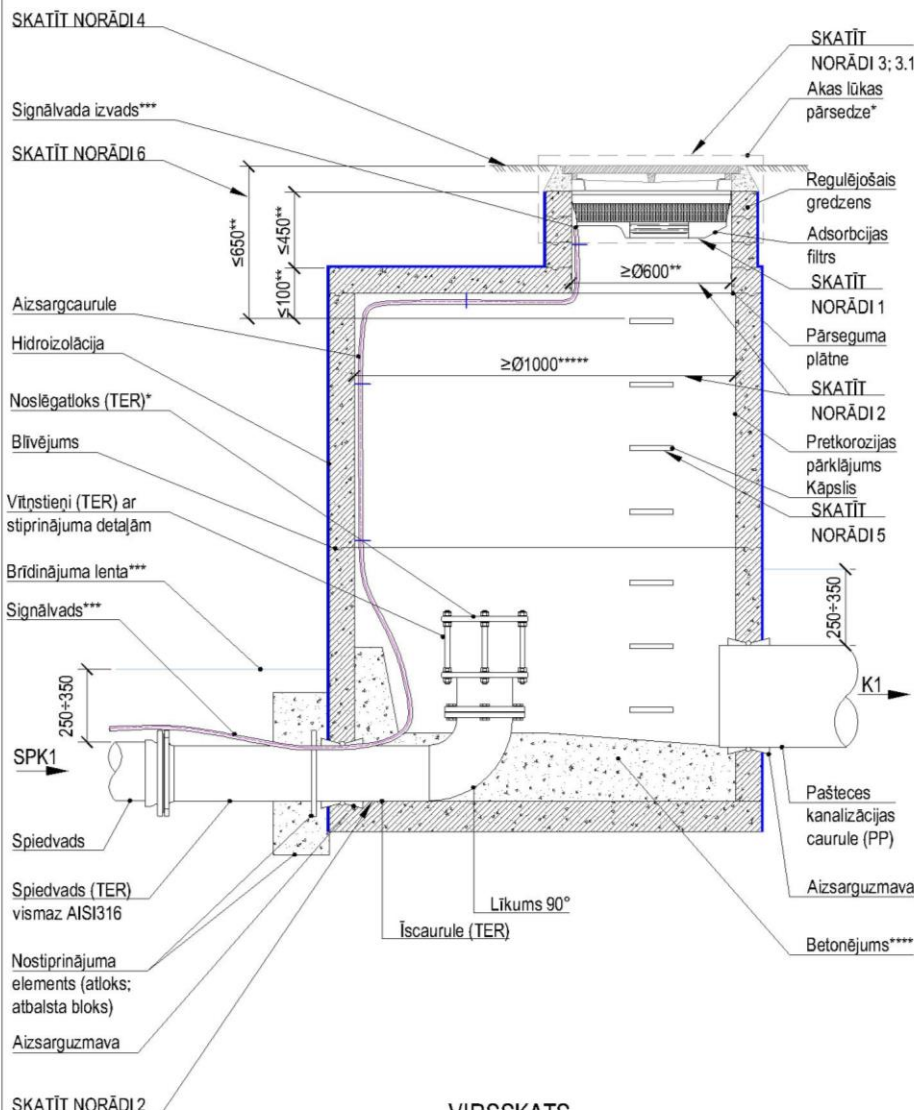

VIRSSKATS
(akas lūkas pārsežs nav parādīts)

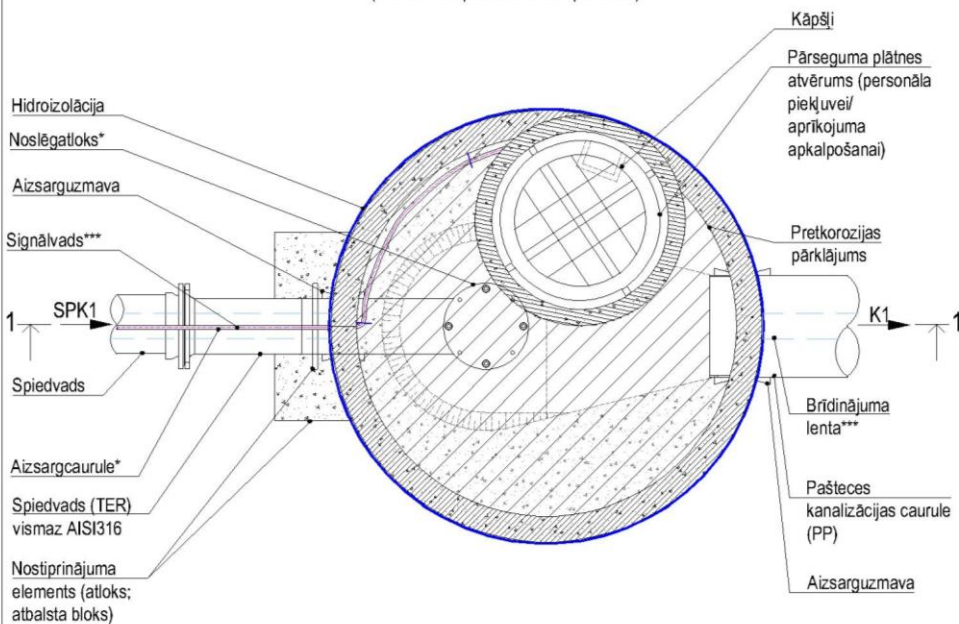

Norādes:

1. Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108. punkta](#) un [LVS EN 752, LVS EN 12255-9](#) prasībām.
2. Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
3. Akas lūkas pārsežs izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsežs atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
 - Akas lūkas pārsežs 124-2-D400-2/2-CO**
 - Akas lūkas pārsežs 124-2-E600-2/2-CO**
 - Akas lūkas pārsežs 124-2-F900-2/2-CO**
- 3.1. Akas lūkas pārsežs izvietojumu paredzēt pēc iespējas zajājā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
4. Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikumā](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
5. Stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām.
6. Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#), Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610](#) [LVS CEN/TS 1046](#).

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
3. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienā un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespiļēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.

*- atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;

** - atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsežs (2/2): vāks-ķēts/rāmis-ķēts, CO lūkas atvērums ≥600 mm), [LVS EN 476](#), [LVS EN 1917](#);

*** - atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprīkojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;

**** - pamatnes apbetonējams ar betonu klasi ne zemāku kā C25/30 un izturības rādītājiem atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam, pamatnes virsmai jābūt ar ūdensnecaurīguma marķu W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11;

***** - izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).



3	IB	MZ	GK	Teksta redakcija	06/2025
2	IB	MZ	GK	Griezuma līnija	04/2025
1	IB	AV	GK	Hipersaites pievienošana	06/2024
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	03/2024
NR SAGT SASKAPST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS		CENTRALIZĒTAS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKE RISINĀJUMI
VĒRSRAKSTS PAPILDVĒRSRAKSTS		
Spiediena dzēšanas dzelzsbetona aka ar adsorbcijas filtru		

RĀSĒJUMA NR.			TTR-KT-056a		
MĒROGS		IZMAIŅU INDEKSS			
BEZ MĒROGA		V/2.3			
IZDOŠANAS DATUMS		MARKA		REVIZIJA	
06/2025		UKT		3	