



# SPIEDIENA DZĒŠANAS DZELZSBETONA AKA AR ADSORBCIJAS FILTRU GRIEZUMS 1-1

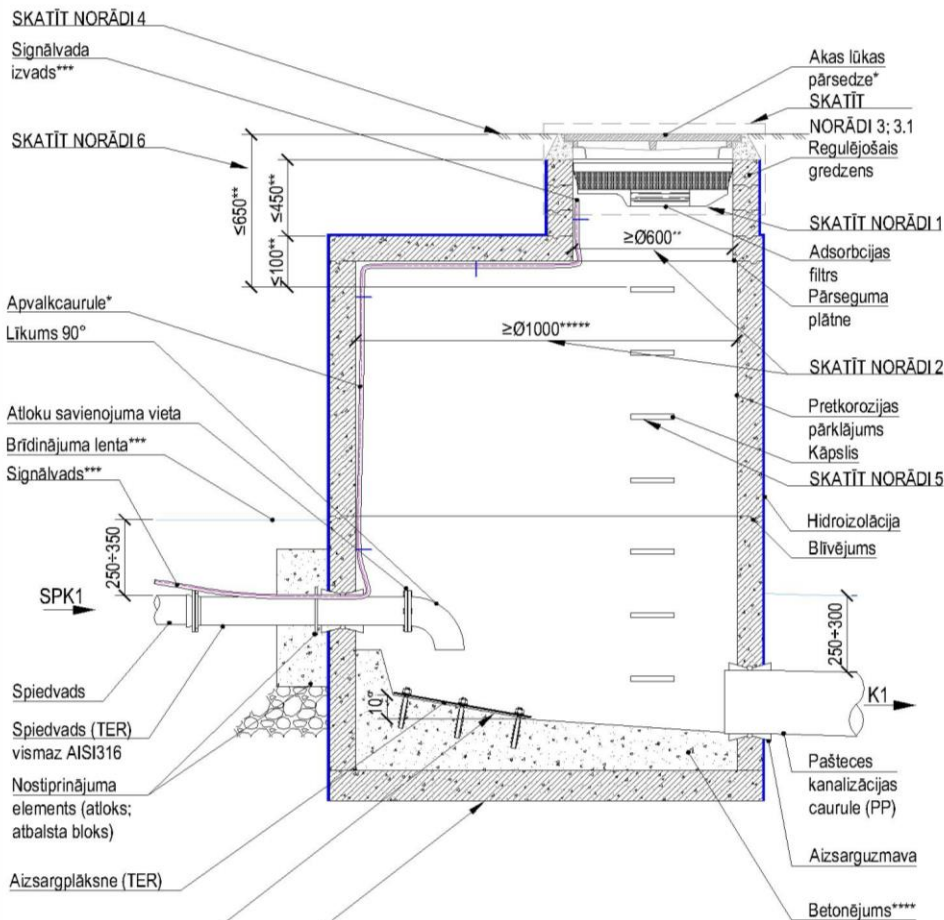

## VIRSSKATS (akas lūkas pārsedze nav parādīts)

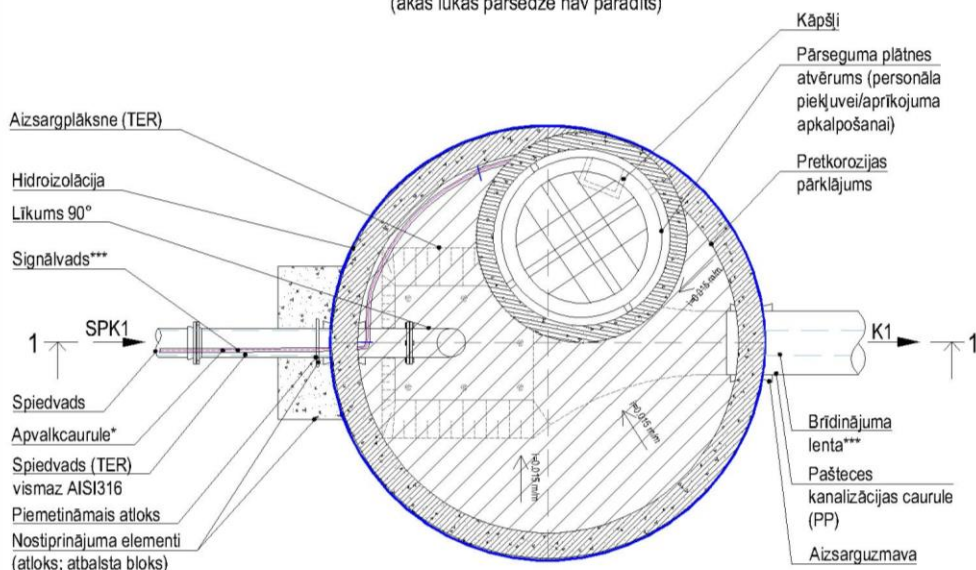

### Norādes:

- Risinājums inženiertīklu vēdināšanai apbūvētās teritorijās, vadoties pēc [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 108. punkta](#) un [LVS EN 752, LVS EN 12255-9](#) prasībām.
- Caurulvadu projektē un akas uzstāda atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 65., 74. un 79. punktiem](#).
- Akas lūkas pārsedzes izvēle atbilstoši adsorbcijas filtra izvietojumam pēc ražotāja prasībām. Akas lūkas pārsedze atbilstoši zemes virsmas segumam un slodzei uz tās, vadoties pēc standarta [LVS EN 124](#) klasifikācijas, piemēram:
  - Akas lūku pārsedze 124-2-D400-2/2-CO\*\*
  - Akas lūku pārsedze 124-2-E600-2/2-CO\*\*
  - Akas lūku pārsedze 124-2-F900-2/2-CO\*\*
- 3.1. Akas lūkas pārsedzes izvietojumu paredzēt pēc iespējas zālajā zonā vai braukšanas joslās vidū, ja akas izbūve paredzēta uz brauktuves.
- Seguma atjaunošana atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību" 1. pielikuma](#) norādītajām ielas kategorijām, vadoties pēc transporta būvju seguma konstrukcijām.
- Stacionārās kāpnes atbilstoši [LVS EN 14396](#) vai akas kāpši atbilstoši [LVS EN 13101](#) prasībām.
- Akas augšējā daļa atbilstoši standartam [LVS EN 476](#). Akas izbūves darbus veikt saskaņā ar [LVS EN 1610, LVS CEN/TS 1046](#).
- Aizsargplāksnes stiprinājuma veids un konfigurācija pie betona teknes veicama atbilstoši būvspeciālista aprēķiniem un norādēm. Aizsargplāksnei jābūt no ķīmiski izturīga materiāla nerūsējošais tērauds, piemēram, 1.4301 (x5crni18-10) saskaņā ar [LVS EN 10088-1](#), biezums vismaz 5 mm un stiprinājumi (betona stiprinājumi, piemēram, dībeļi, enkurskrūves utml., m12, Ø12 mm, atbilstoši būvspeciālista norādēm) ķīmiski izturīgi, kas nodrošina nekustīgu aizsargplāksnes stāvokli pie betona teknes (ar klasi vismaz C25/30).

### Piezīmes:

- Visi izmēri milimetros.
  - Signālvada aizsargcaurule atbilstoši [LVS EN 61386](#).
  - Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virzienu un diametra maiņas vietās, jāizmanto atbilstošs iespīlēts savienojums, atbalsta bloki vai cits enkurojums, kuru izmēri ir aprēķināti, atbilstoši [LVS EN 805](#) prasībām, skatīt informatīvo A pielikumu.
- \*. atbilstoši ražotāja izmēriem, komplektācijai un izbūves instrukcijām;
- \*\*. atbilstoši ražotāja norādēm, izmēriem, komplektācijai, personāla piekļuvei un aprīkojuma apkalpošanai [LVS EN 124](#) (pārsedze (2/2): vāks-ķets/rāmis-ķets, CO lūkas atvērs  $\geq 600$  mm), [LVS EN 476, LVS EN 1917](#);
- \*\*\*. atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības brīdinājuma aprikojuma izvietojumam ūdensapgādes un kanalizācijas caurulvadu izbūvē un piederības robežām, skatīt TTR-KT-001;
- \*\*\*\*. pamatnes apbetonējams ar betona klasi ne zemāku kā C25/30 un izturības rādītājiem atbilstoši [LVS EN 206](#) standartam, pamatnes virsmai jābūt ar ūdensnecaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11;
- \*\*\*\*\*. izmēri atbilstoši standartam [LVS EN 13598-2](#).



|                                         |    |    |    |                          |         |
|-----------------------------------------|----|----|----|--------------------------|---------|
| 3                                       | IB | MZ | GK | Teksta redakcija         | 06/2025 |
| 2                                       | IB | MZ | GK | Griezumā līnija          | 04/2025 |
| 1                                       | IB | AV | GK | Hipersaites pievienošana | 06/2024 |
| 0                                       | IB | AV | GK | Sākotnējā versija        | 03/2024 |
| NR SAGT SASKĀPST IZMAIŅU IEMESLS DATUMS |    |    |    |                          |         |

|                               |  |                                                           |  |  |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| DOKUMENTA TIPS                |  | CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS TIPVEIDA             |  |  |  |
|                               |  | TEHNISKIE RISINĀJUMI                                      |  |  |  |
|                               |  |                                                           |  |  |  |
| VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. |  |                                                           |  |  |  |
|                               |  | Spiediena dzēšanas dzelzsbetona aka ar adsorbcijas filtru |  |  |  |

|                  |  |                 |             |          |  |
|------------------|--|-----------------|-------------|----------|--|
| RASĒJUMA NR.     |  |                 | TTR-KT-056b |          |  |
| MĒROGS           |  | IZMAIŅU INDEKSS |             |          |  |
| BEZ MĒROGA       |  | V/2.3           |             |          |  |
| IZDOŠANAS DATUMS |  | MARKA           |             | REVĪZIJA |  |
| 06/2025          |  | UKT             |             | 3        |  |