



ATBALSTA BLOKI LĪKUMIEM
AR HORIZONTĀLU IZVIETOJUMU
GRIEZUMS 1-1




VIRSSKATS

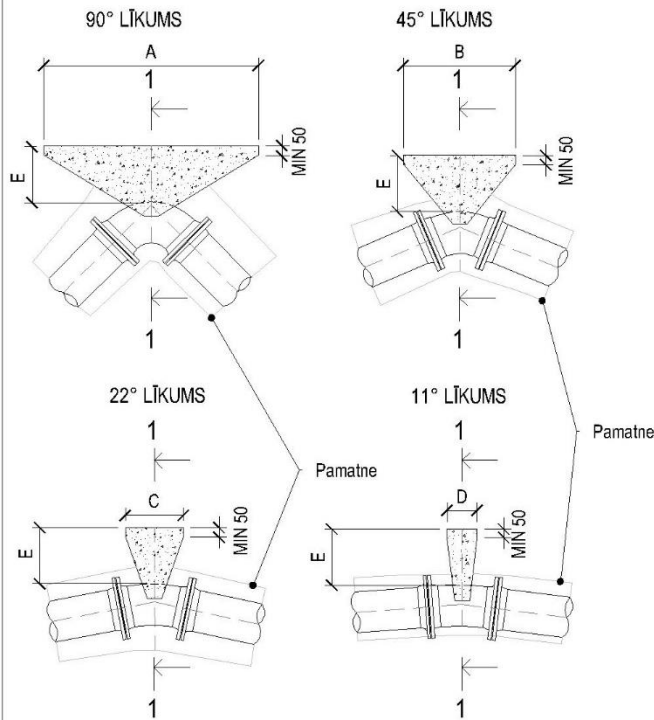


AR VERTIKĀLU IZVIETOJUMU

SKATS A



VIRSSKATS



Piezīmes:

1. Visi izmēri (E; F; G) norādāmi milimetros (mm).
2. Vārstiem, atzariem, noslēgtiem galiem, virziena un diametra maiņas vietām, jāizmanto atbilstošas balstu konstrukcijas - balstus, atbalsta blokus, enkurojumus, vadoties pēc standarta [LVS EN 805](#) un [LVS EN 1610](#) prasībām.
3. Balstus, atbalsta blokus vai enkurojumus projektē, vadoties pēc būvspeciālistu aprēķiniem un rasējumiem, ņemot vērā arī cauruļvadu ražotāja izbūves prasības.
4. Balsti, atbalsta bloki vai enkurojumi izbūvējami uz sagatavotas stabilas grunts pamatnes.
5. Balsta konstrukcijai jābūt monolītam veidojumam un jānodrošina iespēju piekļūt un veikt cauruļvadu savienojumu atvienošanu. Nav pieļaujama cauruļvadu savienojumu aizbetonēšana.
6. Balstam no betona jāatbilst standarta [LVS EN 206](#) prasībām un klasifikācijai ar marku ne zemāku kā C25/30.
7. Pirms betonēšanas polietilēna būvizstrādājums (caurules posms, trejgabals, līkums) ietinams plastikāta materiāla plāksnē vai plēvē, lai tiktu nodrošināta tā saudzīga ekspluatācijas/remonta darbu veikšana.



3					
2					
1	IB	MZ	AV	Izmēra līnijas stils	07/2025
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	12/2024
NR SAGT		PĀRB	APST	IZMAIŅU	IEMESLS DATUMS

DOKUMENTA TIPS
CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA
TEHNISKIE RISINĀJUMI

VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.

Atbalsta bloki līkumiem

RASĒJUMA NR.

A.1.

MĒROGS
bez mēroga

IZMAIŅU INDEKSS
V/2.1

IZDOŠANAS DATUMS
07/2025

MARKA
UKT

REVĪZUA
1