



MINIMĀLIE ATTĀLUMI JAUNU KOKU/DEKORATĪVO STĀDĪJUMU (KRŪMU) STĀDĪŠANAI GAR ESOŠA ŪDENSVADA AIZSARGJOSLU

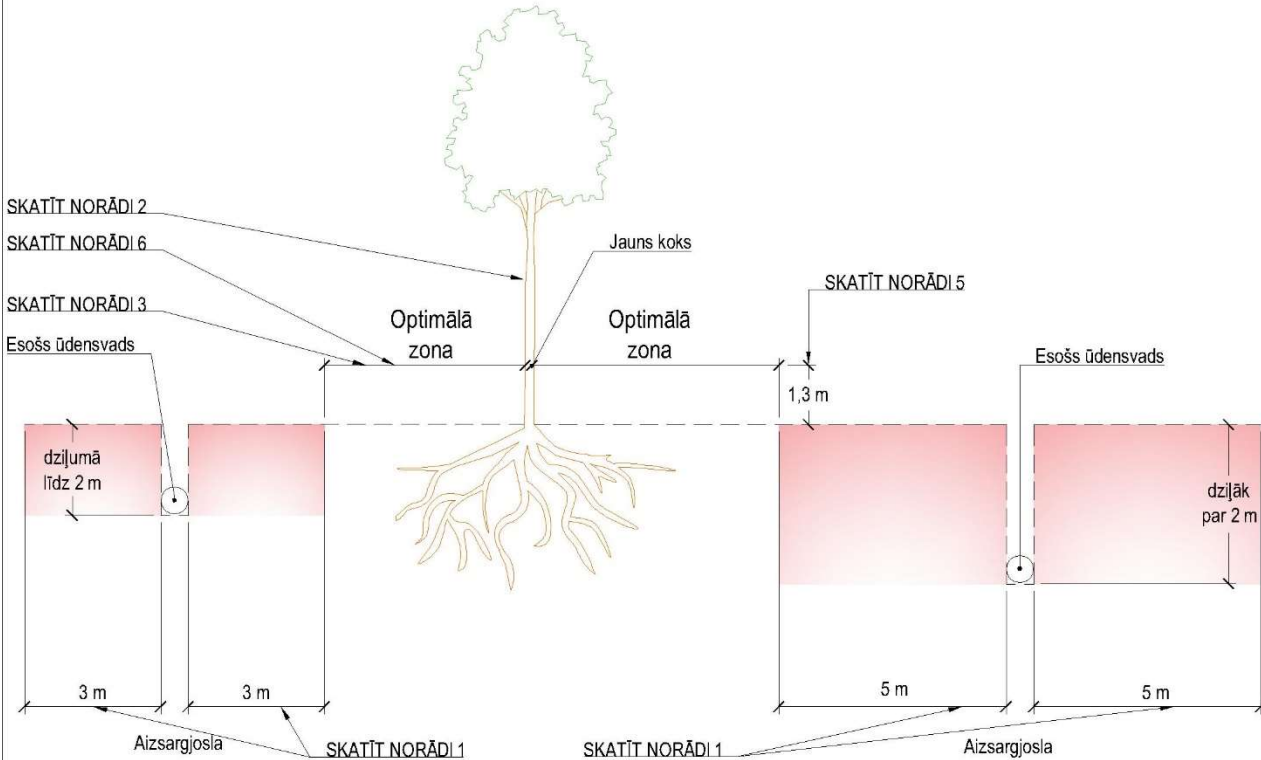

MINIMĀLIE ATTĀLUMI NO DEKORATĪVĀ STĀDĪJUMA (KRŪMA) LĪDZ ŪDENSVADA ĀRĒJAI MALAI

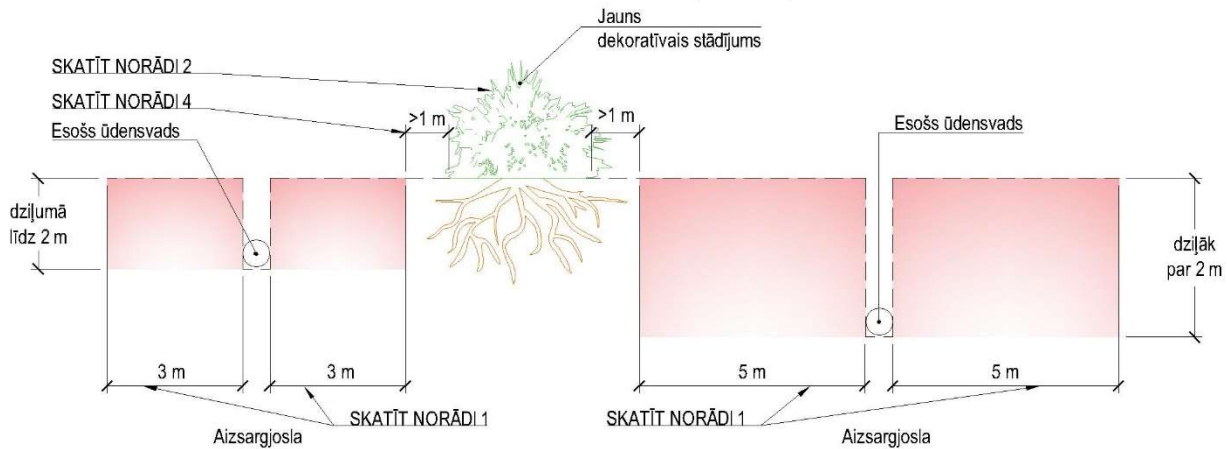

Piezīmes:

- Ūdensvada ekspluatācijai un drošībai tiek noteikta aizsargjosla, atbilstoši [Aizsargjoslu likums 19. un 35. pantam](#).
- Lai nodrošinātu ūdensvadu tīklu ekspluatāciju un drošību, aizsargjoslās atbilstoši [MK noteikumu Nr. 833 "Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem" 4. punktam \(sevišķi 4.3. apakšpunktam\)](#) aizliegta koku un krūmu audzēšana. Prasības inženiertīklu aizsardzībai atbilstoši standartam [LVS 1094](#).
- Koka sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz saglabājamā koka stumbram, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 27. punktam](#).
- Dekoratīvā stādījuma sakņu aizsardzībai noteikts minimālais attālums no ūdensvada līdz dekoratīvajam stādījumam, atbilstoši [LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 28. punktam](#).
- Minimālie attālumi no koka stumbra ārējai malai līdz ūdensvada ārējai malai.
- Atbilstoši [RD saistošo noteikumu Nr. RD-24-276-sn "Par koku, kas aug ārpus meža, aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu" 2.2. apakšpunktam](#).

	3					DOKUMENTA TIPS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS TIPVEIDA TEHNISKIE RISINĀJUMI VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS. Minimālie attālumi jaunu koku/dekoratīvo stādījumu (krūmu) stādīšanai gar esoša ūdensvada aizsargjoslu	RASEJUMA NR. TTR-UT-021			
	2	IB	MZ	AV	Optimālā zona		07/2025	MĒROGS BEZ MĒROGA	IZMAIŅU INDEKSS V/2.1	
	1	IB	MZ	AV	Teksta redakcija		12/2024	IZDOŠANAS DATUMS 07/2025		
	0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija		11/2020	MARKA UKT	REVIZIJA 2	
	NR SAGTĀSKĀPST						IZMAIŅU IEMESLS DATUMS			